

Instructions de montage et de service

(Traduction des instructions de montage et de service originales)

T... (avec GPK01/GPK01-XP)

Coupleur hydrodynamique à remplissage constant, type d'accouplement de liaison:

Bloc d'accouplement tout métal

y compris l'exécution selon la Directive 2014/34/UE (Directive ATEX)

Version 0, 2022-01-31

3201-006996 fr, classe de protection 0: publiquement

Numéro de série ¹⁾		
Type de coupleur ²⁾		
Année de fabrication		
Masse (poids)		kg
Transmission de puissance		kW
Vitesse d'entrée		tr/min
Fluide de service	☐ huile minérale ☐ eau ☐	
Quantité de remplissage		dm ³ (litres)
Nombre de vis z ³⁾		
Température de réponse nominale des bouchons fusibles		°C
Type d'accouplement de liaison	GPK01/GPK01-XP	
Niveau de pression acoustique L _{PA,1m}		dB
Position de montage	☐ horizontale (maximal 7°)	
Entraînement par	☐ roue extérieure	

¹⁾ Veuillez indiquer le n° de série dans toute correspondance (→ Chapitre 18).

²⁾ T...: huile / TW...: eau

³⁾ Déterminer le nombre de vis z pour le remplissage (→ Chapitre 10.1).

Veuillez consulter Voith si les informations sur la feuille de garde sont incomplètes.

Contact

Voith Group
St. Pöltener Str. 43
89522 Heidenheim, ALLEMAGNE

Téléphone : + 49 7951 32 1666
E-Mail : Industry.Service@voith.com
Internet: www.voith.com

3201-006996 fr

Ces instructions de service décrivent l'état technique du produit à la clôture de la rédaction le 2022-01-31.

Copyright © by
J.M. Voith SE & Co.KG

Le présent document est protégé par les droits d'auteur. Toute traduction globale ou partielle, reproduction par un moyen mécanique ou électronique ou transmission à un tiers est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

Contenu

1	Coupleur hydrodynamique à remplissage constant Voith	7
1.1	Fonction	7
2	Données techniques	9
3	Déclarations du fabricant	11
3.1	Déclaration relative aux sous-ensembles et aux composants	11
3.2	Déclaration de conformité	12
4	Remarque à l'intention de l'utilisateur	13
5	Sécurité	15
5.1	Consignes de sécurité	15
5.1.1	Structure des consignes de sécurité	15
5.1.2	Définition des pictogrammes de sécurité	16
5.2	Utilisation conforme aux applications prévues	16
5.3	Utilisation non conforme à l'application prévue	17
5.4	Modifications de construction de la machine	17
5.5	Indications générales de danger	18
5.6	Dangers résiduels	23
5.7	Comportement en cas d'accident	23
5.8	Indications de fonctionnement	23
5.9	Qualification du personnel	27
5.10	Suivi du produit	27
6	Transport et stockage	28
6.1	État à la livraison	28
6.2	Limite de fourniture	28
6.3	Transport	29
6.4	Levage	30
6.5	Stockage / Emballage / Conservation	36

7	Couples de serrage	37
7.1	Vis sans tête	39
7.2	Bouchons fusibles, bouchons de remplissage, vis-bouchons, vis visuelles et gicleurs	39
7.3	Vis de fixation	40
8	Montage et alignement	41
8.1	Fonctionnement du GPK01 et GPK01-XP	41
8.2	Outils	42
8.3	Préparation	43
8.3.1	Clavettes	44
8.4	Montage des moyeux d'entrée et de sortie	45
8.4.1	Conditions préalables	46
8.4.2	Montage	47
8.5	Alignement de l'entraînement et de la sortie	49
8.5.1	Longueurs de montage	49
8.5.2	Valeurs de déplacement	52
8.5.3	Processus d'alignement	54
8.6	Montage du coupleur hydrodynamique avec GPK01	59
8.6.1	Montage	59
8.6.2	Contrôle de l'alignement	62
8.7	Montage du coupleur hydrodynamique avec GPK01-XP	64
8.7.1	Préparation du moyeu de serrage et de l'arbre enfichable	64
8.7.2	Montage	65
8.7.3	Contrôle de l'alignement	68
9	Fluides de service	70
9.1	Critères exigés de l'eau comme fluide de service	71
9.1.1	Liquides de service utilisables	71
9.1.2	Utilisation de l'eau comme fluide de service pour les coupleurs hydrodynamiques avec soupapes centrifuges (types TW...F...)	71
10	Remplissage, contrôle de niveau et vidange	74
10.1	Remplissage du coupleur hydrodynamique	75
10.2	Contrôle de remplissage	76

10.3	Vidange du coupleur hydrodynamique	76
10.3.1	Vidange de coupleurs hydrodynamiques montés à l'horizontale sans chambre de retardement	77
10.3.2	Vidange de coupleurs hydrodynamiques montés à l'horizontale avec chambre de retardement	77
11	Mise en service	78
12	Fonctionnement	81
13	Entretien, maintenance	82
13.1	Nettoyage extérieur	85
13.2	Accouplement de liaison, type GPK01 et GPK01-XP	86
13.3	Paliers	87
13.3.1	Lubrification des paliers en cas d'huile minérale comme fluide de service	87
13.3.2	Lubrification des paliers en cas d'utilisation d'eau comme fluide de service	87
13.3.3	Remplacement de paliers / Regraissage	87
13.4	Bouchons fusibles	88
14	Rapport d'essai de montage, de la mise en service et d'entretien	91
14.1	Rapport d'essai de montage	92
14.2	Rapport de mise en service	95
14.3	Rapport d'entretien pour l'entretien général	97
15	Démontage du coupleur hydrodynamique	98
15.1	Préparation	98
15.2	Démontage du type GPK01	99
15.3	Remontage du type GPK01	99
15.4	Démontage du type GPK01-XP	99
15.5	Remontage du type GPK01-XP	99
16	Mise au rebut	100
17	Défauts – Remèdes	101

18	Questions, commande d'un technicien et de pièces de rechange	103
19	Surveillance de température	104
19.1	Dispositif de déclenchement mécanique et thermique MTS pour le préavertissement	105
19.2	Dispositif de déclenchement thermique sans contact BTS	106
19.2.1	Dispositif de déclenchement thermique sans contact BTS pour le préavertissement	106
19.2.2	Dispositif de déclenchement thermique sans contact BTS-Ex pour la limitation de la température superficielle maximale	107
19.3	Dispositif de mesure thermique sans contact BTM pour le préavertissement	108
20	Information sur les pièces de rechange	109
20.1	Vue d'ensemble des composants du coupleur hydrodynamique Voith 366 – 1150	110
20.2	Pièces de rechange pour coupleur hydrodynamique Voith 366 – 1150	111
20.3	Pièces de rechange pour accouplement de liaison type GPK01	113
20.4	Pièces de rechange pour accouplement de liaison type GPK01-XP	114
21	Annexe	115

1 Coupleur hydrodynamique à remplissage constant Voith

1.1 Fonction

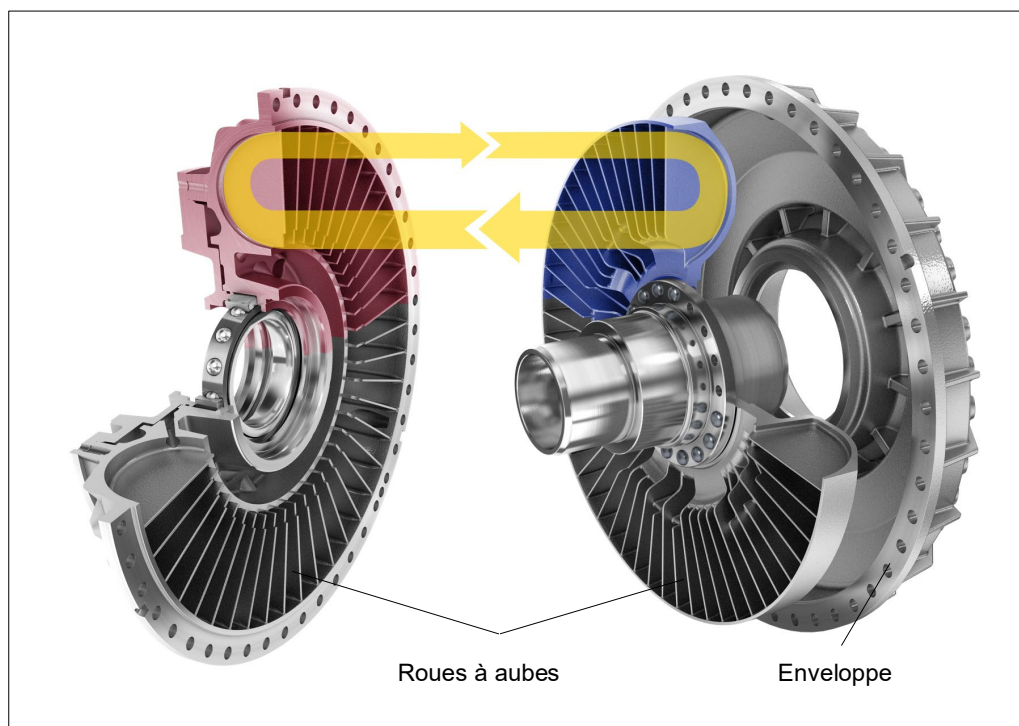


Fig. 1

Le coupleur Voith est un coupleur hydrodynamique fonctionnant suivant le principe Föttinger. Ses composants principaux sont deux roues à aubes – la roue de pompe et de turbine – et une enveloppe. Les deux roues sont supportées de manière relative l'une par rapport à l'autre. La transmission des forces se fait avec usure réduite, il n'existe pas de contact mécanique des pièces exerçant des forces. Le coupleur est rempli d'une quantité constante de liquide de service.

L'énergie mécanique délivrée par le moteur d'entraînement est convertie en énergie d'écoulement avec la roue de pompe qui y est reliée. Cette énergie d'écoulement est reconvertie en énergie mécanique dans la roue de turbine.

Pour le fonctionnement du coupleur, il convient de considérer trois états :

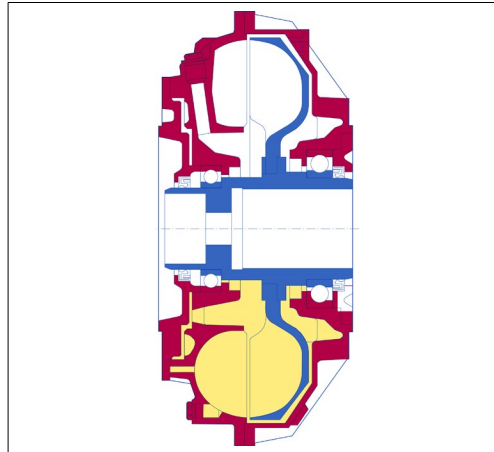


Fig. 2

Arrêt

La totalité du fluide de service est statique dans le coupleur.

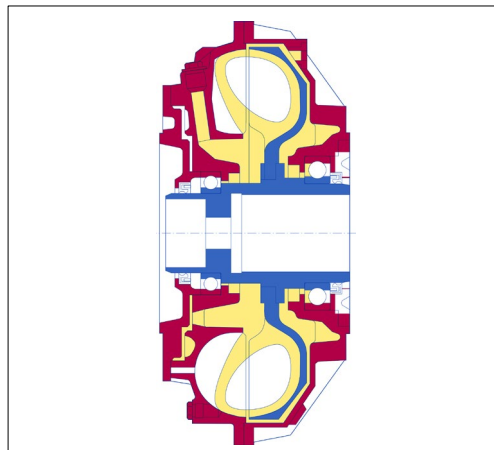


Fig. 3

Démarrage

La roue de la pompe accélère le fluide de service à mesure que la vitesse de rotation du moteur augmente, de manière à créer un flux circulaire dans l'espace de travail. Le fluide balaie l'ensemble de l'aubage de la roue de turbine et lui imprime un mouvement de rotation, grâce à l'énergie cinétique. L'évolution du couple en phase de démarrage est déterminée par la courbe caractéristique du coupleur.

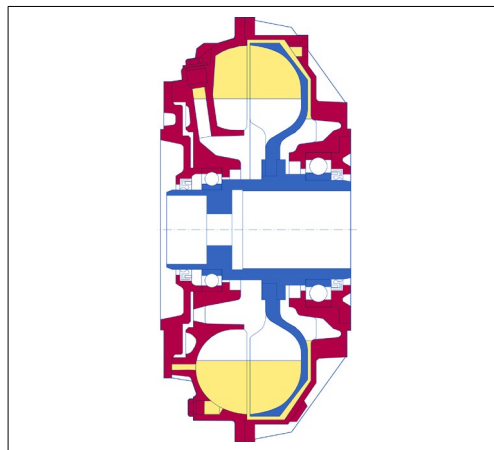


Fig. 4

Service nominal

En service nominal, seul le couple demandé par la machine entraînée est transmis. En raison des différences de vitesses minimales entre la roue de la pompe et celle de la turbine (glissement nominal dit), le flux est stationnaire dans le coupleur.

2 Données techniques

Indications nécessaires pour l'utilisation dans une atmosphère explosive :



CE  - Marquage :		
Température ambiante, si divergente de -25°C T _a 40°C		°C
Température de surface max. (T3= 200°C, T4= 135°C ou divergente)		°C
Surveillance de température	☐ MTS ¹⁾ pour le préavertissement	
	☐ BTS ²⁾ pour le préavertissement	
	☐ BTS-Ex ²⁾ pour la limitation de la température de surface max. des coupleurs hydrodynamiques Voith selon la directive ATEX. Température max. admissible du coupleur hydrodynamique lors de la mise en marche du moteur :	°C
Température de réponse nominale de la surveillance de température		°C
Volume de remplissage max. admissible ³⁾		dm ³ (litres)
La surcharge (→ Chapitre 5.8), menant à la réponse du protecteur thermique (bouchon(s) fusible(s) ou bien BTS-Ex) exige l'interruption de l'alimentation de puissance après		s (sec)
Une surveillance supplémentaire de la vitesse de sortie est nécessaire pour mettre l'alimentation de puissance hors service avant la réponse des bouchons fusibles.	☐ Oui ☐ Non	
Après la mise en marche du moteur, il faut surveiller la vitesse de sortie après		s (sec)
Diamètre d'entrée ⁴⁾		mm
Diamètre de sortie ⁴⁾		mm
Remplacement des roulements		h

Tableau 1

- ¹⁾ MTS : Dispositif de déclenchement thermique et mécanique (voir Chapitre 19.1).
- ²⁾ BTS : Dispositif de déclenchement thermique sans contact (voir Chapitre 19.2).
- ³⁾ S'applique si le volume de remplissage n'est pas indiqué sur la feuille de couverture.
- ⁴⁾ Diamètre et ajustement du moyeu ou bien de l'arbre à adapter moyennant le raccord arbre / moyeu.



Données additionnelles nécessaire pour l'utilisation dans une atmosphère explosive :

3 Déclarations du fabricant

3.1 Déclaration relative aux sous-ensembles et aux composants

Depuis le 29 décembre 2009, la nouvelle directive relative aux machines 2006/42/CE doit être impérativement appliquée dans les pays membres de la Communauté Européenne.

Selon les définitions de la nouvelle directive relative aux machines 2006/42/CE et les exposés du guide publié en décembre 2009 pour la mise en pratique de la directive relative aux machines, les coupleurs hydrodynamiques de Voith faisant partie du groupe de produits Eléments de Démarrage, ne sont ni des "Machines" ni des "Quasi-machines", mais des sous-ensembles ou des composants.

Etant donné que nos produits ne sont pas des quasi-machines, nous n'établissons pas de déclaration d'incorporation conformément à la directive relative aux machines 2006/42/CE.

Une déclaration de conformité CE ne doit pas être rédigée et un marquage CE ne doit pas être apposé pour ces produits, à moins que ce soit prescrit par d'autres directives CE/UE ou règlements.

Voith en tant qu'entreprise certifiée assure, par des systèmes de gestion de qualité internes et par l'application de normes harmonisées, que les exigences essentielles de sécurité et de santé pour ses produits sont toujours satisfaites.

Les documents techniques pour les produits Voith sont si complets que ces derniers peuvent être incorporés sûrement dans les machines ou quasi-machines et que l'ensemble de la machine peut aussi être exploité en toute sécurité par la suite en ce qui concerne les produits Voith, en tenant compte de ces documents.

3.2 Déclaration de conformité

→ Annexe (voir déclaration de conformité de l'UE)

4 Remarque à l'intention de l'utilisateur

Ces instructions vous aideront à utiliser le coupleur hydrodynamique avec les accouplements de liaison des types GPK01 et GPK01-XP en toute sécurité, de manière appropriée et économique.

NOTE

Dommages matériels

Une combinaison avec les types précédents GPK / GPK-XP n'est pas permis !

- Voir aussi chapitre 5.4 Modifications de construction de la machine.

En respectant les consignes reprises dans ces instructions,

- vous augmenterez la fiabilité et la durée de vie du coupleur hydrodynamique et de l'installation,
- vous éviterez des risques,
- vous réduirez les réparations et les temps d'arrêt.

Ces instructions doivent

- toujours être disponibles sur le lieu d'utilisation de la machine,
- être lues et appliquées par toute personne transportant le coupleur hydrodynamique, y procédant à des travaux ou le mettant en service.

Le coupleur hydrodynamique a été fabriqué conformément à l'état actuel de la technique et aux règles de sécurité reconnues. Cependant, une mauvaise manipulation et une mauvaise mise en œuvre peuvent engendrer des dangers pour la vie ou l'intégrité corporelle de l'utilisateur ou de tiers et/ou des nuisances pour la machine et d'autres valeurs matérielles.

Pièces de rechange :

Les pièces de rechange doivent correspondre aux spécifications techniques déterminées par Voith, Ceci est garanti pour des pièces de rechange d'origine.

L'installation et/ou l'utilisation de pièces de rechange non originales pourraient modifier négativement les caractéristiques de l'installation des **coupleurs hydrodynamiques Voith** et donc nuire à la sécurité.

Voith n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation des pièces de rechange non d'origine.

Utiliser un outillage d'atelier approprié pour l'entretien. Seul le fabricant ou un atelier spécialisé peuvent garantir une remise en état et/ou une réparation dans les règles de l'art.

Ces instructions ont été établies avec le plus grand soin. Si vous avez cependant besoin de plus d'informations, veuillez contacter :

Voith Group
St. Pöltener Str. 43
D-89522 Heidenheim, ALLEMAGNE

Téléphone : + 49 7951 32 1666
E-Mail : Industry.Service@voith.com
Internet: www.voith.com

© Voith 2022.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de l'immatriculation d'un brevet d'invention ou du dépôt d'un modèle d'utilité ou de dessins et modèles.

Sous réserve de modifications par la société Voith.

5 Sécurité

5.1 Consignes de sécurité

Ces instructions de montage et de service contiennent les consignes de sécurité avec les dénominations et pictogrammes décrits ci-dessous.

5.1.1 Structure des consignes de sécurité

 MOT DE DANGER
Conséquence du danger Source de danger Prévention du danger

Mot de danger

Le mot de danger classe la gravité du danger en plusieurs degrés :

Mot de danger	Gravité du danger
 DANGER	Mort ou très grave blessure (dommages irréversibles)
 AVERTISSEMENT	Mort ou très grave blessure éventuelle
 PRUDENCE	Blessure légère ou bénigne éventuelle
NOTE	Dommage matériel éventuel - du produit - de son environnement
CONSIGNE DE SÉCURITÉ	Remarques générales relatives à l'application, informations utiles, méthodes de travail sûres et mesures de sécurité appropriées

Tableau 2

Conséquence du danger

La conséquence du danger indique le type de danger.

Source de danger

La source de danger désigne la cause du danger.

Prévention du danger

La prévention du danger décrit les mesures destinées à prévenir le danger.

5.1.2 Définition des pictogrammes de sécurité

Symbole	Définition
	Risque d'explosion Le marquage avec le symbole Ex indique des dangers possibles et il est impératif de les observer dans le cas d'une utilisation dans des zones à risque d'explosions.

Tableau 3

5.2 Utilisation conforme aux applications prévues

Le coupleur hydrodynamique à remplissage constant (type d'accouplement de liaison GPK01 ou GPK01-XP) sert à transmettre le couple du moteur d'entraînement à la machine entraînée, montée à l'horizontale (**inclinaison maximale $\pm 7^\circ$**).

La **puissance** autorisée en mode stationnaire à une **vitesse d'entrée** et un **remplissage du coupleur** déterminés (fluide de service et volume de remplissage) est indiquée en couverture de ces instructions de service. Toute application différente est considérée comme non-conforme aux applications prévues (→ Chapitre 5.3 Utilisation non conforme aux applications prévues).

Par utilisation conforme, on entend également l'observation de ces instructions de montage et de service et le respect des consignes d'inspection et d'entretien.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui résultent d'une utilisation non-conforme à l'application prévue. Seul l'utilisateur en porte la responsabilité.



CONSIGNE DE SÉCURITÉ

- Veuillez observer le plan de montage faisant partie de la commande.
- S'il n'y a pas d'indications dans le → Chapitre 2, ce coupleur hydrodynamique ne doit pas être utilisé dans des locaux à risque d'explosions.
- Vérifier si la marque distinctive admet le coupleur hydrodynamique dans des locaux à risque d'explosions.
- Quand la zone est délimitée de manière différente, l'exploitant doit vérifier si le coupleur hydrodynamique peut encore y fonctionner.

Les coupleurs hydrodynamiques comportent sur le pourtour un marquage selon Directive ATEX. Le marquage indique dans quelle zone à risque d'explosion et dans quelles conditions son utilisation est autorisée.

Exemple :   II 2D Ex h T180 C Db X

Aire industrielle dans laquelle, dans des conditions normales, il peut se former une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussière combustible dans l'air. Protection mécanique contre l'explosion via sécurité de construction. Température de surface max. autorisée : 180 °C.

5.3 Utilisation non conforme à l'application prévue

La transmission de puissance autorisée par le coupleur hydrodynamique en mode stationnaire à une vitesse d'entrée et un remplissage du coupleur déterminés (fluide de service et volume de remplissage) est indiquée en couverture de ces instructions de service.

Toute autre utilisation ou une utilisation dépassant ce cadre, par exemple pour des puissances supérieures, des vitesses plus élevées, d'autres fluides de service ou pour des conditions de fonctionnement non convenues, est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue.

Des BTS-Ex de tiers ne doivent pas non plus être utilisés.

5.4 Modifications de construction de la machine



AVERTISSEMENT

Danger pour les personnes et le matériel

Toute modification non appropriée du coupleur hydrodynamique peut entraîner des dégâts corporels et matériels.

- Les modifications, ajouts ou transformations relatifs au coupleur hydrodynamique ne peuvent être effectués qu'avec l'accord de Voith.

NOTE

Dommages matériels

Une combinaison avec les types précédents GPK / GPK-XP ainsi qu'une combinaison de leurs pièces de rechange correspondantes avec les types actuels GPK01 / GPK01-XP n'est pas autorisée pour des raisons techniques !

Un montage combiné peut entraîner une usure prématurée des lamelles.

Il peut en résulter un comportement irrégulier ou des dommages sur l'installation.

En cas de remplacement, il est absolument nécessaire de vérifier de quel type d'accouplement de liaison il s'agit (voir plan de montage et / ou consulter Voith).

En cas de combinaison non autorisée, la garantie de Voith est annulée.

5.5 Indications générales de danger

Pour tous les travaux sur le coupleur hydrodynamique, respecter les prescriptions locales en matière de prévention des accidents !

Risques lors des travaux sur le coupleur hydrodynamique :



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Pendant le travail sur le coupleur hydrodynamique, il existe un risque de blessures causé par coupage, pincage, brûlures et, en cas de températures au-dessous de zéro, par des brûlures frigorifiques.

- Ne jamais toucher le coupleur hydrodynamique sans gants de protection.
- Ne commencez les travaux que quand le coupleur hydrodynamique a refroidi.
- Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant, l'espace de travail suffisamment grand et à ce qu'il y ait une bonne aération pendant les travaux sur le coupleur hydrodynamique.
- Arrêter l'installation dans laquelle le coupleur hydrodynamique est installé et verrouiller le contacteur contre la remise en marche.
- Avant toute intervention sur le coupleur hydrodynamique, s'assurer que le moteur de commande ainsi que la machine entraînée sont arrêtés et que leur démarrage peut être exclu en toutes circonstances.

Surfaces chaudes :



AVERTISSEMENT

Risque de brûlure

Le coupleur hydrodynamique chauffe pendant le service.

- Prévoir un recouvrement de protection afin de protéger le coupleur hydrodynamique contre tout contact !
La ventilation du coupleur hydrodynamique ne doit toutefois pas être entravée.

NOTE

Dommages matériels

Déformation thermique ou tensions en cas de refroidissement avec des liquides du coupleur hydrodynamique à température de fonctionnement.

- Le coupleur hydrodynamique ne doit en aucun cas être refroidi par des liquides.
- Laisser le coupleur hydrodynamique refroidir à la température ambiante.

Pièces tournantes :**AVERTISSEMENT****Risque d'entraînement**

Les pièces tournantes, comme par exemple le coupleur hydrodynamique proprement dit et les éléments d'arbre non-protégés, doivent être protégés contre le contact et l'accrochage de pièces libres par un recouvrement de protection.

- Ne jamais faire fonctionner le coupleur hydrodynamique sans ces recouvrements de protection.

Recouvrement de protection

→ Chapitre 11

Bruit :**AVERTISSEMENT****Perte de l'audition, endommagement durable des facultés auditives**

Le coupleur hydrodynamique produit du bruit en service. Un niveau de pression acoustique équivalent continu $L_{PA, 1m}$ pondéré A au-dessus de 80 dB(A) peut causer des dommages auditifs.

- Porter une protection auditive.

Niveau de pression acoustique

→ Feuille de couverture

Choc électrique :

DANGER

Choc électrique

Des composants électriques mal installés ou incorrectement raccordés ainsi que des raccords desserrés peuvent exposer des personnes à un choc électrique et provoquer des blessures graves, sinon mortelles.

Les composants électriques mal installés ou incorrectement raccordés ainsi que des raccords desserrés peuvent provoquer des endommagements de la machine.

- La connexion au réseau d'alimentation électrique doit être effectuée dans les règles de l'art par un électricien spécialisé en respectant la tension de réseau et l'intensité de courant maximale.
- La tension de réseau doit correspondre à la tension de réseau indiquée sur la plaque signalétique électrique.
- Une protection électrique correspondante doit être disponible côté réseau.

DANGER

Charges électrostatiques

Les charges électrostatiques peuvent provoquer des chocs électriques dangereux pour les personnes.

- La mise en place de l'installation dans laquelle est monté le coupleur hydrodynamique doit être exclusivement réalisée par un électricien qualifié.
- La machine et l'installation électrique ont des connexions de terre.

Survitesse :

Uniquement pour les installations présentant d'éventuelles survitesses (dépassement de la vitesse nominale).

NOTE

Dommages matériels

La non-détection de survitesse, sens de rotation incorrect ou paramètres hors tolérance suite à une mauvaise programmation peut entraîner une destruction du coupleur hydrodynamique.

- Vérifier si l'ensemble de l'installation est doté d'un dispositif permettant d'éviter de façon sûre une survitesse (par exemple frein ou antidéviureur).
- Vitesse nominale → Feuille de couverture.

Températures ambiantes extrêmes :**AVERTISSEMENT****Danger pour les personnes et le matériel**

Des températures ambiantes extrêmes peuvent entraîner une surcharge thermique du coupleur hydrodynamique ayant pour conséquence le giclage des bouchons fusibles et des blessures sérieuses des personnes de l'entourage ainsi qu'un endommagement du coupleur hydrodynamique.

- Respecter la température ambiante autorisée.

Température
ambiante
→ Chapitre 2

NOTE**Dommages matériels**

Le coupleur hydrodynamique peut être endommagé suite à un fluide de service gelé.

- La température ambiante doit être supérieure au point de congélation du fluide de service.
- Observer les limites thermiques indiquées (→ Chapitre 5.8).

Uniquement si le
fluide de service est
de l'eau

Projections et écoulement du fluide de service :**AVERTISSEMENT****Risque de cécité due aux projections de fluide de service, risque de brûlure**

Lors d'une surcharge thermique du coupleur hydrodynamique, les bouchons fusibles répondent. Le fluide de service sort de ces bouchons fusibles.

- Les personnes qui se tiennent à proximité du coupleur hydrodynamique doivent porter des lunettes de protection.
- S'assurer que les projections du fluide de service ne peuvent pas atteindre des personnes.
- Mettre immédiatement l'entraînement hors circuit après le giclage des bouchons fusibles.
- Les appareils électriques placés à côté du coupleur doivent être protégés contre les projections d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Après la réponse des bouchons fusibles, l'huile éjectée peut s'enflammer sur des surfaces chaudes et provoquer un incendie ainsi que dégager des gaz et des vapeurs.

- S'assurer que le fluide de service giclant n'entre pas en contact avec des composants chauds de la machine, chauffages, étincelles ou flammes nues.
- Après la réponse des bouchons fusibles, mettre immédiatement hors circuit la machine d'entraînement.
- Lire les remarques dans les fiches techniques de sécurité.



PRUDENCE

Risque de glissement

Risque de glissement suite au giclage de matériau fusible et de l'échappement du fluide de service du bouchon fusible.

- Prévoir un récipient collecteur suffisamment grand.
- Éliminer sans retard matériau fusible et le fluide de service qui s'échappent.
- Lire les remarques dans les fiches techniques de sécurité.

Exclusion d'une atmosphère explosive avant les travaux sur le coupleur hydrodynamique



Valeurs limites
autorisées suivant
prescriptions locales



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Avec les coupleurs hydrodynamiques dont le carter est en alliage aluminium léger et dont le recouvrement de protection a été enlevé, il existe un risque d'explosion dû à des réactions exothermiques (étincelles d'aluminium et de rouille).

- Pendant tous les travaux sur le coupleur hydrodynamique, excluez des atmosphères explosives, par exemple en surveillant la concentration de substance inflammable moyennant des détecteurs de gaz.
- Arrêtez immédiatement tous les travaux sur le coupleur hydrodynamique si des atmosphères explosives apparaissent.

5.6 Dangers résiduels



AVERTISSEMENT

Danger pour les personnes et le matériel

L'abus ou la fausse manœuvre peuvent avoir pour conséquence la mort, des blessures sérieuses ou bénignes ainsi que des dégâts causés aux matériels et à l'environnement.

- Seul un personnel qualifié ayant reçu la formation nécessaire et l'autorisation pour les travaux prévus peut travailler sur ou avec le coupleur hydrodynamique.
- Respecter les avertissements et les indications de sécurité.

5.7 Comportement en cas d'accident

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

- En cas d'accidents, observer les prescriptions locales ainsi que les instructions de service et les mesures de sécurité de l'exploitant.

5.8 Indications de fonctionnement

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

- Arrêter immédiatement le groupe d'entraînement si vous constatez des irrégularités pendant le service.

Transmission de puissance :

La transmission de puissance possible à une vitesse d'entrée et un remplissage du coupleur déterminés (fluide de service et volume de remplissage) est indiquée en couverture de ces instructions de service.

Ces valeurs décrivent un régime admissible pour le fonctionnement stationnaire du coupleur hydrodynamique.

NOTE

Dommages matériels

Des divergences par rapport au point de travail autorisé entraînent des endommagements du coupleur hydrodynamique.

- Un fonctionnement stationnaire du coupleur hydrodynamique dans un autre point de travail requiert l'autorisation de Voith.

Fluide de service :

NOTE

Domages matériels

Quand le volume de remplissage est insuffisant, le coupleur est en surcharge thermique ; quand il est trop rempli, la pression intérieure peut endommager le coupleur hydrodynamique.

- Utiliser exclusivement le coupleur hydrodynamique avec la quantité de fluide de service en circulation indiquée en couverture de ces instructions de service.
- Utiliser exclusivement le fluide de service indiqué en couverture de ces instructions de service.

Echauffement lors du démarrage :

NOTE

Domages matériels

Lors du démarrage, le coupleur hydrodynamique chauffe davantage qu'en service stationnaire, en raison du glissement plus élevé.

- Veiller à ménager des pauses suffisantes entre les démarrages afin d'éviter toute surcharge thermique.

Courbe caractéristique de démarrage pour des coupleurs hydrodynamiques avec chambre de retardement :

Lors du démarrage, le fluide de service est transporté de la chambre de retardement dans l'espace de travail du coupleur hydrodynamique. En cas d'arrêt, le fluide de service coule à nouveau dans la chambre de retardement.

Veiller à ménager des pauses suffisantes (quelques minutes) entre les démarrages pour obtenir une courbe caractéristique de démarrage correcte.

Température du coupleur :**AVERTISSEMENT****Risque d'explosion**

Risque d'explosion due à une température trop élevée du coupleur hydrodynamique.

- Respecter la température ambiante autorisée.

**NOTE****Dommages matériels**

Le coupleur hydrodynamique peut être endommagé si la température ambiante autorisée est insuffisante.

- Veuillez consulter Voith si le coupleur hydrodynamique
 - doit être utilisé avec de l'eau comme fluide de service en cas de risque de gel ;
 - doit être utilisé avec de l'huile comme fluide de service à des températures ambiantes au-dessous de -25 °C.

Données techniques
→ Chapitre 2 et
documents de
commande

NOTE**Dommages matériels**

Le coupleur hydrodynamique peut être endommagé en cas de surchauffe (dépassement de la température nominale).

- Assurer une ventilation / aération suffisante du coupleur hydrodynamique.

Bouchons fusibles :

Les bouchons fusibles protègent le coupleur hydrodynamique contre tout endommagement suite à une surcharge thermique.

NOTE**Dommages matériels**

Continuer à faire fonctionner le coupleur hydrodynamique après réaction d'un bouchon fusible endommagera le coupleur hydrodynamique.

- Après réaction d'un bouchon fusible, arrêter immédiatement le moteur d'entraînement !
- Utiliser exclusivement des bouchons fusibles d'origine avec la température de réponse nominale indiquée en → couverture de ces instructions de service.

Données techniques
→ Chapitre 2

Dispositifs de
contrôle
→ Chapitre 19

Dispositifs de contrôle :

NOTE

Dommages matériels

Endommagement du coupleur hydrodynamique si les dispositifs de contrôle ne sont pas prêts à fonctionner.

- Vérifiez si les dispositifs de contrôle existants sont prêts à fonctionner.
- Réparez immédiatement des dispositifs de contrôle défectueux.
- Ne jamais ponter les dispositifs de sécurité.

Blocage :

NOTE

Dommages matériels

Un blocage à la machine entraînée peut mener à une surchauffe du coupleur hydrodynamique et à une réponse des bouchons fusibles et mettre par conséquent en danger les personnes ainsi que le coupleur hydrodynamique et l'environnement.

- Arrêter immédiatement la machine d'entraînement.



Surcharge du coupleur hydrodynamique :

Après la réponse du protecteur thermique, mettre l'alimentation de puissance hors service au plus tard après le temps demandé au Chapitre 2.

En cas d'entraînement multimoteur, mettre l'installation complète hors circuit !

Si une surveillance supplémentaire de la surcharge est exigée, surveiller la vitesse de sortie.

Si la vitesse de sortie est en dessous de la valeur de la vitesse d'entrée de plus de 10%, mettre immédiatement l'alimentation de puissance hors service.

Température de
surface autorisée
→ Chapitre 2

La coupure de l'alimentation de puissance est nécessaire pour que la température de surface autorisée soit respectée.

NOTE

Surcharge du coupleur hydrodynamique

Le coupleur hydrodynamique est en surcharge si :

- la machine entraînée bloque ;
- la machine entraînée est en trop forte surcharge en mode nominal ou au démarrage.

Contactez Voith en cas de surcharge attendue du coupleur hydrodynamique.

5.9 Qualification du personnel

Tous les travaux comme par ex. le transport, le stockage, l'implantation, le branchement électrique, la mise en service, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance et la réparation ne doivent être exécutés que par un personnel qualifié et autorisé.

Par personnel qualifié dans le sens de ces instructions de service, on entend les personnes familiarisées avec le transport, du stockage, l'implantation, le branchement électrique, la mise en service, l'entretien, la maintenance et la réparation et disposant de la qualification requise pour de telles activités. La qualification doit être assurée par une formation et une instruction sur le coupleur hydrodynamique.

Ce personnel doit avoir la formation, les instructions et l'autorisation nécessaires pour :

- exploiter et entretenir des installations de manière correcte et conforme aux normes techniques de sécurité,
- utiliser correctement des dispositifs de levage, des dispositifs d'accrochage et des points d'attache,
- éliminer correctement les fluides et leurs composants, par ex. graisses,
- entretenir et utiliser les équipements de sécurité conformément aux normes en vigueur dans le domaine des techniques de sécurité,
- assurer la prévention des accidents et les premiers soins.

Les apprentis ne doivent exécuter des travaux sur le coupleur hydrodynamique que sous la surveillance d'une personne qualifiée et autorisée.

Le personnel chargé de travaux sur le coupleur doit

- être fiable,
- avoir l'âge minimal prescrit par la loi,
- être formé, instruit et habilité pour les travaux prévus,

5.10 Suivi du produit

Nous sommes tenus, de par la loi, de suivre nos produits même après la livraison.

Veuillez donc nous informer de tout ce qui pourrait nous intéresser. Par exemple :

- Des caractéristiques de fonctionnement modifiées
- Vos expériences avec l'installation
- Des pannes répétées
- Des difficultés avec ces instructions de montage et de service

Notre adresse
→ Page 2

6 Transport et stockage

6.1 État à la livraison

Emballage
→ Chapitre 6.5

- Le coupleur hydrodynamique est livré complètement monté.
- Le coupleur hydrodynamique est sans remplissage. Si le fluide de service est compris dans la livraison, il est joint à l'envoi dans un récipient séparé.

Type GPK01 :

L'entraînement GPK01 et la sortie GPK01, le cas échéant avec tambour de frein ou disque de frein, sont livrés séparément.

La broche de connexion GPK01 est montée sur le coupleur hydrodynamique.

Les vis à tête cylindriques (rep. 1942) et les douilles d'écartement (rep. 1943) fixent les pièces GPK01 entre elles (sécurité de transport) et ne doivent être retirées que lors du montage dans la machine.

Type GPK01-XP (avec moyeu de serrage) :

L'entraînement GPK01-XP, la sortie GPK01-XP, le cas échéant avec tambour de frein ou disque de frein, et le moyeu de serrage sont livrés séparément.

L'arbre enfichable GPK01-XP est monté sur le coupleur hydrodynamique.

Les vis à tête cylindriques (rep. 1942) et les douilles d'écartement (rep. 1943) fixent les pièces GPK01-XP entre elles (sécurité de transport) et ne doivent être retirées que lors du montage dans la machine.

6.2 Limite de fourniture

Le coupleur hydrodynamique est livré conformément aux indications sur la feuille de couverture.

Les éléments de livraison supplémentaires comme l'accouplement de liaison, les bouchons fusibles, la surveillance de température, le dispositif de montage et d'extraction, etc., sont mentionnés dans la confirmation de commande.

6.3 Transport



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Avec les coupleurs hydrodynamiques dont le carter est en alliage aluminium léger, il existe un risque d'explosion en cas de transport dans et par les locaux à risque d'explosions.

- Dans des atmosphères explosives, le coupleur hydrodynamique doit être seulement transporté dans un emballage de transport approprié.
- Cet emballage de transport doit satisfaire les mêmes exigences minimales des dispositifs de protection.



Recouvrement de protection
→ Chapitre 11



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Des pièces qui tombent pourraient vous tuer ou vous blesser sérieusement.

- Assurer toujours une protection suffisante du coupleur hydrodynamique.
- Attention au centre de gravité.
- Utiliser les dispositifs d'accrochage prévus.
- Utilisez des moyens de transport et d'accrochage appropriés.



AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

En cas de maniement inapproprié du coupleur hydrodynamique, les membres supérieurs et inférieurs d'une personne peuvent être contusionnés et la personne peut être sérieusement blessée.

- Seul un personnel qualifié peut effectuer le transport.

NOTE

Dommages matériels

En état monté, le transport du coupleur hydrodynamique n'est autorisé qu'à l'horizontale. Des positions inclinées peuvent endommager le coupleur hydrodynamique.

- En cas d'inclinaisons de plus de 7°, le coupleur hydrodynamique doit être protégé axialement.

6.4 Levage

Dispositifs de levage, installations de suspension de la charge, points d'attache

Poids du coupleur hydrodynamique
→ Feuille de couverture
Les poids supérieurs à 100 kg sont gravés sur le coupleur hydrodynamique.

Respecter le poids du coupleur hydrodynamique !

Les dispositifs de levage (par ex. grue, chariot élévateur), dispositifs d'élingage (par ex. chaînes, cordes) et points d'attache (anneau de levage, filetage, tels que rep. 1830, → Chapitre 7.3) doivent

- être vérifiés et autorisés,
- être suffisamment dimensionnés et en parfait état,
- être manipulés seulement par des personnes qualifiées et autorisées.

Ne pas utiliser des anneaux à visser !

Respecter les instructions de service des dispositifs de levage, des dispositifs d'élingage et des points d'attache !



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Des installations de suspension de la charge qui sont endommagées ou qui ne sont pas suffisamment solides peuvent se rompre en charge. Risque de blessures sérieuses, sinon mortelles.

- Contrôler les dispositifs de levage et les installations de suspension de la charge pour s'assurer de
 - leur capacité de charge suffisante (poids → feuille de couverture).
 - leur état satisfaisant.

Accrochage du coupleur hydrodynamique



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Des pièces qui tombent pourraient vous tuer ou vous blesser sérieusement.

- Ne pas séjourner sous des charges en suspension.

NOTE**Dommages matériels et corporels**

Un élingage et un levage inappropriés du coupleur hydrodynamique peuvent causer des dégâts matériels et corporels.

- Ne lever le coupleur hydrodynamique qu'aux points d'attache prévus à cet effet (voir les photos ci-dessous).
- Pour l'élingage et le levage du coupleur hydrodynamique, veiller à ce que les nervures du coupleur hydrodynamique ne soient pas endommagées par les engins de levage ou les dispositifs de suspension de charge.
- Les nervures endommagées peuvent provoquer un balourd du coupleur et par conséquent un fonctionnement instable de l'installation.

- Visser des anneaux de levage appropriés (taille de filetage comme rep. 1830, → Chapitre 7.3) dans le coupleur hydrodynamique.
Ne toutefois pas dévisser des vis existantes, utiliser les filets disponibles.
- Poser les dispositifs d'élingage de charge.

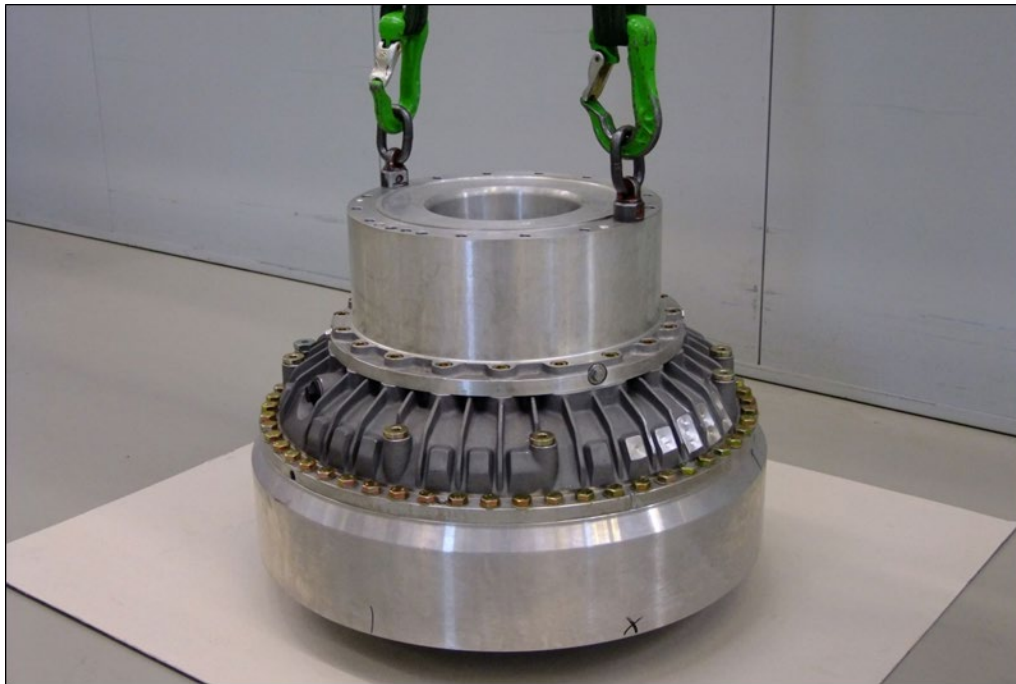


Fig. 5



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Danger de blessures et de mort des suites d'une chute des charges transportées, du renversement ou du glissement du coupleur hydrodynamique.

- Toujours utiliser au moins 2 dispositifs d'élingage pour le levage.
- Ne pas séjourner sous des charges en suspension.
- Lire les prescriptions générales de prévention des accidents.
- Tant que le coupleur hydrodynamique n'est pas installé entre la machine d'entraînement et la machine de sortie, s'assurer qu'il est protégé contre le renversement et le glissement.

Retournement du coupleur hydrodynamique

- Visser des anneaux de levage appropriés (taille de filetage comme rep. 1830, → Chapitre 7.3) dans le coupleur hydrodynamique.
Ne toutefois pas dévisser des vis existantes, utiliser les filets disponibles.
- Poser les dispositifs d'élingage de charge.

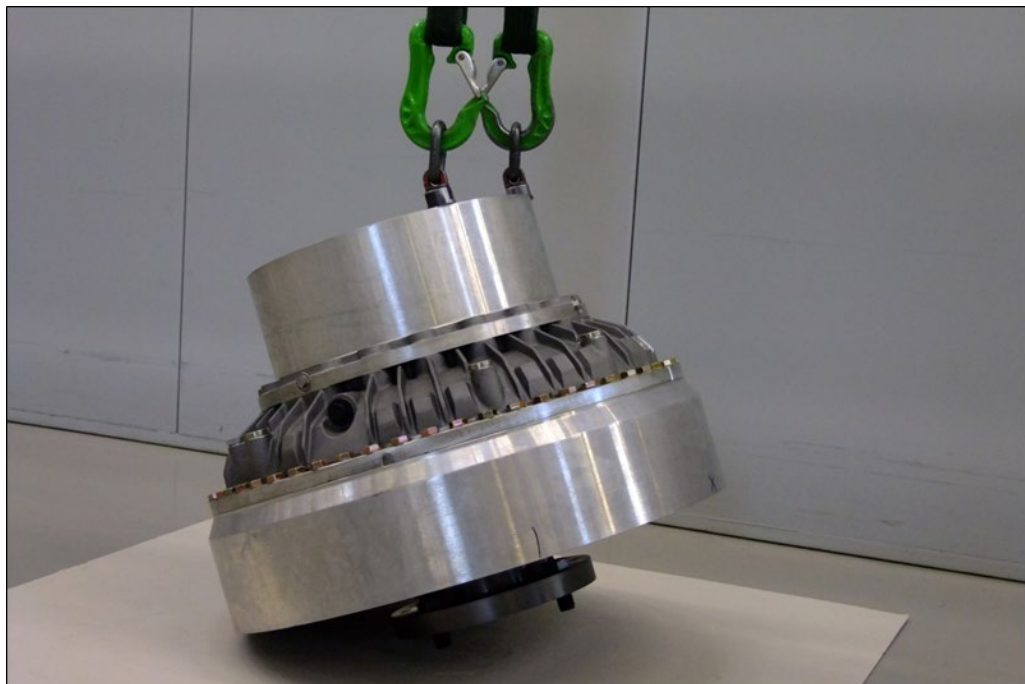


Fig. 6

**AVERTISSEMENT****Risque d'écrasement**

En cas de maniement inapproprié du coupleur hydrodynamique, les membres supérieurs et inférieurs d'une personne peuvent être contusionnés et la personne peut être sérieusement blessée.

- Toujours utiliser au moins 2 dispositifs d'élingage pour le levage.
 - Pour le tourner, utiliser 2 dispositifs d'élingage de chaque côté.
-
- De l'autre côté, visser des anneaux de levage appropriés (taille de filetage comme rep. 1830, → Chapitre 7.3) dans le coupleur hydrodynamique.
Ne toutefois pas dévisser des vis existantes, utiliser les filets disponibles.
 - Accrocher le coupleur hydrodynamique au deuxième dispositif d'élingage de charge.



Fig. 7

- Aligner le coupleur hydrodynamique à l'horizontale avec les deux dispositifs de levage.

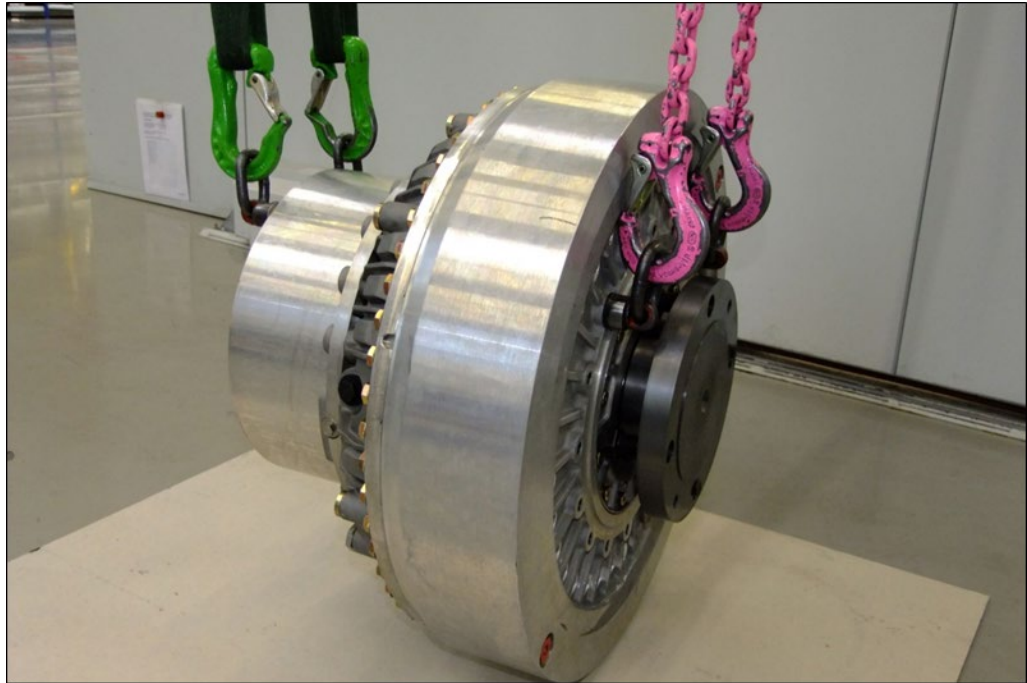


Fig. 8

- Déposer prudemment le coupleur hydrodynamique sur une planche / palette et prendre des mesures pour en éviter le renversement.
Le coupleur hydrodynamique est retourné.

Élingage correct d'un coupleur hydrodynamique avec broche de connexion GPK01 (rep. 1950) pour le montage entre le moyeu d'entrée et de sortie (rep.1930 et 1970)



AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

En cas de maniement inapproprié du coupleur hydrodynamique, les membres supérieurs et inférieurs d'une personne peuvent être contusionnés et la personne peut être sérieusement blessée.

- Utilisez des crochets pour l'élingage.
 - Quand un filin est utilisé pour l'élingage, il doit être protégé contre le glissement.
- Visser des anneaux de levage appropriés (taille de filetage comme rep. 1830 → Chapitre 7.3) dans le coupleur hydrodynamique sur l'enveloppe (rep. 0190).
Ne toutefois pas dévisser des vis existantes, utiliser les filets disponibles.

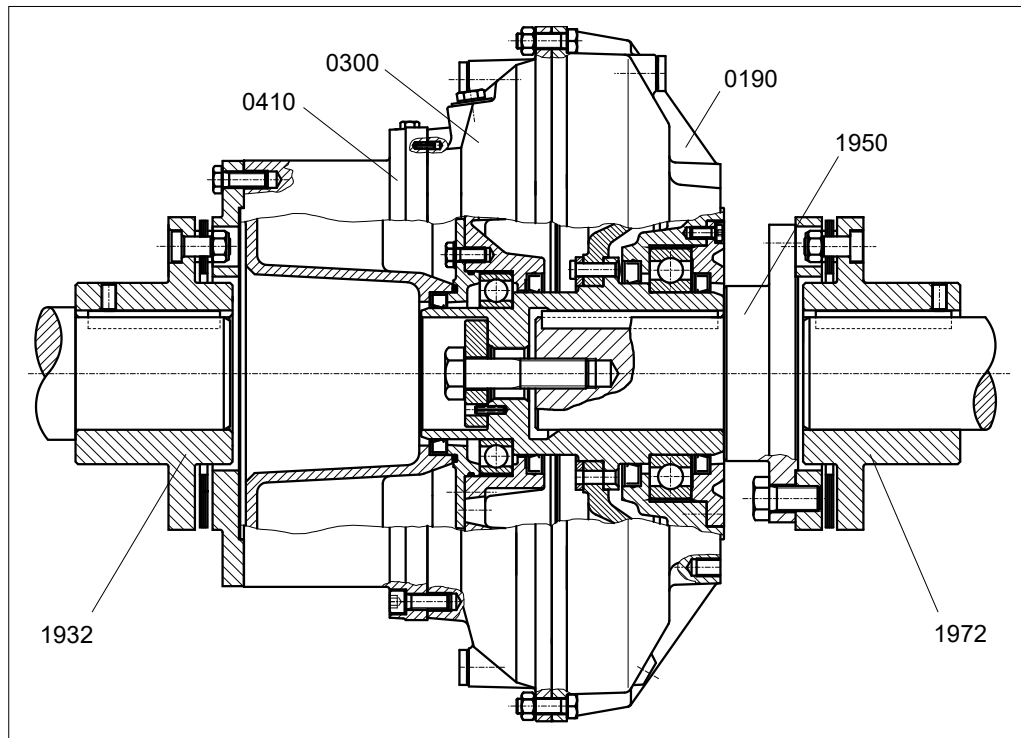


Fig. 9

- Entourer le coupleur hydrodynamique avec le filin sur le couvercle V (rep. 0410) et la roue extérieure (rep. 0300) (→ Chapitre 8.6 et Chapitre 8.7).

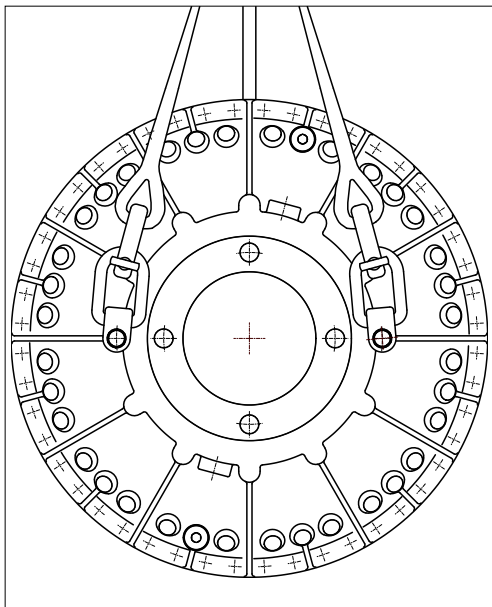


Fig. 10

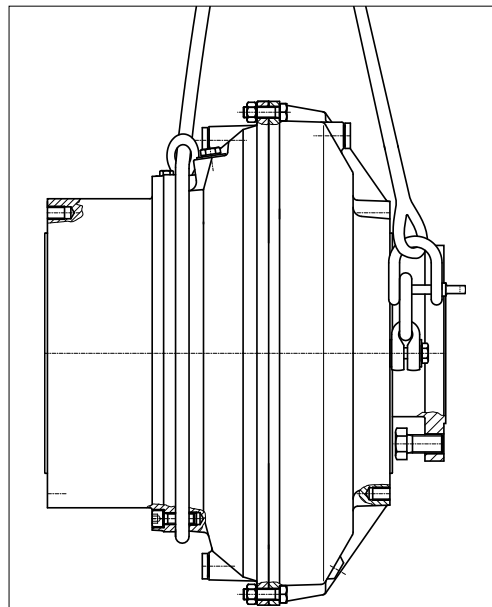


Fig. 11

- Monter les dispositifs d'accrochage sur le filin et les deux anneaux de levage.
- Lever le coupleur hydrodynamique par ces trois points d'élingage.
- Coupleur hydrodynamique avec broche de connexion GPK01 (rep. 1950) prêt pour le montage entre le moyeu d'entrée et de sortie (rep.1932 et 1972).

6.5 Stockage / Emballage / Conservation

→ Annexe (voir prescription de conservation et d'emballage)

Notes relatives à la
mise au rebut
→ Chapitre 16

Mise au rebut de l'emballage

Mettez l'emballage au rebut conformément aux prescriptions locales.

NOTE

Dommages matériels

Risque de gel

- Avec les coupleurs hydrodynamiques de type "TW", l'eau doit être vidangée en cas de risque de gel.

7 Couples de serrage

NOTE

Domages matériels

Le coupleur hydrodynamique peut être endommagé suite à des vis mal serrées.

- Serrer toutes les vis au couple prescrit avec une clé dynamométrique.

Type GPK01

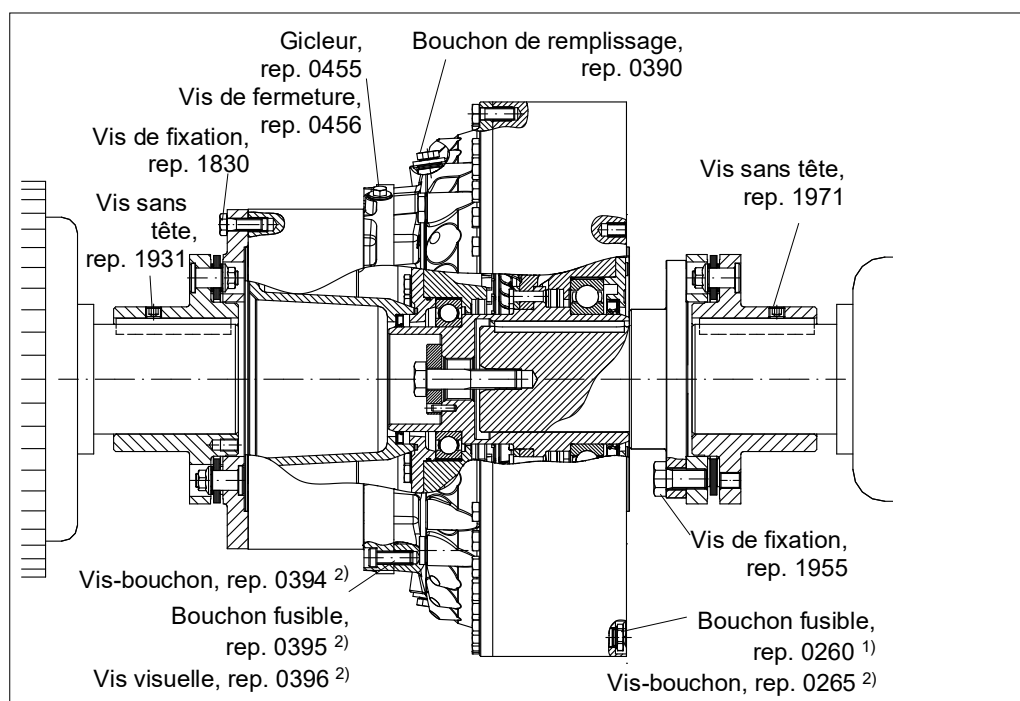


Fig. 12

- ¹⁾ Exécution spéciale
²⁾ Disposition et nombre → Chapitre 21 resp. plan de montage

Type GPK01-XP (avec moyeu de serrage)

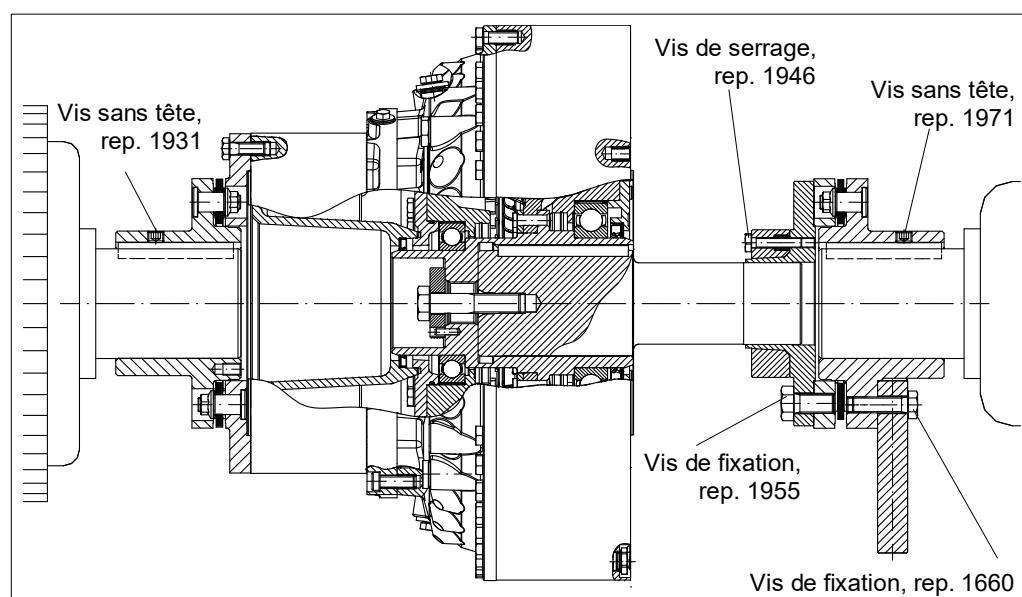


Fig. 13

7.1 Vis sans tête

	Couple de serrage en Nm					
Filetage	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Vis sans tête, rep. 1931 / 1971	4	8	15	25	70	130

Tableau 4

7.2 Bouchons fusibles, bouchons de remplissage, vis-bouchons, vis visuelles et gicleurs

	Couple de serrage en Nm (dimensions du filet)				
Taille de coupleur	Bouchon fusible, rep. 0260 ¹⁾ , rep. 0395	Bouchon de remplissage rep. 0390	Vis-bouchon. rep. 0265, rep. 0394	Vis visuelle, rep. 0396	Gicleur, rep. 0455, Vis de fermeture rep. 0456
366 à 650	50 (M18x1,5)	80 (M24x1,5)	50 (M18x1,5)	50 (M18x1,5)	48 (M16x1,5)
750 à 1150	144 (M24x1,5)	235 (M36x1,5)	144 (M24x1,5)	144 (M24x1,5)	48 (M16x1,5)

Tableau 5

¹⁾ Exécution spéciale

7.3 Vis de fixation

Taille et type du coupleur	Couple de serrage en Nm (dimensions du filet)			
	Vis à tête hexagonale rep. 1660	Vis à tête hexagonale rep. 1830	Jeu de vis, rep. 1955	Vis de serrage, rep. 1946
366 T	80 (M12)	68 (M12)	120 ¹⁾ (M12)	34 ¹⁾ (M8)
422 T	195 (M16)	68 (M12)	210 (M16)	34 ¹⁾ (M8)
487 T	195 (M16)	68 (M12)	210 (M16)	67 ¹⁾ (M10)
562 T	195 (M16)	68 (M12)	300 ¹⁾ (M16)	67 ¹⁾ (M10)
650 T	195 (M16)	135 (M16)	300 ¹⁾ (M16)	115 ¹⁾ (M12)
750 T	380 (M20)	135 (M16)	590 ¹⁾ (M20)	115 ¹⁾ (M12)
866 T	380 (M20)	250 (M20)	590 ¹⁾ (M20)	290 ¹⁾ (M16)
866 DT	380 (M20)	250 (M20)	590 ¹⁾ (M20)	290 ¹⁾ (M16)
1000 T	380 (M20)	250 (M20)	590 ¹⁾ (M20)	290 ¹⁾ (M16)
1000 DT	-	250 (M20)	590 ¹⁾ (M20)	560 ¹⁾ (M20)
1150 T	-	580 (M27)	590 ¹⁾ (M20)	560 ¹⁾ (M20)
1150 DT	-	580 (M27)	1020 ¹⁾ (M24)	560 ¹⁾ (M20)

Tableau 6

On utilise des vis d'une classe de résistance de 8.8 ou supérieure.

¹⁾ Des vis d'une classe de résistance de 10.9 sont requises.

8 Montage et alignement



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !

NOTE

Dommages matériels

Un élingage incorrect du coupleur hydrodynamique peut endommager le bloc de lamelles.

- Quand un ou les deux moyeux sont démontés, le poids du coupleur hydrodynamique doit être supporté par des dispositifs d'élingage appropriés.

Levage
→ Chapitre 6.4

8.1 Fonctionnement du GPK01 et GPK01-XP

Type GPK01 :

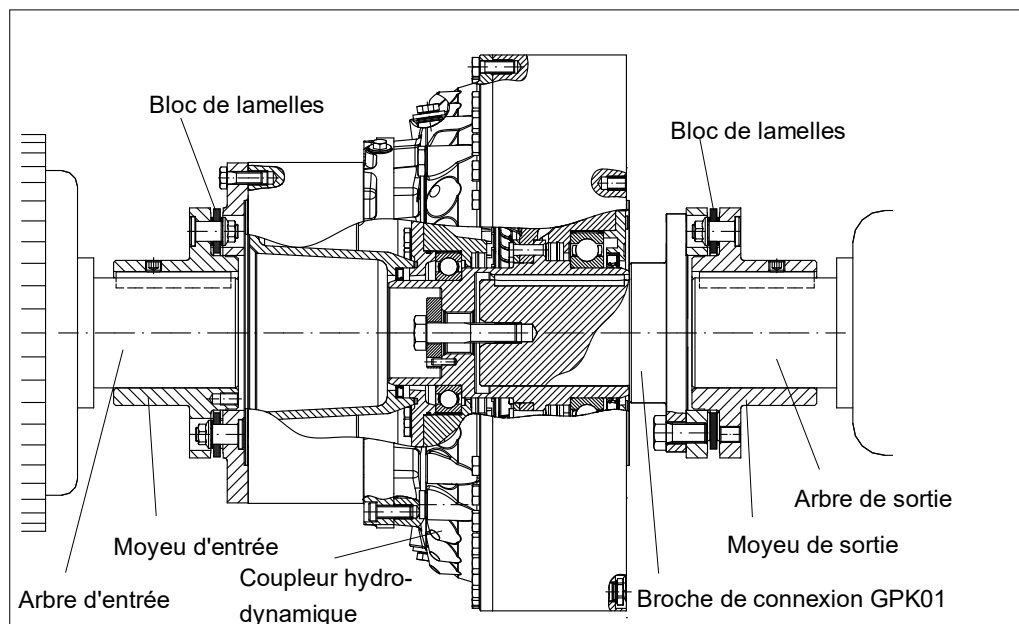


Fig. 14

Type GPK01-XP (avec moyeu de serrage) :

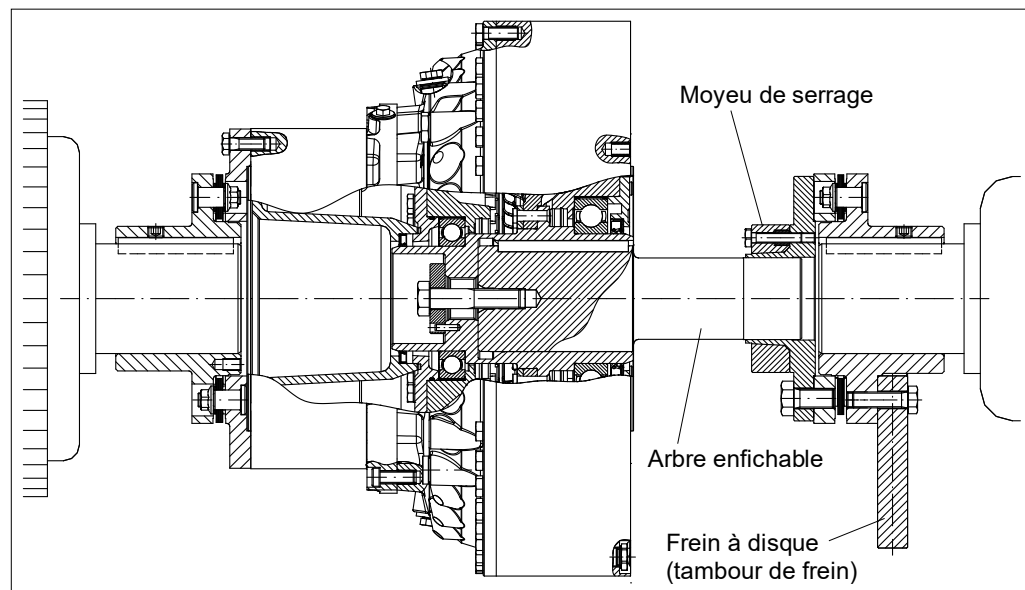


Fig. 15

Généralités

- En montage horizontal, le poids du coupleur hydrodynamique est réparti sur les arbres d'entrée et de sortie au moyen de deux blocs de lamelles.
- La position inclinée autorisée du coupleur hydrodynamique sans mesures spéciales est de 7° maximum (contacter, le cas échéant, Voith).
- Les blocs de lamelles complètement montés avec les moyeux constituent le GPK01 ou GPK01-XP.
- Les blocs de lamelles sont rigides en torsion dans le sens du périmètre et flexibles dans les sens angulaire et axial.
- Cette flexibilité compense les déplacements des arbres.

8.2 Outils



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Risque d'explosion suite à l'emploi d'outils non appropriés.

- Si un coupleur à l'exécution antidéflagrante est utilisé ou installé, utiliser seulement des outils autorisés pour l'utilisation dans des locaux à risque d'explosions.
- Observer les prescriptions locales en vigueur.
- Eviter la formation d'étincelles.

Les outils ci-dessous sont nécessaires ; vérifier les détails avec le plan de montage.

Outils :

Jeu de clés à fourche simple et de clés polygonales
 Jeu de clés universelles
 Boîte de clés à douille (contenant embouts hexagonaux, cliquet, etc.)
 Caisse de clés à douille
 Tournevis
 Clé dynamométrique
 Marteau, massette en caoutchouc
 Assortiment de limes
 Brosse métallique

Dimension du filet
 → Chapitre 7

Moyens de mesure :

Comparateur à cadran avec fixation
 Pied à coulisse
 Calibre micrométrique selon diamètre de l'arbre
 Micromètre intérieur selon diamètre du moyeu

Comparateurs à cadran
 → Chapitre 8.5.3

Moyens auxiliaires pour le montage :

Moyens auxiliaires pour l'alignement du moteur et de l'engrenage (vis de fixation), par ex. tôles de calage pour pieds de moteur et d'engrenage (0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 3,0mm).
 Toile émeri, grain 100, 240.

Dispositifs de levage et de suspension de charge :

Grue.
 Pour l'accrochage du coupleur : 2 manilles avec moyens de suspension de charge appropriés.
 Observer les figures → Chapitre 8.6 !
 Des chaînes ou des cordes ajustables avec une résistance à la traction suffisante (voir les poids individuels).

Tailles des anneaux de levage
 → Chapitre 7.3
 rep. 1830

8.3 Préparation

- Préparer les outils et les dispositifs de levage appropriés.
- Respecter le poids du coupleur hydrodynamique.
- Contrôler la concentricité du bout d'arbre du moteur d'entraînement et de la machine entraînée.
- Nettoyer les surfaces de contact sur les tourillons d'arbre et les moyeux et les polir avec de toile émeri.
- Appliquer légèrement du lubrifiant sur les tourillons d'arbre.
- Dégraisser les brides qui seront vissées.
- Nettoyer les surfaces conservées.
- Huiler légèrement les filets de vis.

Poids du coupleur hydrodynamique
 → Feuille de couverture
 Les poids supérieurs à 100 kg sont gravés sur le coupleur hydrodynamique.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Utiliser des lubrifiants aux propriétés suivantes :

- gamme de température d'utilisation: -20 °C...180 °C,
- résistance à l'eau et au lavage avec de l'eau,
- protection contre la rouille d'ajustement et la corrosion

Qualités de lubrifiant conseillées :

Fabricant	Désignation	Note
Dow Corning	Pâte Molykote G-N Plus Pâte Molykote G-Rapid Plus Molykote TP 42	
Fuchs	Gleitmo 815	
Liqui Moly	Pâte de montage LM 48	
Dow Corning	Molykote D 321 R Anti-Friction Coating	Matière dangereuse ! Lire la fiche technique de la matière dangereuse !
Castrol Optimol	Pâte Molub-Alloy White T Pâte Molub-Alloy MP 3 T	

Tableau 7

8.3.1 Clavettes

Exigence

Les clavettes doivent

- avoir un jeu dorsal suffisant,
- être fixées axialement et
- avoir suffisamment de jeu dans les rainures.

Marquage

Au cas où la liaison arbre-moyeu serait assurée par une clavette, le moyeu est marqué côté frontal avec l'accord de clavette.

- H : accord de clavette semi-introduite,
- F : accord de clavette entièrement introduite

Ce marquage doit correspondre à celui de l'arbre.

Mise en place des clavettes

En cas d'exécution d'une liaison arbre-moyeu avec une (1) clavette, procéder à l'équilibrage selon l'accord de clavette semi-introduite ; si la clavette est plus longue que le moyeu, il faut adapter la clavette au diamètre de l'arbre afin d'éviter tout défaut d'équilibrage.

- Nettoyer la rainure de clavette
- Poser la clavette droite dans la rainure de clavette.
- Veiller à ne pas poser à chant la clavette.
- Si nécessaire, bloquer la clavette utilisée pour éviter qu'elle ne tombe.

8.4 Montage des moyeux d'entrée et de sortie

Le montage est identique pour les moyeux d'entrée et de sortie.



AVERTISSEMENT

Qualification
→ Chapitre 5.9

Risque d'écrasement, coupures

Pendant le montage, l'assemblage, la rotation manuelle et le positionnement du coupleur hydrodynamique, les personnes risquent de s'écraser les doigts ou de se couper sur des arêtes vives, avec pour conséquence des blessures sérieuses.

- Seul le personnel qualifié ayant reçu la formation nécessaire et l'autorisation pour les travaux prévus est autorisé à exécuter le montage du coupleur hydrodynamique.
- Procéder avec prudence.

NOTE

Dommages matériels

La mise en œuvre de dispositifs et de méthodes de travail non appropriés peut endommager le matériel.

- Pour le montage, n'utiliser que des outils appropriés :
 - broche de montage, vis
 - disque de pression
- N'utiliser **en aucun cas** les moyens suivants pour le montage :
 - marteau
 - chalumeau



CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Consigner le montage dans le rapport

La consignation dans le rapport du montage de coupleur hydrodynamique est impérative pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosions.

Nous recommandons également la consignation dans le rapport pour toutes les autres applications.

- Rapports requis → Chapitre 14.

8.4.1 Conditions préalables

Dans le cas d'une version à tambour de frein ou à disque de frein, le tambour de frein ou le disque de frein doit être monté sur le moyeu de sortie avant de mettre le moyeu en place.

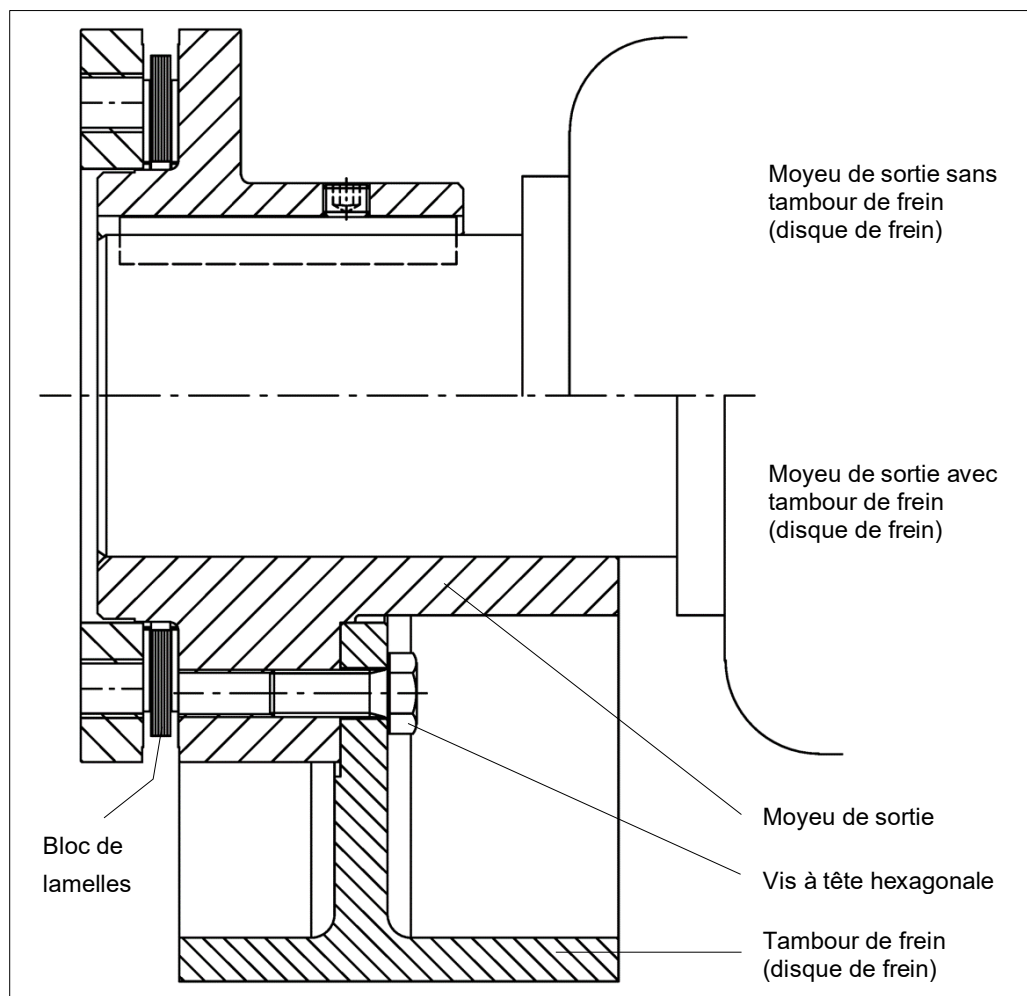


Fig. 16

- Visser le tambour de frein en utilisant des vis hexagonales (rep. 1660).

À l'état de livraison, les tambours de frein et les disques de frein sont protégés contre la corrosion par un agent de conservation.

- Avant l'installation du frein, nettoyer les surfaces fonctionnelles du tambour de frein ou du disque de frein.

8.4.2 Montage

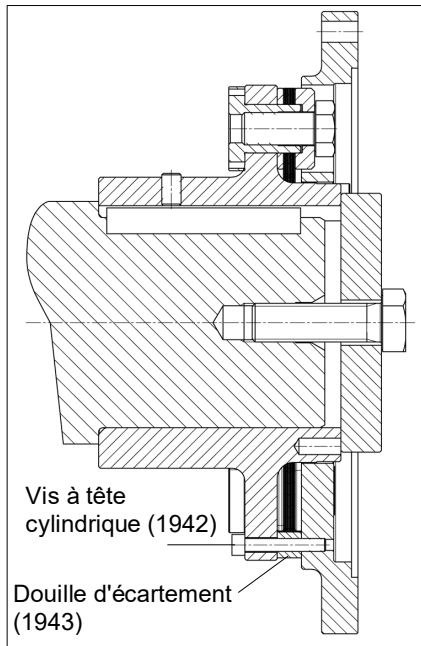


Fig. 17 Côté entrée

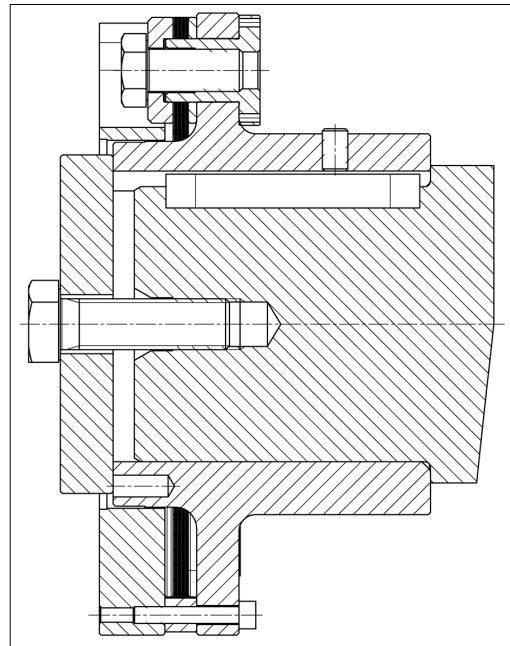


Fig. 18 Côté sortie

Exécution de la sécurité de transport pour la sortie avec tambour de frein ou disque de frein :

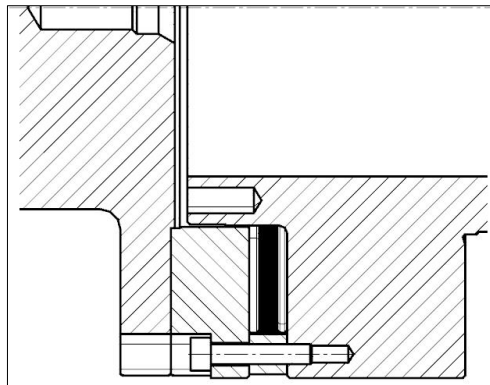


Fig. 19

- Ne pas séparer les blocs de lamelles des moyeux !
- Ne pas enlever le dispositif de protection de transport (vis à tête cylindrique (1942) et douilles d'écartement (1943)).
- Vérifier et documenter la conformité aux cotes de l'alésage, de l'arbre, de la rainure et de la clavette.
- Attacher le GPK01/GPK01-XP à un dispositif de levage approprié.



AVERTISSEMENT

Risque de brûlure

Suite à l'échauffement, la surface devient brûlante.

- Ne pas toucher le moyeu.

- Échauffer le moyeu uniformément à env. 80 °C pour faciliter le montage.
- Monter le moyeu sur le tourillon de l'arbre, en évitant de transmettre de forces sur le bloc de lamelles.
- Après le montage, le tourillon de l'arbre ne doit pas dépasser.
- Bloquer le moyeu avec la vis sans tête. Protéger la vis sans tête contre le desserrage automatique, p. ex. en la collant avec du Loctite 242 (résistance moyenne).



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Les moyeux non sécurisés peuvent se déplacer axialement et entrer en contact métallique avec d'autres composants. Des étincelles ou de la chaleur de friction peuvent se produire.

- En cas d'utilisation dans des zones à risque d'explosion, additionnellement sécuriser les vis sans tête pour la fixation du moyeu contre le desserrage automatique, p. ex. en les collant avec Loctite 242 (résistance moyenne).

8.5 Alignement de l'entraînement et de la sortie

8.5.1 Longueurs de montage

NOTE

Dommages matériels

Contraintes axiales.

- Respecter impérativement les longueurs de montage.
- Observer notamment les déplacements dus à des variations de température.

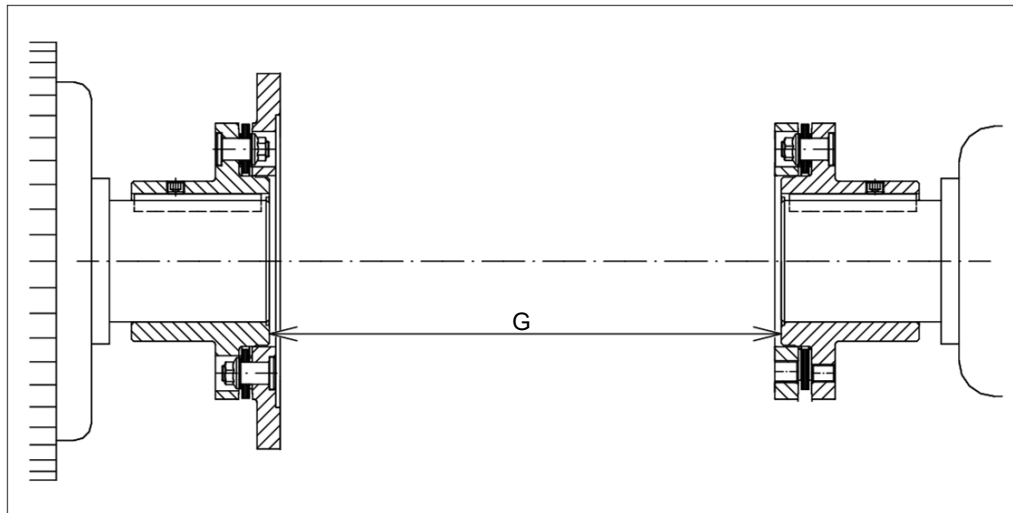


Fig. 20

	GPK01 : Longueurs de montage G in mm						
Taille de coupleur	DT	DTV	DTVW	T...	TV	TVW / TVVS	Dimension de référence X ¹⁾
366	-	-	-	252 + 0,5	279 + 0,5	349,5 + 0,5	9,5 + 0,2
422	-	-	-	281 + 1	320 + 1	398 + 1	9,2 + 0,2
487	-	-	-	317 + 1	368 + 1	453 + 1	11,8 + 0,3
562	-	-	-	356,5 + 1	420,5 + 1	515,5 + 1	11,8 + 0,3
650	-	-	-	399 + 1	466 + 1	576 + 1	20,4 + 0,3
750	-	-	-	450,5 + 1	524,5 + 1	651,5 + 1	22,2 + 0,3
866	-	-	-	526 + 1	598 + 1	746 + 1	21,9 + 0,4
	-	1012,5 + 1	1232,5 + 1	-	-	-	21,9 + 0,4
1000	-	-	-	548 + 1	654 + 1	793 + 1	21,9 + 0,4
	923,5 + 1	1168,5 + 1	-	-	-	-	26,6 + 0,5
1150	-	-	-	676 + 1	841 + 1	1054 + 1	26,6 + 0,5
	1013 + 1,5	1391 + 1,5	-	-	-	-	30,9 + 0,5

Tableau 8

¹⁾ Dimension de référence X → Chapitre 8.6.1.

Les longueurs de montage indiquées dans le Tableau 8 sont valables pour les exécutions standard du GPK01.

Pour les longueurs de montage spécifiques au client, voir le plan de montage.

	GPK01-XP : Longueurs de montage G en mm				
Taille de coupleur	DT	DTV	T...	TV	TVV / TVVS
366	-	-	321,5 + 6	348,5 + 6	419 + 6
422	-	-	396 + 6	435 + 6	513 + 6
487	-	-	440 + 6	491 + 6	576 + 6
562	-	-	480 + 6	544 + 6	639 + 6
650	-	-	544 + 6	611 + 6	721 + 6
750	-	-	660 + 6	734 + 6	861 + 6
866	-	-	747 + 6	819 + 6	967 + 6
1000	-	-	795 + 6	901 + 6	1040 + 6
1150	-	-	812 + 6	977 + 6	1190 + 6
	1162 + 6	1540 + 6	-	-	-

Tableau 9

Les longueurs de montage indiquées dans le Tableau 9 sont valables pour les exécutions standard du GPK01-XP.

Pour les longueurs de montage spécifiques au client, voir le plan de montage.

8.5.2 Valeurs de déplacement



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Un défaut d'alignement non autorisé entraîne des dégâts matériels et donc un risque d'explosion.

- Respecter les valeurs indiquées pour le faux-rond et la voilure axiale dans toutes les conditions de service.
- Veuillez observer notamment les déplacements dus à des variations de température.

NOTE

Défaut d'alignement

Plus les erreurs d'alignement sont minimales,

- plus la durée de vie et la fiabilité de l'installation sont élevées,
- meilleure est la stabilité de marche.

Les **valeurs de déplacement** max. admissibles sont valables pour :

faux-rond selon → Chapitre 8.5.3, Fig. 31, page 58
(variation maximale autorisée du comparateur à cadran !)

voilure axiale selon → Chapitre 8.5.3, Fig. 31, page 58
(variation maximale autorisée du comparateur à cadran !).

Taille de coupleur	GPK01 : valeurs de déplacement max. autorisées en mm	
	Oscillation radiale du comparateur à cadran	Oscillation axiale du comparateur à cadran
366, 422	0,6	0,2
487	0,8	0,3
562, 650	1,0	0,4
750	1,2	0,4
866, 1000	1,4	0,5
1150	1,6	0,5

Tableau 10

	GPK01-XP : valeurs de déplacement max. autorisées en mm	
Taille de coupleur	Oscillation radiale du comparateur à cadran	Oscillation axiale du comparateur à cadran
366, 422	0,6	0,2
487	0,8	0,3
562, 650	1,0	0,4
750	1,2	0,4
866, 1000	1,4	0,5
1150	1,6	0,5

Tableau 11

8.5.3 Processus d'alignement

L'alignement peut avoir lieu en utilisant des méthodes optiques laser ou manuellement au moyen d'un comparateur à cadran. En règle générale, les méthodes optiques laser fournissent des résultats plus précis.

Pour l'alignement, placer des tôles de calage ou des feuilles de tôles sous les pieds du moteur. Si les vis pour les pieds de la machine sont desserrées, le matériel de calage ne devrait pas se trouver lâchement sous le pied.

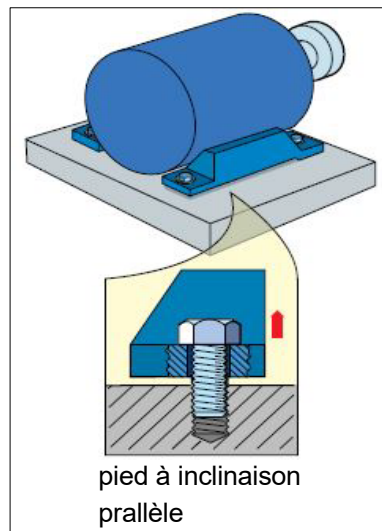


Fig. 21

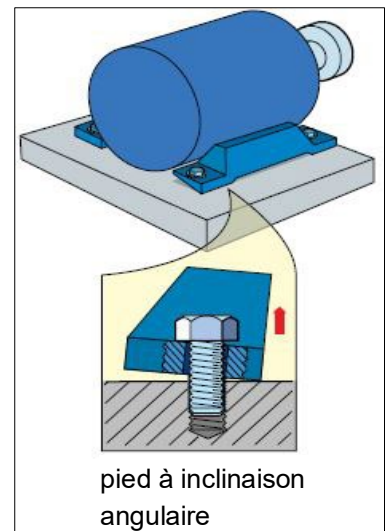


Fig. 22

Des pattes avec des vis de réglage pour pouvoir déplacer latéralement le moteur sont préconisées. Les vis de réglage aux pieds de la machine doivent être retournées après l'intervention et ne doivent pas adhérer aux pieds de la machine. Il faut éviter des corrections latérales sur la machine en utilisant un marteau, celles-ci peuvent endommager les paliers à roulement et les roulements à billes.

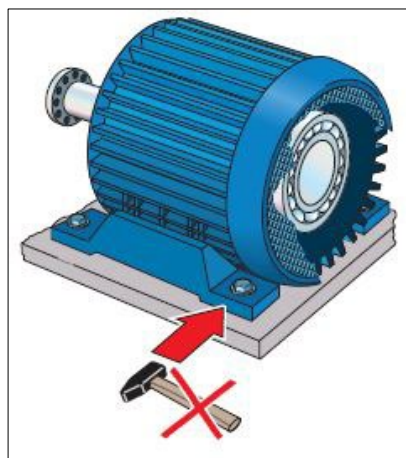


Fig. 23

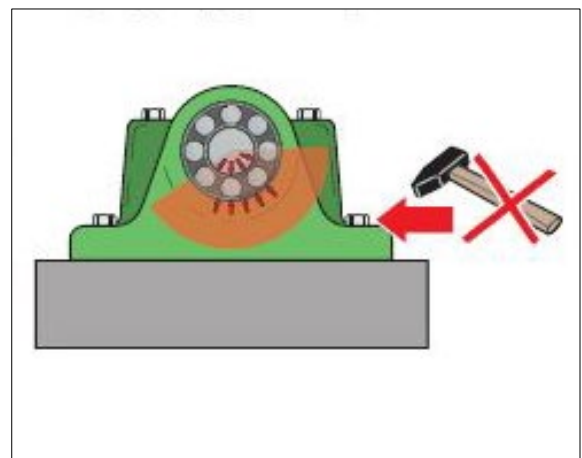


Fig. 24

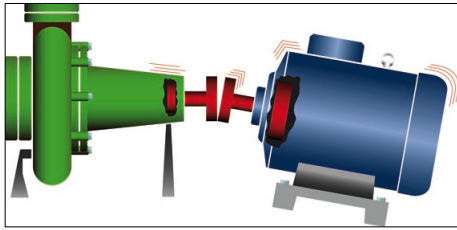


Fig. 25

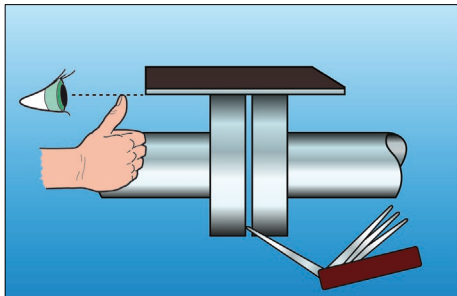


Fig. 26

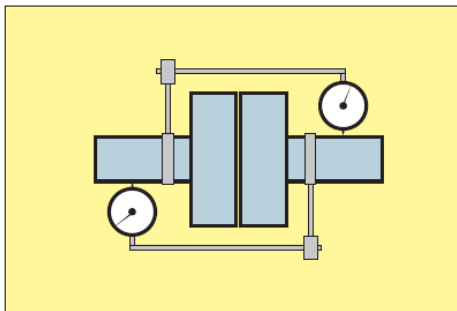


Fig. 27

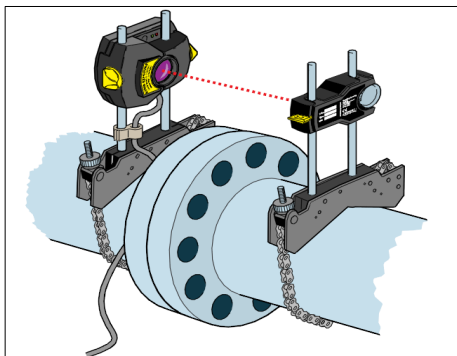


Fig. 28

- Plus de 50% de tous les dommages précoces peuvent être attribués à un alignement déficient.
- Un bon alignement de la machine minimise
 - les forces de rappel sur le coupleur hydrodynamique,
 - améliore la stabilité de marche de la machine,
 - augmente la durée de vie des paliers.
- Dépendant de la surface et de l'usager, la règle de précision et la jauge d'épaisseur fournissent des résultats différents.
- Les comparateurs à cadran peuvent uniquement être utilisés par du personnel instruit.
- Une flèche, des frottements internes, un jeu mécanique, des erreurs de lecture peuvent entraîner des défauts d'alignement.
- En règle générale, les appareils optiques laser fournissent des résultats plus précis et sont faciles et sûres à manier.

Alignement en utilisant des appareils optiques laser

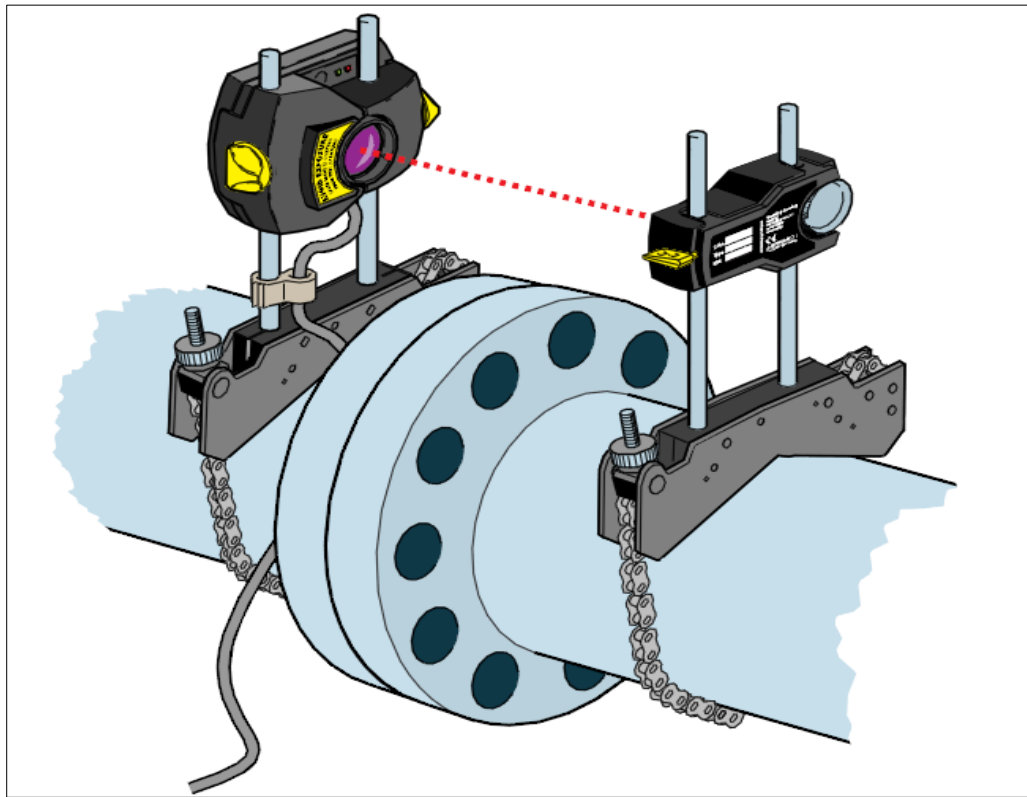


Fig. 29

Avantages d'un alignement optique laser

- Alignement de précision sans saisie de valeurs mesurées, calculs graphiques et numériques.
- Indication graphique des résultats d'alignement et des corrections de calage et de déplacement sur les pieds de la machine.
- Pas de bras de levier qui influencent les valeurs mesurées - pas de flèche des supports.
- Il n'est pas nécessaire de démonter les coupleurs hydrodynamiques lors de l'enregistrement des valeurs mesurées.
- Des résultats exacts et répétables avec une haute convivialité.
- Pas de positions de prise en charge prédéterminées des valeurs mesurées - les résultats sont déjà disponibles si l'arbre est tourné de moins de 90° degré.
- Sauvegarde de données et version imprimée des résultats pour le rapport.
- Calibrage certifiable de la précision du système.

Description du processus de montage et d'alignement

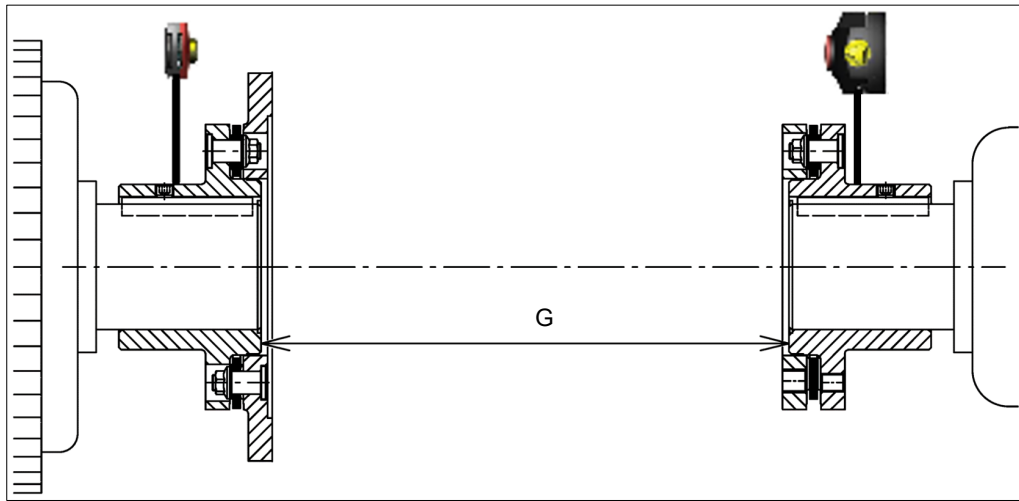


Fig. 30

- Amener l'unité d'entrée et de sortie à la bonne **distance G**.
- Installer la technique de mesure à laser selon les instructions de service et saisir toutes les données requises (position du niveau d'alignement, positions des pieds de moteur, diamètre de l'accouplement de liaison, vitesse de régime).
- Aligner l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie l'un par rapport à l'autre selon le schéma de principe (ci-dessus).
Les valeurs de déplacement → Chapitre 8.5.2 s'appliquent.
- Fixer de façon sûre l'unité d'entrée et de sortie sur la fondation. **La stabilité dépend de l'ensemble de l'installation et doit être garantie !**
- Serrer toutes les vis.
- Contrôler l'alignement et le corriger, le cas échéant.
En cas de faux alignement des accouplements de liaison, un interstice dont le périmètre est irrégulier se forme.
- Remplir le rapport d'essai de montage.

Rapports
→ Chapitre 14

Alignement en utilisant des comparateurs à cadran

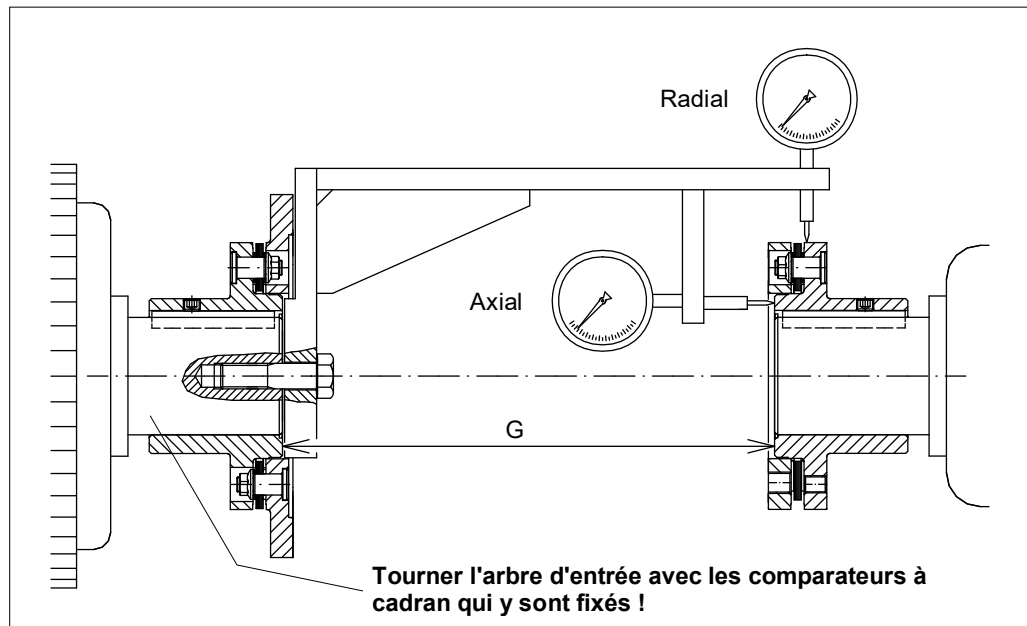


Fig. 31

- Amener l'unité d'entrée et de sortie à la bonne **distance G**.
- Aligner l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie l'un par rapport à l'autre selon le schéma de principe (ci-dessus).
Les valeurs de déplacement → Chapitre 8.5.2 s'appliquent.
- Fixer de façon sûre l'unité d'entrée et de sortie sur la fondation. **La stabilité dépend de l'ensemble de l'installation et doit être garantie !**
- Serrer toutes les vis.
- Contrôler l'alignement et le corriger, le cas échéant.
En cas de faux alignement des accouplements de liaison, un interstice dont le périmètre est irrégulier se forme.
- Remplir le rapport d'essai de montage.

Rapports
→ Chapitre 14

8.6 Montage du coupleur hydrodynamique avec GPK01

8.6.1 Montage

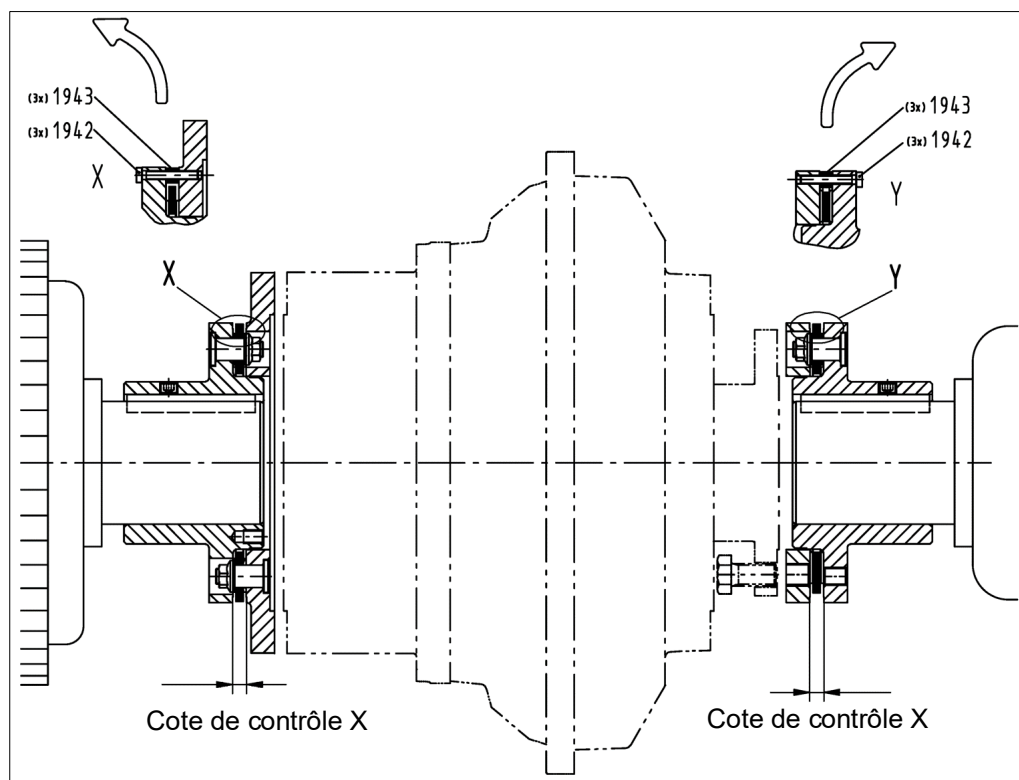


Fig. 32

- Retirer les douilles d'écartement de la sécurité de transport (rep. 1943) (3x côté entraînement et 3x côté sortie) et les conserver pour une utilisation ultérieure.
- Préalablement uniformément serrer les blocs de lamelles à l'aide des vis cylindriques de la sécurité de transport (rep. 1942) sur la dimension de référence X (→ Chapitre 8.5.1, Tableau 8). Comme les blocs de lamelles sont préalablement serrés dans le sens axial, il y a suffisamment d'espace pour le montage radial.
- En cas d'exécution du GPK01 avec tambour / disque de frein, le sens de montage du rep. 1942 côté sortie n'est pas le même que représenté dans la figure 32. Celui-ci est représenté dans la figure 37 et sur le plan de montage.

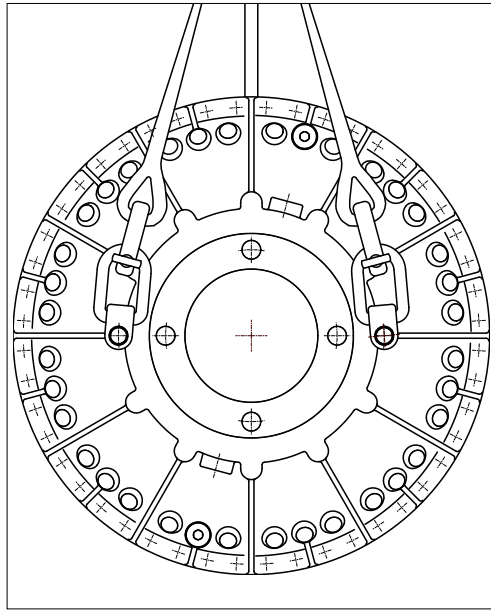


Fig. 33

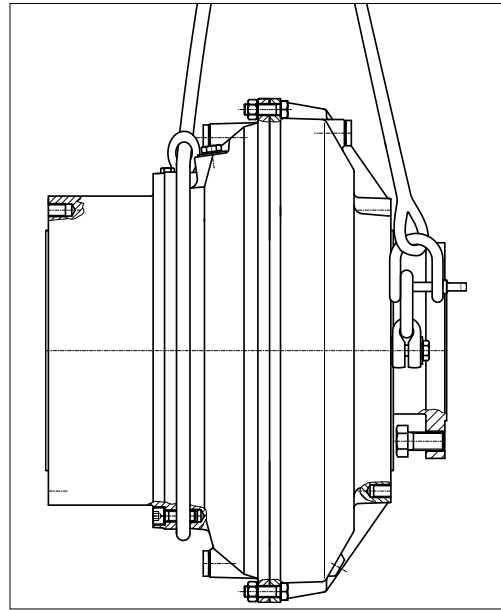


Fig. 34

- Fixer le coupleur hydrodynamique à un dispositif de levage avec des élingues appropriées et l'amener jusqu'à l'unité d'entrée (→ Chapitre 6.4).

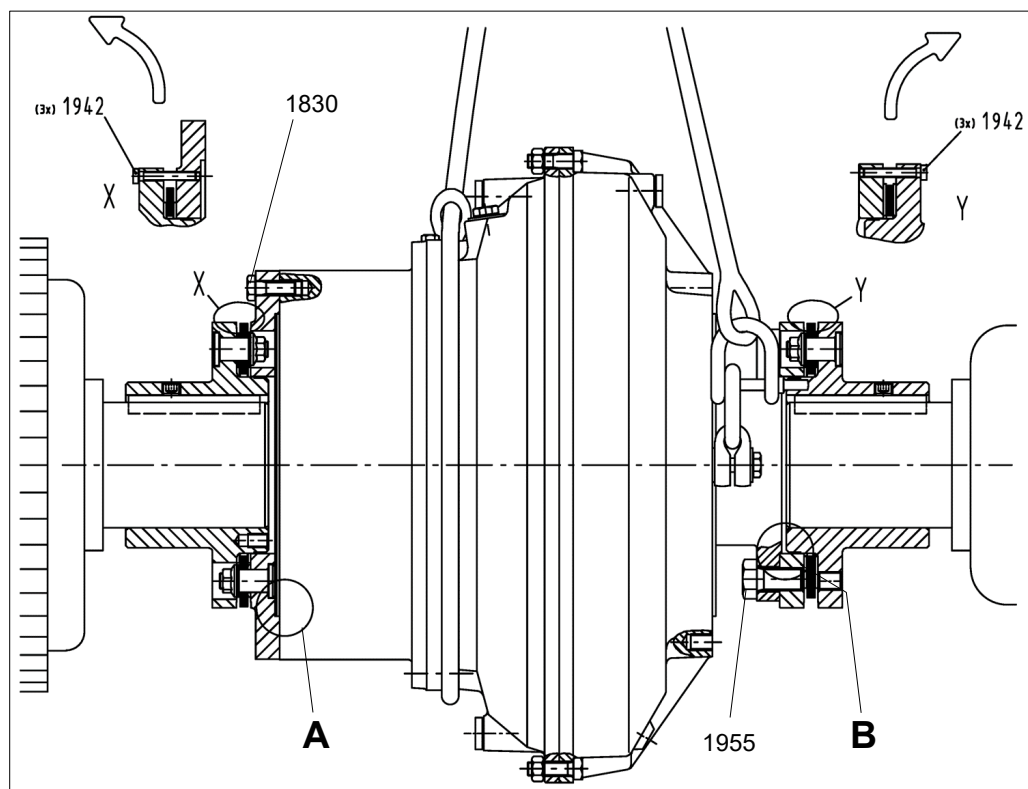


Fig. 35

- En cas d'exécution du GPK01 avec tambour / disque de frein, le sens de montage du rep. 1942 côté sortie n'est pas le même que représenté dans la figure 35. Celui-ci est représenté dans la figure 37 et sur le plan de montage.

NOTE**Dommages matériels**

Les ajustements A / B pourraient être endommagés en cas de montage inapproprié.

- Ne pas monter à chant le coupleur hydrodynamique.

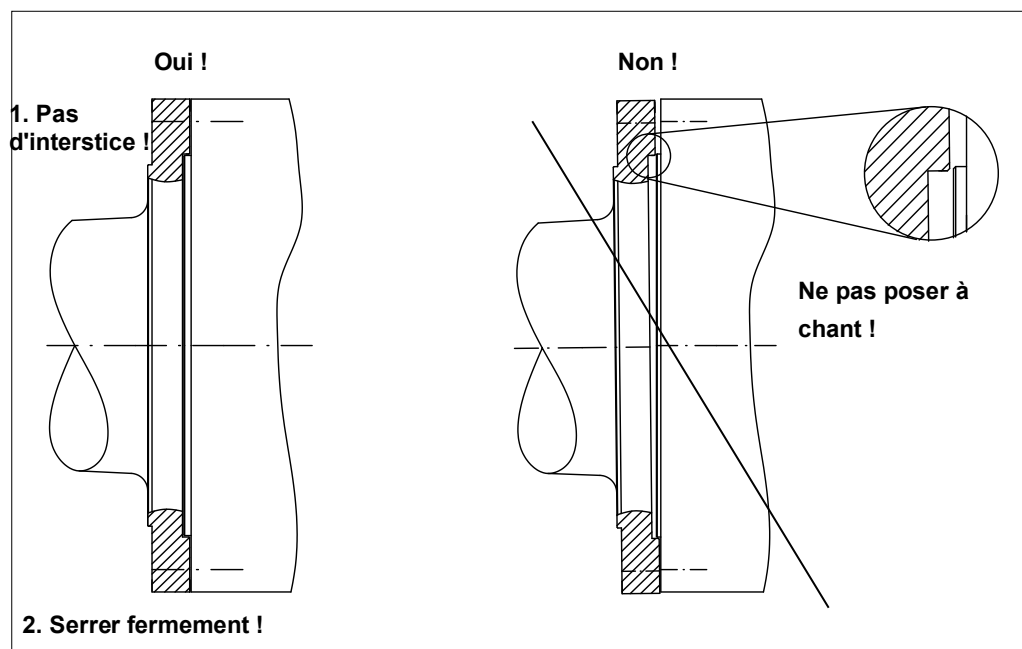


Fig. 36

- Amener avec précaution le coupleur hydrodynamique entre les blocs de lamelles. Attention aux ajustements A et B au moment de l'insertion.
- Lors de l'exécution des blocs de lamelles avec frein, veiller au positionnement correct de l'arbre enfichable par rapport à la sortie ! Les fraisages dans la broche de connexion doivent se trouver dans la zone des vis à tête cylindrique (rep. 1942).

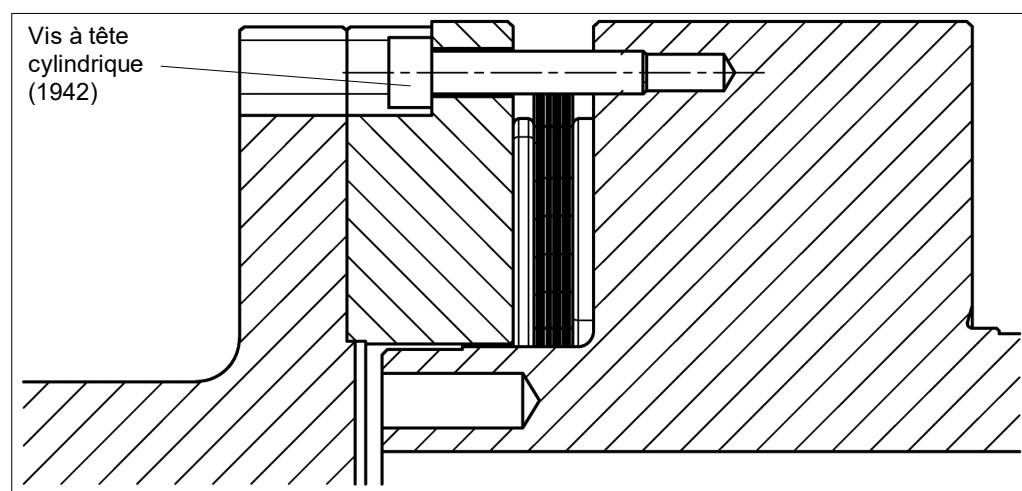


Fig. 37

Couples de serrage
→ Chapitre 7.3

- Détendre les blocs de lamelles en desserrant les vis à tête cylindrique (rep. 1942).
- Visser les vis (rep. 1830 et 1955) sans les serrer.
- Enlever **complètement toutes** les vis à tête cylindrique (rep. 1942).
- Conserver les vis à tête cylindrique (rep. 1942) pour un usage ultérieur (démontage).
- Serrer les vis (repères 1830 et 1955) de manière uniforme, en respectant les couples de serrage !

8.6.2 Contrôle de l'alignement

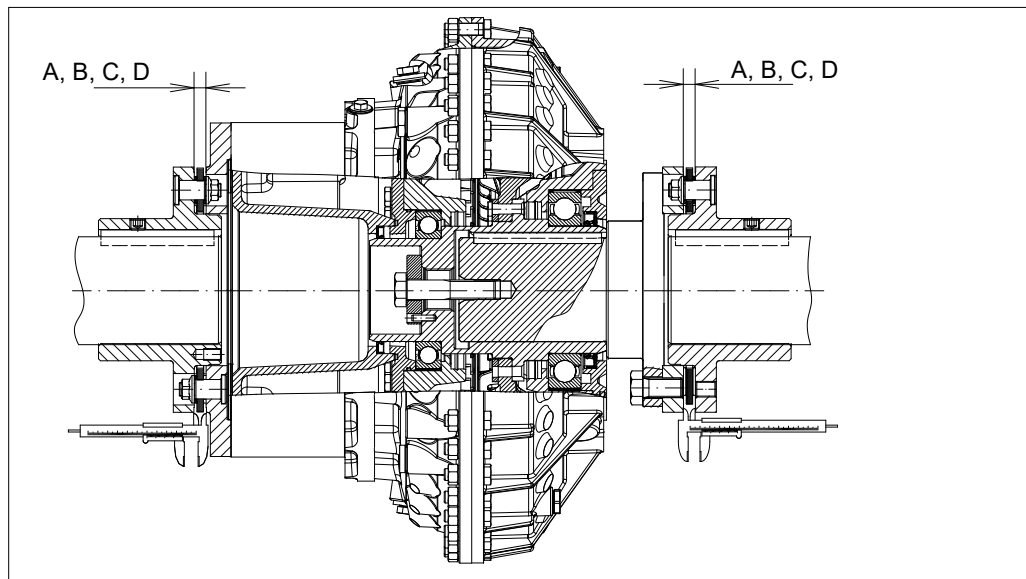


Fig. 38

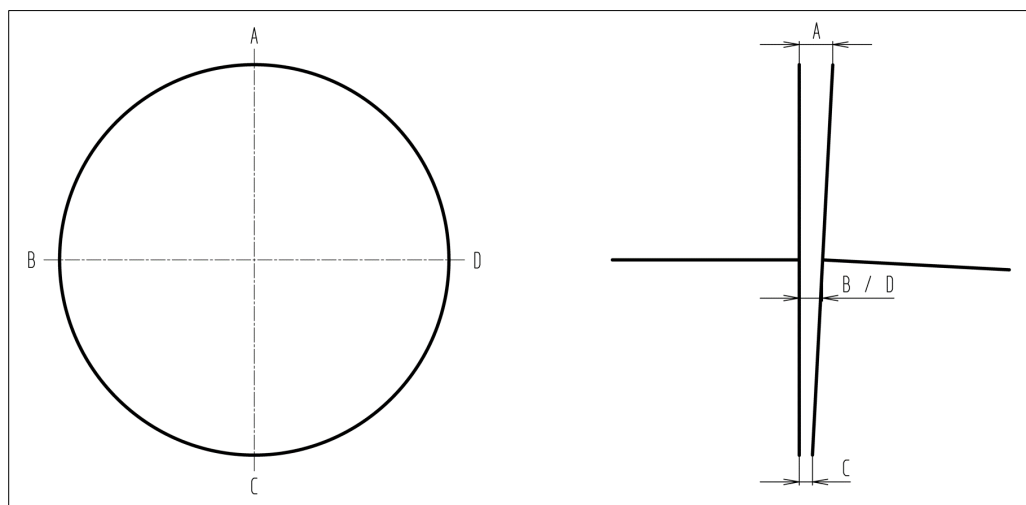


Fig. 39

A, B, C, D : Distance entre les brides du bloc de lamelles côté entrée ou côté sortie.

A : Distance maximale

C : Distance minimale

B, D : Distance moyenne

ΔAC : A - C

En effectuant plusieurs mesures sur le périmètre du bloc de lamelles concerné, la distance maximale A est déterminée. En face (décalé de 180°) il se trouve alors la distance minimale C. La différence A – C ne doit pas dépasser ΔAC (tableau).

Mesure des distances B et D (décalé de 90° par rapport à A). Les valeurs pour B et D doivent se trouver dans les limites des valeurs du tableau.

Mesuré au diamètre extérieur de la bride.

	GPK01 - Dimensions pour contrôle de l'alignement en mm	
Taille et type du coupleur	B / D	ΔAC
366 T...	12,0 ... 12,25	$\leq 0,6$
422 T...	12,0 ... 12,50	$\leq 0,6$
487 T...	15,0 ... 15,50	$\leq 0,9$
562 T...	15,0 ... 15,50	$\leq 1,2$
650 T...	24,0 ... 24,50	$\leq 1,2$
750 T...	26,0 ... 26,50	$\leq 1,3$
866 T...	26,0 ... 26,50	$\leq 1,5$
866 DT...	26,0 ... 26,50	$\leq 1,5$
1000 T...	26,0 ... 26,50	$\leq 1,5$
1000 DT...	31,0 ... 31,50	$\leq 1,5$
1150 T...	31,0 ... 31,50	$\leq 1,6$
1150 DT...	36,0 ... 36,75	$\leq 1,6$

Tableau 12

Il faut respecter les dimensions B et D ainsi que ΔAC afin de pouvoir couvrir les déplacements de service.

- Remplir le rapport d'essai de montage.

8.7 Montage du coupleur hydrodynamique avec GPK01-XP

8.7.1 Préparation du moyeu de serrage et de l'arbre enfichable

Croquis du moyeu de serrage (jeu de serrage)

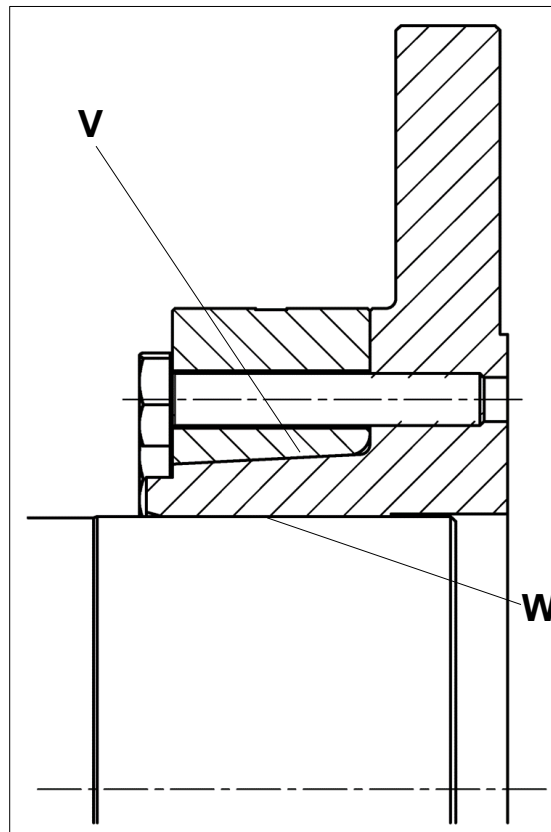


Fig. 40



CONSIGNE DE SÉCURITÉ

1. Etat à la livraison

Les moyeux à pince sont livrés à l'état complètement graissé. Si un regraissage est nécessaire, lubrifier les surfaces d'assemblage (V) avec de la pâte Molykote G-N Plus ou de la pâte Molykote G-Rapid Plus.

Ne lubrifier que légèrement les vis avec de l'huile fluide.

2. Contrôle

Un contrôle des côtes, aussi bien de l'arbre que de l'alésage du moyeu, doit avoir lieu. Il faut absolument veiller à ce que les surfaces de contact ne présentent aucun dommage et que les arêtes de la pièce ne présentent pas de bavures.

3. Dégraissage

Nettoyer et dégraisser l'alésage du moyeu et l'arbre enfichable sur les **surfaces d'assemblage (W)**.

Des restes de lubrifiant sur les surfaces d'assemblage (moyeu-arbre) limitent la capacité de transmission des couples.

8.7.2 Montage

- Desserrer légèrement les vis de serrage et retirer légèrement la bague de serrage du moyeu de sorte que la bague de serrage repose sans être serrée.
- Pousser le moyeu de serrage sur l'arbre enfichable avant le montage du coupleur hydrodynamique.

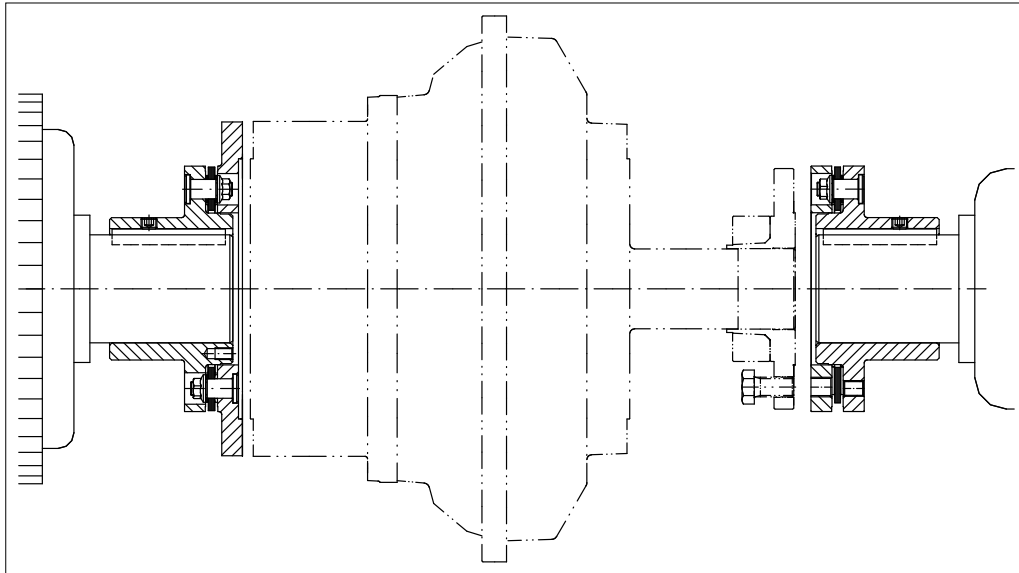


Fig. 41

Comme le moyeu de serrage est repoussé dans le sens axial, il y a suffisamment d'espace pour le montage radial.

- Enlever les vis à tête cylindrique (rep. 1942) et les douilles d'écartement (rep. 1943) du dispositif de protection de transport.

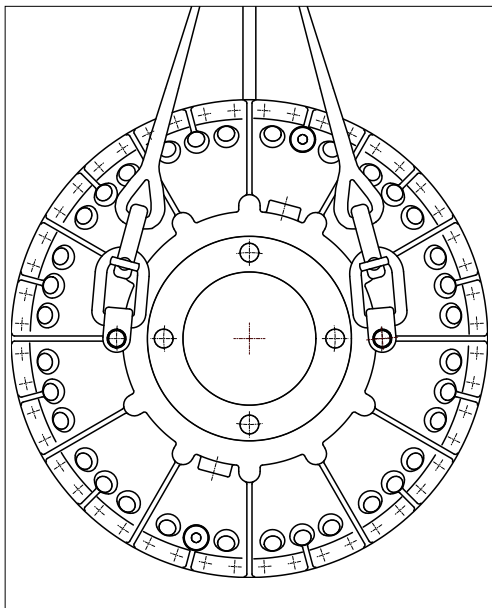


Fig. 42

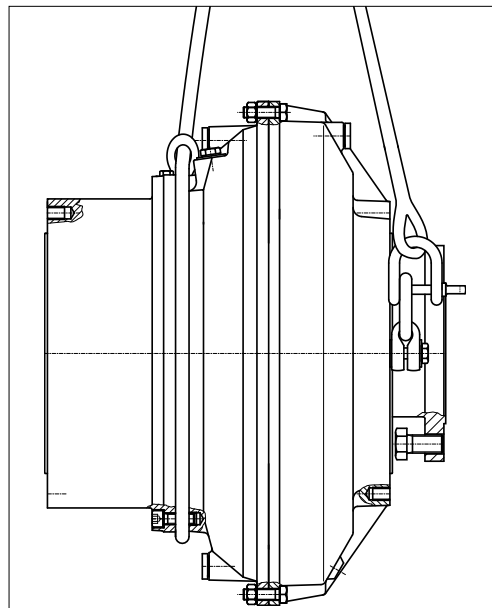


Fig. 43

- Fixer le coupleur hydrodynamique à un dispositif de levage avec des élingues appropriées et l'amener jusqu'à l'unité d'entrée (→ Chapitre 6.4).

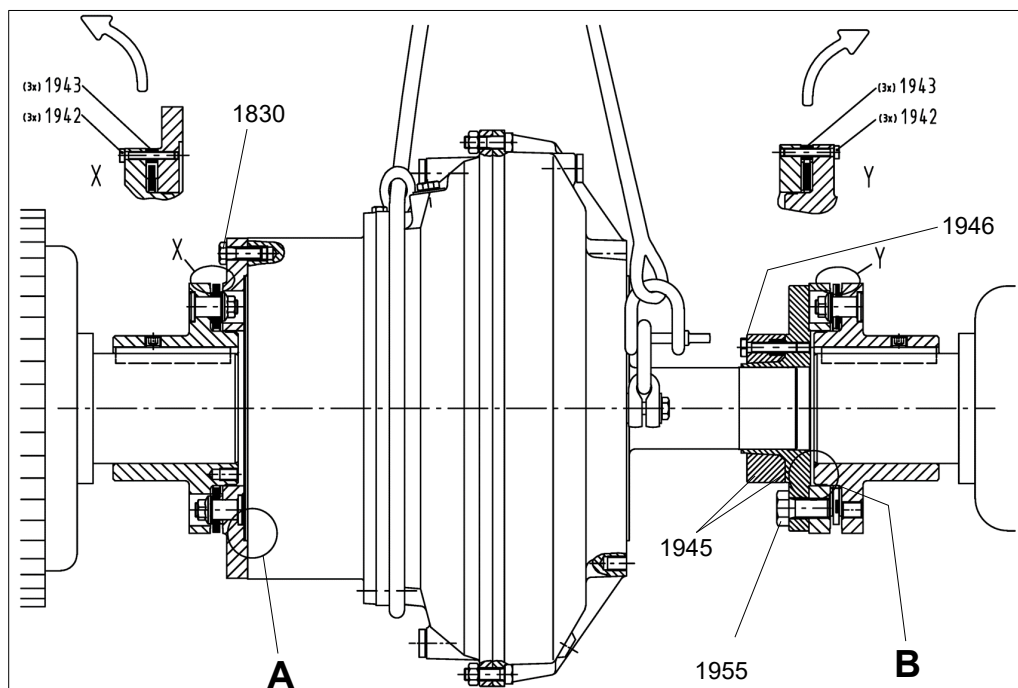


Fig. 44

NOTE

Domages matériels

Les ajustements A / B pourraient être endommagés en cas de montage inapproprié.

- Ne pas monter à chant le coupleur hydrodynamique.

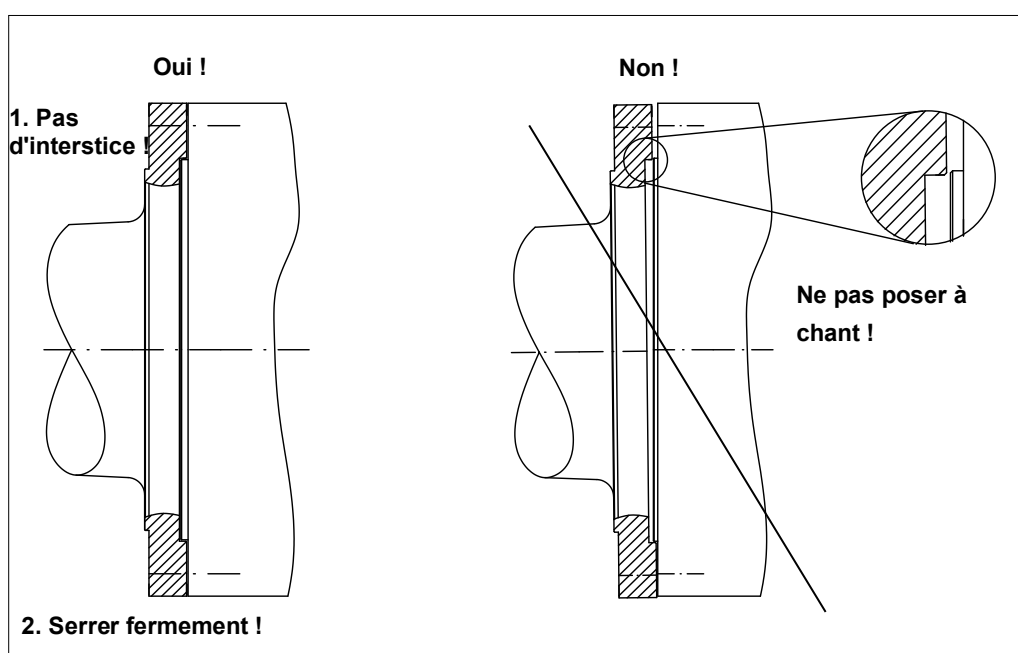


Fig. 45

- Amener avec précaution le coupleur hydrodynamique entre les moyeux d'entrée et de sortie.
Attention à l'ajustement A sur la bride au moment de l'insertion.
- Visser les vis (rep. 1830) sans les serrer.
- Déplacer axialement le moyeu de serrage (rep. 1945) et observer l'ajustement B sur la bride.
- Visser les vis (rep. 1955) sans les serrer.
- Serrer les vis (repères 1830 et 1955) de manière uniforme, en respectant les couples de serrage !

Couples de serrage
→ Chapitre 7.3



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Le glissement du moyeu de serrage provoque une chaleur de friction.

- Préparer le moyeu de serrage soigneusement et exactement selon les instructions (→ Chapitre 8.7.1) et le monter.



- Serrer les vis de serrage (rep. 1946) uniformément en croix, par étapes, à 1/3 et puis à 2/3 du couple de serrage complet (voir Chapitre 7.3).
- Ensuite, serrer toutes les vis de serrage (rep. 1946) au couple de serrage complet.
- Après le serrage de toutes les vis de serrage, il ne doit plus y avoir d'interstice entre le moyeu et la bague de serrage.

8.7.3 Contrôle de l'alignement

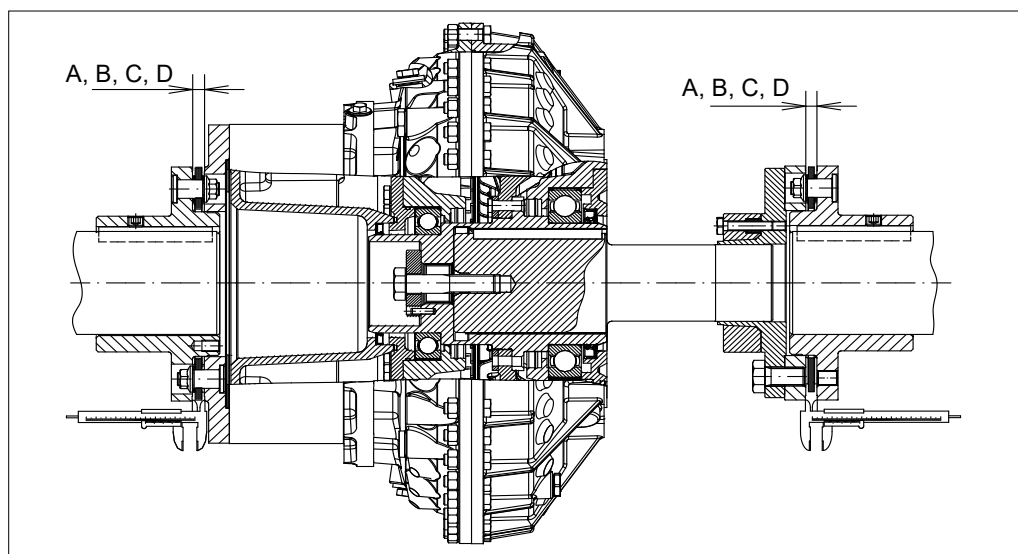


Fig. 46

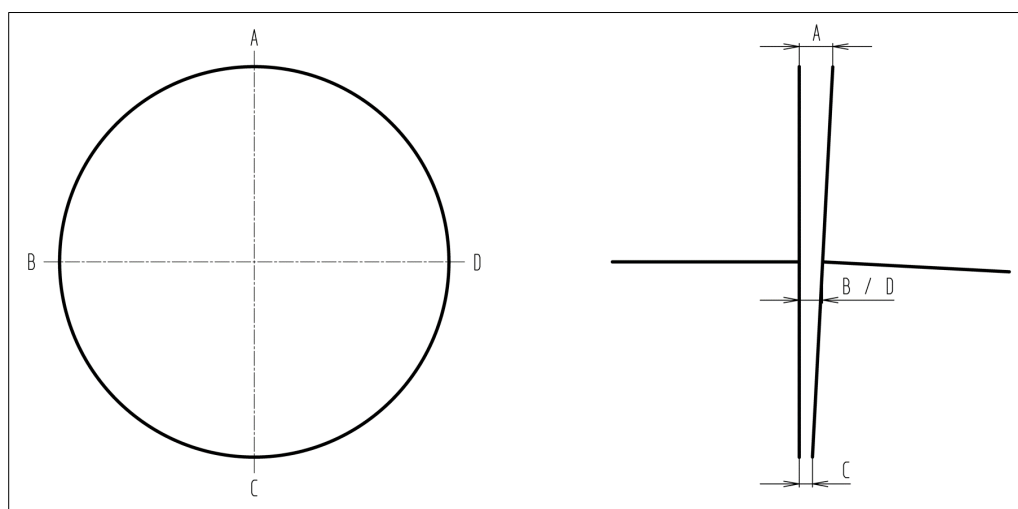


Fig. 47

A, B, C, D : Distance entre les brides du bloc de lamelles côté entrée ou côté sortie.

A : Distance maximale

C : Distance minimale

B, D : Distance moyenne

ΔAC : A - C

En effectuant plusieurs mesures sur le périmètre du bloc de lamelles concerné, la distance maximale A est déterminée. En face (décalé de 180°) il se trouve alors la distance minimale C. La différence A – C ne doit pas dépasser ΔAC (tableau).

Mesure des distances B et D (décalé de 90° par rapport à A). Les valeurs pour B et D doivent se trouver dans les limites des valeurs du tableau.

Mesuré au diamètre extérieur de la bride.

GPK01-XP - Dimensions pour contrôle de l'alignement en mm		
Taille et type du coupleur	B / D	ΔAC
366 T...	12,0 ... 12,25	$\leq 0,6$
422 T...	12,0 ... 12,50	$\leq 0,6$
487 T...	15,0 ... 15,50	$\leq 0,9$
562 T...	15,0 ... 15,50	$\leq 1,2$
650 T...	24,0 ... 24,50	$\leq 1,2$
750 T...	26,0 ... 26,50	$\leq 1,3$
866 T...	26,0 ... 26,50	$\leq 1,5$
1000 T...	26,0 ... 26,50	$\leq 1,5$
1150 T...	31,0 ... 31,50	$\leq 1,6$
1150 DT...	36,0 ... 36,75	$\leq 1,6$

Tableau 13

Il faut respecter les dimensions B et D ainsi que ΔAC afin de pouvoir couvrir les déplacements de service.

- Remplir le rapport d'essai de montage.

Rapports
→ Chapitre 14

9 Fluides de service

→ Annexe (voir fluides de service pour coupleurs hydrodynamiques Voith)



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Du fluide de service chaud pourrait s'échapper de composants défectueux ou de bouchons fusibles et entraîner de graves blessures corporelles !

- Entretenir régulièrement le coupleur hydrodynamique !
- Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer des travaux sur le coupleur hydrodynamique !

NOTE

Dommages matériels

Pour le coupleur hydrodynamique, utiliser seulement le fluide de service indiqué sur la feuille de couverture !

- Des fluides de service inappropriés pourraient endommager durablement le coupleur hydrodynamique !
- Veuillez s.v.p. contacter Voith avant toute utilisation d'un fluide de service non mentionné.

NOTE

Pollution

Les fluides de service sont dangereux pour la santé et peuvent polluer l'environnement.

- Le fluide de service usagé doit être éliminé sur une aire de récupération appropriée, conformément aux prescriptions nationales.
- S'assurer qu'aucun fluide de service ne pénètre dans le sol ou dans les cours d'eau !

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les valeurs indiquées pour le point d'écoulement, le point d'éclair et le point d'inflammation sont des valeurs indicatives fournies par les fournisseurs d'huile. Ils peuvent tout à fait varier, Voith décline toute responsabilité à ce propos ! Une fabrication de l'huile de base spécifique au pays de fabrication peut mener à des valeurs différentes.

- Nous recommandons de toujours comparer les indications avec nos propres données.
- En cas de divergences, nous recommandons de contacter impérativement les fournisseurs d'huile respectifs.

9.1 Critères exigés de l'eau comme fluide de service

Exigence	
Compatibilité avec le joint	NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
Valeur pH	5...8

L'eau utilisée doit

- être exempte le plus possible de matières solides,
- avoir une faible teneur en sels,
- ne contenir d'autres additifs qu'en quantité suffisamment faible.

9.1.1 Liquides de service utilisables

En règle générale, ces exigences sont satisfaites avec l'eau portable.

9.1.2 Utilisation de l'eau comme fluide de service pour les coupleurs hydrodynamiques avec soupapes centrifuges (types TW...F...)**NOTE****Dommages matériels**

Graissage insuffisant de coupleurs hydrodynamiques avec soupape centrifuge (types TW...F...).

- Observer le type !
- Seul un coupleur hydrodynamique de type TW peut être rempli avec de l'eau.
- Quand les coupleurs hydrodynamiques avec soupapes centrifuges (types TW...F...) sont à nouveau remplis, la quantité de graisse spécifiée doit être ajoutée à l'eau.

Désignation du type
→ Feuille de
couverture

Pour les coupleurs hydrodynamiques avec soupapes centrifuges, une quantité réduite de graisse doit être ajoutée à l'eau. La graisse garantit un fonctionnement durable des soupapes centrifuges.

A la livraison, la quantité de graisse requise se trouve déjà dans l'espace de travail du coupleur hydrodynamique.

Quantité de graisse :

Taille de coupleur	366	422	487	562	650	750	866
Quantité de graisse	80 g	100 g	120 g	150 g	180 g	210 g	240 g

Tableau 14

Exigences à la graisse :

Exigence	
Classe de consistance	2 selon NLGI
Épaississant	Complexe de lithium Complexe de calcium
Température d'utilisation	-20 °C ... 120 °C
Compatibilité avec le matériau	NBR (caoutchouc nitrile butadiène) FPM/FKM (caoutchouc fluoré)

Propositions de qualités de graisse :

Fabricant	Désignation
Avia	Lithoplex 2 EP
BP	Energrease HTG 2
Castrol	Tribol GR 4020/220-2 PD Tribol GR 4747/220-2 HT
ExxonMobil	Mobilith SHC 220
Fuchs	Renolit CXI 2
Klüber	Petamo GHY 133N
Shell	Gadus S2 V220 2 Gadus S5 V220 2
Total	Multis Complex MV 2 Multis Complex SHD 220

Tableau 15

Cette liste de graisses est fournie seulement à titre indicatif et ne se prétend pas exhaustive.

10 Remplissage, contrôle de niveau et vidange

La quantité et le type de fluide de service déterminent grandement le comportement du coupleur hydrodynamique.

- Un remplissage excessif augmente la charge thermique du moteur d'entraînement au démarrage et le couple de décrochage.
- Un remplissage insuffisant augmente la charge thermique du coupleur hydrodynamique et diminue le couple de décrochage.



AVERTISSEMENT

Risque de brûlure

Le coupleur hydrodynamique chauffe pendant le service.

- Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !
- Ne commencez les travaux que quand le coupleur hydrodynamique a refroidi.



PRUDENCE

Risque pour la santé

Les fluides de service peuvent causer des irritations et inflammations au contact de la peau et des muqueuses.

- Lire les remarques dans les fiches techniques de sécurité.
- Pour tous les travaux avec le fluide de service, porter des lunettes de protection !
- Si du fluide de service pénètre dans les yeux, les rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin sans délai !
- Nettoyer soigneusement les mains au savon après tout travail.

NOTE

Domages matériels

Graissage insuffisant.

- Quand les coupleurs hydrodynamiques avec soupapes centrifuges (types TW...F...) sont à nouveau remplis, la quantité de graisse spécifiée doit être ajoutée à l'eau.

Des impuretés dans le fluide de service entraînent une usure excessive du coupleur et des endommagements des paliers, une sécurité contre l'explosion n'étant alors plus assurée.



- Utiliser des récipients, entonnoirs, tuyaux de remplissage, etc., propres pour le remplissage du fluide de service.

NOTE

Dommages matériels

Non-observation des prescriptions.

- Respecter la quantité de remplissage indiquée en couverture de ces instructions de service.
- Un remplissage excessif est interdit ! Il provoque une haute pression interne non autorisée dans le coupleur. Ceci pourrait l'endommager.
- Un remplissage insuffisant est interdit ! Il entraîne un fonctionnement incorrect du coupleur.
- Ne jamais mélanger différentes qualités de fluides de service.
- Utiliser exclusivement le fluide de service indiqué en couverture de ces instructions de service.
- Utiliser exclusivement des bagues d'étanchéité d'origine en parfait état.

10.1 Remplissage du coupleur hydrodynamique

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les coupleurs hydrodynamiques sont livrés sans remplissage.

- Le fluide de service compris dans la livraison est joint à l'envoi dans un récipient séparé.

TurboGuide
→
<http://turboguide.voith.com>
ou/et
→ Annexe (voir TurboGuide)

- Tourner le coupleur hydrodynamique jusqu'à ce que la vis de remplissage (rep. 0390) la plus proche de la vis visuelle (rep. 0396) se trouve tout en haut.
- Dévisser le bouchon de remplissage.
- Retirer le bouchon fusible supérieur pour équilibrer la pression.
- Pour les coupleurs hydrodynamiques avec soupapes centrifuges (type TW...F...), ajouter la quantité de graisse prescrite dans l'espace de travail du coupleur hydrodynamique.
- Remplir la quantité de fluide de service prescrite (→ Chapitre 9) par un filtre fin :
 - Largeur de maille $\leq 25 \mu\text{m}$ pour les coupleurs hydrodynamiques avec de l'huile comme fluide de service (type T...)
 - Largeur de maille $\leq 50 \mu\text{m}$ pour les coupleurs hydrodynamiques avec de l'eau comme fluide de service (type TW...); remplir via l'ouverture du bouchon de remplissage.
- Resserrer le bouchon de remplissage.
- Serrer le bouchon fusible.

Quantité de graisse
→ Chapitre 9.1.2

Fluide de service et quantité de remplissage
→ Feuille de couverture

Couples de serrage
→ Chapitre 7.2

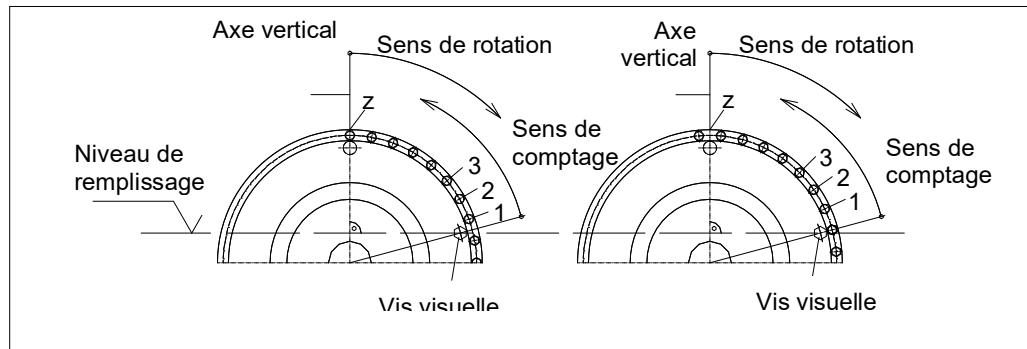


Fig. 48

z = _____

Rapport d'essai de montage
→ Chapitre 14.1 ou
feuille de couverture

- Tourner le coupleur hydrodynamique jusqu'à ce que le fluide de service soit visible par la vis visuelle.
- Déterminer le **nombre z** des vis de bride, commencer par la vis visuelle jusqu'à l'axe vertical. La première vis est celle dont la ligne médiane se trouve **après** la ligne d'intersection de la vis visuelle, dans le sens de comptage.
- Pour des contrôles de remplissage ultérieurs, noter le **nombre « z »** des vis comptées. Placer en outre une marque sur le coupleur hydrodynamique ou sur le dispositif de protection.
- Contrôler l'étanchéité via un essai (avec recouvrement de protection !).

10.2 Contrôle de remplissage

Nombre z
→ Chapitre 10.1

- Tourner le coupleur hydrodynamique jusqu'à ce que le fluide de service soit visible par la vis visuelle.
- Déterminer le **nombre z** des vis de bride, commencer par la vis visuelle jusqu'à l'axe vertical. La première vis est celle dont la ligne médiane se trouve après la ligne d'intersection de la vis visuelle.
- Comparer le nombre de vis notées avec celui qui a été déterminé lors du remplissage. Noter en outre une marque sur le coupleur ou sur le dispositif de protection.
- Corriger si nécessaire la quantité de remplissage.
- Contrôler l'étanchéité via un essai (avec recouvrement de protection !).

10.3 Vidange du coupleur hydrodynamique

NOTE

Pollution

Risque de pollution de l'environnement si le fluide de service n'est pas recyclé selon les prescriptions !

- Lors du recyclage, respecter les lois en vigueur ainsi que les instructions du fabricant et du fournisseur.
- Prévoir des récipients appropriés pour recueillir le fluide de service.

Notes relatives à la mise au rebut
→ Chapitre 16

10.3.1 Vidange de coupleurs hydrodynamiques montés à l'horizontale sans chambre de retardement

- Placer dessous un récipient collecteur.
- Tourner le coupleur hydrodynamique jusqu'à ce qu'un bouchon fusible se trouve tout en bas.
- Desserrer ce bouchon fusible.
- Pour l'aération, desserrer le bouchon de remplissage ou le bouchon fusible qui se trouve dans la position opposée.
- Le fluide de service s'écoule du coupleur hydrodynamique.
- Attendre qu'il ne s'écoule plus de fluide de service.
- N'utiliser que des joints Voith d'origine.
- Resserrer toutes les vis.

Couples de serrage
→ Chapitre 7.2

10.3.2 Vidange de coupleurs hydrodynamiques montés à l'horizontale avec chambre de retardement

- Placer dessous un récipient collecteur.
- Tourner le coupleur hydrodynamique jusqu'à ce qu'un bouchon fusible se trouve tout en bas.
- Desserrer ce bouchon fusible.
- Pour l'aération, desserrer le bouchon de remplissage ou le bouchon fusible qui se trouve dans la position opposée.
- Le fluide de service s'écoule de l'espace de travail du coupleur hydrodynamique.
- Attendre qu'il ne s'écoule plus de fluide de service.
- Enlever le gicleur.
- Tourner le coupleur hydrodynamique jusqu'à ce que l'ouverture du gicleur se trouve tout en bas.
- Le fluide de service s'écoule de la chambre de retardement du coupleur hydrodynamique.
- Attendre qu'il ne s'écoule plus de fluide de service.
- N'utiliser que des joints Voith d'origine.
- Resserrer le gicleur.
- Tourner le coupleur hydrodynamique jusqu'à ce que l'ouverture du bouchon fusible se trouve tout en bas.
- Le fluide de service restant s'écoule de l'espace de travail du coupleur hydrodynamique.
- Attendre qu'il ne s'écoule plus de fluide de service.
- N'utiliser que des joints Voith d'origine.
- Resserrer toutes les vis.

Couples de serrage
→ Chapitre 7.2

11 Mise en service



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !

- Avant de commencer la mise en service, s'assurer que les sécurités de transport sont bien enlevées !
- Une mise en service qui n'est pas effectuée dans les règles de l'art pourrait causer des dégâts aux personnes, au matériel et à l'environnement !
- Seul un personnel qualifié peut effectuer la mise en service, en particulier le premier démarrage du coupleur hydrodynamique !
- Protéger l'installation contre toute mise en marche non autorisée !



Marquage
→ Chapitre 5.2

Risque d'explosion !

- Vérifier si la marque distinctive admet le coupleur hydrodynamique dans des locaux à risque d'explosions.
 - Entourer le coupleur hydrodynamique avec un recouvrement de protection (par ex. une tôle comportant des perforations d'environ 10-12 mm). Celui-ci doit :
 - éviter la pénétration de corps extérieurs indésirables (pierres, fer rouillé ou autres).
 - résister aux chocs sans endommagement excessif et empêcher ainsi le contact du coupleur avec le recouvrement de protection. Les coupleurs hydrodynamiques, avec pièces extérieures en aluminium en particulier, ne doivent pas entrer en contact avec des éléments en acier ou en fer rouillés.
 - recueillir du matériau fusible éjecté par les bouchons fusibles.
 - recueillir le fluide de service s'échappant pour qu'il n'entre pas en contact avec des pièces (moteur, courroies) ; risque d'inflammation.
 - permettre une aération suffisante pour maintenir les températures superficielles maximales indiquées.
- Une tôle perforée ayant une section transversale du trou de 65 % et entourant le coupleur de tous côtés ne produit pas une réduction de la ventilation (consulter Voith le cas échéant).
- garantir les distances de sécurité pour éviter l'atteinte de points dangereux (DIN EN ISO 13857).

Veuillez s.v.p. consulter Voith pour des propositions de construction du recouvrement de protection.

- Le coupleur hydrodynamique ne comporte pas de roulements isolés ! Le passage de courant et les courants vagabonds des machines raccordées (par ex. moteur à CF) ne peuvent pas être exclus.
- Afin d'éviter une charge statique, le coupleur hydrodynamique ne doit pas être monté bilatéralement isolé.
- Etablir un équilibre potentiel entre l'entrée et la sortie.
- Les installations qui peuvent avoir des survitesses doivent être équipées d'un dispositif empêchant celles-ci de façon sûre (par ex. frein ou antidévoreur).

**AVERTISSEMENT****Risque d'accrochage**

Des vêtements amples, des cheveux longs, des colliers, des bagues ou des pièces détachées peuvent être accrochés et entraînés ou emmêlés avec pour conséquence des blessures sérieuses ou des dégâts du coupleur hydrodynamique et pour l'environnement.

- Ne travailler qu'avec des vêtements ajustés !
- Fixer les cheveux longs avec une résille !
- Ne pas porter de bijoux (par ex. colliers, bagues, etc.) !
- Ne jamais faire fonctionner le coupleur hydrodynamique sans recouvrement de protection !

**AVERTISSEMENT****Risque d'explosion**

Risque d'explosion suite au frottement ou à la surchauffe.

- Assurez-vous que les lamelles de l'accouplement de liaison (GPK01/GPK01-XP) ne touchent pas les brides.
- Si un BTS-Ex est utilisé pour la limitation de la température superficielle max., s'assurer, lors de la mise en service du moteur, que la température max. admissible du coupleur hydrodynamique n'est pas dépassée.



Données techniques
→ Chapitre 2

NOTE**Dommages matériels**

Ne jamais faire fonctionner le coupleur hydrodynamique sans fluide de service.

- En version standard, les coupleurs hydrodynamiques peuvent être pourvus des paliers spéciaux qui exigent au moins un arrêt en l'espace de trois mois.

Notes relatives à la mise en service

Fluide de service et
volume de
remplissage
→ Feuille de

- Le sens de rotation du coupleur hydrodynamique est arbitraire.
- Le sens de rotation de la machine entraînée peut être prescrit ! Le sens de rotation du moteur doit correspondre au sens de rotation prescrit de la machine entraînée !
- Si le moteur démarre avec une commutation étoile-triangle, celle-ci doit avoir lieu d'étoile en triangle au bout de 2 - 5 s au plus tard.
- Quand l'entraînement se fait avec plusieurs moteurs, déterminer la charge des différents moteurs. Des différences de charge de moteur importantes peuvent être compensées en modifiant de manière appropriée la quantité de remplissage du coupleur respectif. **La quantité de remplissage maximale autorisée du coupleur ne doit toutefois pas être dépassée !**

Mise en service

Rapport de mise en
service
→ Chapitre 14.2

- Exécuter tous les travaux nécessaires à la mise en service, conformément au rapport de mise en service.
Veiller en particulier :
 - au fonctionnement normal de la machine
 - aux bruits normaux
- Consigner la mise en service.

12 Fonctionnement



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !

- Pour fonctionner, le coupleur doit être correctement mis en service → Chapitre 11.

Notes relatives au fonctionnement

NOTE

Dommages matériels

Ne jamais faire fonctionner le coupleur hydrodynamique sans fluide de service.

- En version standard, les coupleurs hydrodynamiques peuvent être pourvus des paliers spéciaux qui exigent au moins un arrêt en l'espace de trois mois.

En fonctionnement normal, il n'est pas nécessaire d'intervenir sur le coupleur hydrodynamique.

Les travaux d'entretien nécessaires doivent être effectués régulièrement et en fonction des heures de fonctionnement → Chapitre 13.

Si des défauts devaient toutefois se produire, les éliminer → Chapitre 17.

13 Entretien, maintenance

Définition des travaux d'entretien mentionnés ci-dessous (selon IEC 60079) :

Entretien et maintenance : Combinaison de toutes les activités effectuées pour maintenir un objet en état de marche ou de remettre celui-ci dans un état satisfaisant les exigences de la spécification en question et garantissant l'exécution des fonctions demandées.

Inspection : Activité comprenant l'examen soigneux d'un objet, ayant pour but une déclaration fiable concernant l'état de l'objet en question et effectuée sans démontage ou, si nécessaire, avec un démontage partiel complété par d'autres mesures, par ex. des mesurages.

Contrôle visuel : C'est un contrôle détectant des défauts évidents sans utiliser des dispositifs d'accès ou des outils, par ex. des vis manquantes.

Contrôle rapproché : Contrôle qui, outre les aspects du contrôle visuel, permet de détecter des défauts, tels que des vis desserrées, qui ne peuvent être constatés qu'en utilisant des dispositifs d'accès, par ex. des marchepieds mobiles (si nécessaire), et des outils. Normalement, il n'est pas nécessaire d'ouvrir un carter ou de mettre le moyen de production hors tension pour faire des contrôles rapprochés.

Contrôle en détail : Contrôle qui, outre les aspects du contrôle rapproché, permet de détecter des défauts, tels que des raccordements desserrés, qui ne peuvent être constatés qu'en ouvrant des carters et/ou, si nécessaire, en utilisant des outils et des dispositifs de contrôle.

**AVERTISSEMENT****Risque de blessure**

Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !

- Veiller toujours à ne pas encombrer les accès au coupleur hydrodynamique !

- Ne confier les travaux de maintenance et d'entretien qu'à un personnel qualifié et autorisé ! La qualification est assurée par une formation et une instruction sur le coupleur hydrodynamique.
- Un entretien et une maintenance inappropriés pourraient avoir pour conséquence la mort, des blessures sérieuses ou bénignes et des dégâts causés aux matériels et à l'environnement.
- Arrêter l'installation dans laquelle le coupleur hydrodynamique est installé et bloquer le contacteur contre la remise en marche.
- Avant toute intervention sur le coupleur hydrodynamique, s'assurer que le moteur de commande ainsi que la machine entraînée seront arrêtés et que leur démarrage pourra être exclu en tout cas !
- Le remplacement de composants ne doit être effectué qu'avec des pièces de rechange d'origine.

Qualification
→ Chapitre 5.9

Après la fin des travaux d'entretien et de maintenance, remonter immédiatement tous les revêtements protecteurs et dispositifs de sécurité dans leur position initiale. Vérifier leur bon fonctionnement !

Plan d'entretien :

Délai	Travaux d'entretien
Env. 1 heure après la mise en service	Vérifier les couples de serrage des vis de fixation rep. 1830 et 1955. Pour type GPK01-XP (avec moyeu de serrage) : Vérifier les couples de serrage des vis de fixation rep. 1946.
Après les premières 500 heures de service	Vérifier les couples de serrage des vis de fixation rep. 1830 et 1955. Contrôler les lamelles de l'accouplement de liaison (→ Chapitre 13.2). Vérifier les dimensions de référence a et b (→ Chapitre 8.6.2 resp. 8.7.3), les comparer avec celles du rapport de mise en service et procéder à un nouvel alignement en cas de divergence et de valeurs incorrectes. Pour type GPK01-XP (avec moyeu de serrage) : Vérifier les couples de serrage des vis de fixation rep. 1946.

Couples de serrage
→ Chapitre 7.3

Délai	Travaux d'entretien
Contrôle toutes les 500 heures de service, au plus tard tous les 3 mois	Vérifier les irrégularités de l'installation (contrôle visuel : étanchéité, bruit, vibrations). Vérifier les vis de fondation de l'installation, resserrer celles-ci, si nécessaire, au couple de serrage prévu.
3 mois au plus tard après la mise en service, puis une fois par an	Contrôle du bon état de l'installation électrique si un contrôle de la température est exigé au Chapitre 2 (contrôle en détail).
Après respectivement 12 / 6 / 4 mois sur 1 / 2 / 3 équipes de travail	Vérifier la déformation des lamelles, des ruptures et des fissures, ainsi que sur la planéité, l'absence de distorsions, l'homogénéité du bloc.
Avec de l'huile minérale comme fluide de service : Au bout de respectivement 15000 heures de service	- Vidanger le fluide de service ou en analyser le vieillissement et - en déterminer le temps d'utilisation restant (rapports → Chapitre 14) ! S'enquérir des valeurs autorisées auprès du fabricant de fluide de service (→ Chapitre 9 et 10).
Après réaction d'un bouchon fusible	Remplacer tous les bouchons fusibles et renouveler le fluide de service (→ Chapitre 13.4). Vérifier les conditions de service (→ Chapitre 2). Vérifier les appareils de contrôle de température (→ Chapitre 19: MTS, BTS (ex), BTM).
En cas de fuites	Les garnitures d'étanchéité d'arbre, bagues d'étanchéité et joints plats doivent être remplacés à l'occasion d'une révision du coupleur hydrodynamique par un personnel spécialisé et chargé par Voith de ces travaux.
En cas de bruits, vibrations	Confier la détection de la cause et la réparation à un personnel spécialisé et chargé par Voith de ces travaux.
En cas d'impuretés	Nettoyage (→ Chapitre 13.1).

Tableau 16

Modèles de rapport
→ Chapitre 14.3

- Effectuer les travaux d'entretien et les contrôles en permanence selon le rapport.
- Documenter les travaux d'entretien.

Les coupleurs hydrodynamiques en exécution antidéflagrante exigent les travaux d'entretien supplémentaires suivants :



Intervalles d'entretien	Travaux d'entretien
En cas d'encrassement ou de poussière : Nettoyer régulièrement le coupleur hydrodynamique dans les zones à risque d'explosion. Les intervalles sont déterminés par l'exploitant selon les contraintes environnementales sur place, par ex. en cas de dépôt de poussière d'env. 0,2 à 0,5 mm ou plus.	Nettoyage (→ Chapitre 13.1).
Intervalles d'entretien → Chapitre 2	Remplacement des roulements (→ Chapitre 13.3.3).

Tableau 17



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Risque d'explosion suite à une non-exécution des travaux d'entretien.

Les travaux spécifiés dans le plan d'entretien doivent être exécutés pour garantir un fonctionnement correct dans le sens de la protection antidéflagrante.

- Les résidus de poussière inflammable dans le coupleur hydrodynamique doivent être immédiatement éliminés.
- Le couvercle de protection doit être régulièrement contrôlé et nettoyé pour garantir une purge d'air appropriée du coupleur hydrodynamique.
- Après la réponse d'un bouchon fusible, couvrir ou fermer immédiatement l'ouverture produite pour éviter l'entrée de poussière inflammable dans le coupleur hydrodynamique.



13.1 Nettoyage extérieur

NOTE

Dommages matériels

Endommagement du coupleur hydrodynamique suite à un nettoyage extérieur incorrect et inapproprié.

- Veiller à ce que le détergent soit compatible avec le matériau d'étanchéité NBR et FPM/FKM utilisé !
- Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression !
- Traiter les joints avec précaution. Éviter des jets d'eau et des jets de l'air comprimé.

- Selon les besoins, nettoyer le coupleur hydrodynamique avec un solvant à graisse.

13.2 Accouplement de liaison, type GPK01 et GPK01-XP

- Lors d'une inspection de l'installation, contrôler les fortes déformations de lamelles par rapport à l'état initial, les bris de lamelles ou des marques de corrosion sur les lamelles de l'accouplement de liaison.
- Le nombre d'élargissements (interstices entre les différentes lamelles) ne doit pas représenter plus de 50 % au total de l'interstice d'air entre la bride resp. le moyeu et le bloc de lamelles (sans transmettre le couple). L'interstice entre la bride resp. le moyeu et le bloc de lamelles doit être mesuré dans la zone de rondelles de calage et sans influencer sur le couple de rotation.

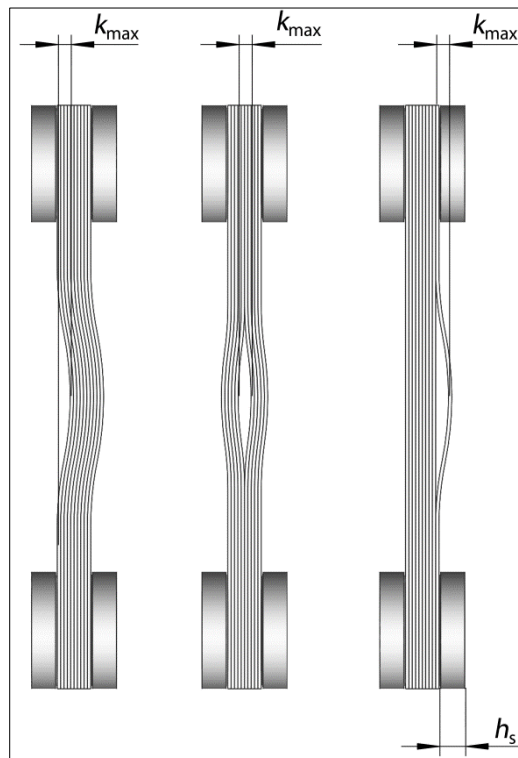


Fig. 49

$$k_{\max} = \frac{1}{2} h_s$$



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Risque d'explosion suite à une surcharge ou à un alignement erroné.

De fortes déformations de lamelles par rapport à l'état initial, des bris de lamelles ou des marques de corrosion sur les lamelles peuvent être des signes de surcharge ou d'un défaut d'alignement.

- Remplacez la moitié d'accouplement complète (rep. 1932 ou 1972) !
- Ne pas remplacer individuellement les lamelles. Seul le fabricant peut garantir une remise en état ou une réparation professionnelle !

13.3 Paliers

13.3.1 Lubrification des paliers en cas d'huile minérale comme fluide de service

Observer la garantie de lubrification des paliers :

NOTE

Dommages matériels

Ne jamais faire fonctionner le coupleur hydrodynamique sans fluide de service.

- En version standard, les coupleurs hydrodynamiques peuvent être pourvus des paliers spéciaux qui exigent au moins un arrêt en l'espace de trois mois.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Graissage à vie

- Les coupleurs hydrodynamiques peuvent être équipés des paliers spéciaux qui permettent un service continu et reçoivent un remplissage de graisse à vie.

13.3.2 Lubrification des paliers en cas d'utilisation d'eau comme fluide de service

Les paliers de coupleur hydrodynamique fonctionnant avec de l'eau comme fluide de service sont graissés à vie. Un nouveau graissage est inutile.

13.3.3 Remplacement de paliers / Regraissage

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les paliers doivent être remplacés/regraissés à l'occasion d'une révision du coupleur hydrodynamique par le personnel spécialisé et mandaté par Voith.



Intervalles de
remplacement
des roulements
→ Chapitre 2

13.4 Bouchons fusibles

Température de
réponse nominale
des bouchons
fusibles
→ Feuille de
couverture

- Les bouchons fusibles protègent le coupleur hydrodynamique contre tout endommagement suite à une surcharge thermique.
- Lorsque la température de réponse nominale est atteinte, le noyau des bouchons fusibles fond et le fluide de service s'en échappe.

Les bouchons fusibles sont identifiés par

- la gravure de la température de réponse nominale en °C,
- un repère de couleur :

Température nominale de réponse	Repère de couleur	Fluide de service Huile	Fluide de service Eau
95 °C	sans marquage (étamé)	X	X
110 °C	jaune	X	X
125 °C	brun	X	-
140 °C	rouge	X	-
160 °C	vert	X	-
180 °C	bleu	X	-

Tableau 18

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

- Veuillez observer le plan de montage faisant partie de la commande.
- Utiliser seulement des bouchons fusibles d'origine avec la température de réponse nominale requise !
- Ne remplacer en aucun cas les bouchons fusibles par des vis-bouchons !
- Ne pas changer la disposition des bouchons fusibles.
- En cas d'utilisation de l'eau comme fluide de service, seuls des bouchons fusibles avec une température de réponse nominale maximale de 110 °C sont autorisés !
- Ne jamais faire fonctionner le coupleur hydrodynamique sans bouchon fusible !

Exécution
→ Chapitre 2

CONSIGNE DE SÉCURITÉ**Éléments de déclenchement, balourd**

- Un élément de déclenchement MTS resp. BTS ou une vis-bouchon sont installés en face de la vis visuelle (ceci est indiqué par une flèche).
- Une vis-bouchon BTM de poids compatible doit être montée face à l'élément de déclenchement BTM pour éviter un balourd. L'élément de déclenchement BTM ne doit pas être monté face à une vis visuelle, une vis-bouchon ou un bouchon fusible plus légers.

Après réaction d'un bouchon fusible :

- Remplacer tous les bouchons fusibles.
- Remplacer le fluide de service.

Couples de serrage
→ Chapitre 7.2

**AVERTISSEMENT****Risque d'incendie**

Si un frein est utilisé, choisir la position des bouchons fusibles de façon à ce que ceux-ci ne giclent pas sur le frein.

- Ceci doit être vérifié. En cas de divergence, veuillez s.v.p. consulter Voith.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Dispositifs de contrôle thermiques

- Un dispositif de contrôle thermique peut empêcher que le fluide de service ne s'échappe (→ Chapitre 19).
- Les dispositifs de contrôle thermique sont disponibles auprès de Voith comme accessoire.

Disposition et nombre des bouchons fusibles (FP), des vis-bouchon, des vis visuelles et les éléments de déclenchement en cas d'entraînement par la roue extérieure (entraînement par la roue intérieure) pour la version standard.

→ Annexe (voir la disposition des bouchons fusibles (FP))

14 Rapport d'essai de montage, de la mise en service et d'entretien



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !

Les travaux de montage sont à consigner par écrit dans le rapport d'essai de montage (→ Chapitre 14.1).

La mise en service est à consigner par écrit dans le rapport de mise en service (→ Chapitre 14.2).

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les travaux d'entretien sur

- l'accouplement de liaison, type GPK01 ou GPK01-XP et
- le coupleur hydrodynamique

sont à consigner dans le rapport d'entretien général (→ Chapitre 14.3).



Veuillez utiliser le cas échéant les copies des originaux.

14.1 Rapport d'essai de montage

Confirmer l'essai ou l'exécution du travail par un « X » ou inscrire les valeurs requises.

Coupleur hydrodynamique Voith

Taille / Type (→ Chapitre 18) :

N° de série (→ Chapitre 18) :

Fluide de service du coupleur hydrodynamique

Remplissage :

Fabricant :

Désignation :

	I.

Coupleur hydrodynamique

Admis pour zone à risque
d'explosion

oui ☐ / non ☐

Moteur

N° de série

Vitesse d'entrée

Puissance nominale

	tr/min
	kW

Les travaux de montage ont été exécutés.

Nom :

Date :

Signature :

Machine entraînée / transmission

N° de série

--

Montage – Etape d'essai	Explications	Note d'exécution / dimension
Vérification qu'aucune inclinaison supérieure à 7° par rapport à l'horizontale n'existe pour l'ensemble du montage.	Feuille de couverture	Cons. : ≤ 7 ° [°] Eff. : [°]
Mesurer la concentricité de la machine d'entraînement.	Information du fabricant	Cons. : [mm] Eff. : [mm]
Mesurer le diamètre de l'arbre de la machine d'entraînement.	Information du fabricant	Cons. : [mm] Eff. : [mm]
Mesurer la concentricité de la machine entraînée.	Information du fabricant	Cons. : [mm] Eff. : [mm]
Mesurer le diamètre de l'arbre de la machine entraînée.	Information du fabricant	Cons. : [mm] Eff. : [mm]
Diamètre du moyeu d'entrée.	Chapitre 2	Cons. : [mm] Eff. : [mm]
Diamètre du moyeu de sortie.	Chapitre 2	Cons. : [mm] Eff. : [mm]
Jeu dorsal de la clavette côté entrée vérifié.	Chapitre 8.3	☐
Jeu dorsal de la clavette côté sortie vérifié.	Chapitre 8.3	☐
La clavette glisse librement dans la rainure du moyeu d'entrée.	Chapitre 8.3	☐
La clavette glisse librement dans la rainure du moyeu de sortie.	Chapitre 8.3	☐
Liaison arbre – moyeu d'entrée vérifiée.	Chapitre 8.3	Accord de clavette de l'arbre et du moyeu est identique. H (half), F (full) ☐ oui ☐ non Réalisé : ☐ Accord de clavette semi-introduite (half) ☐ Accord de clavette entièrement introduite (full)
Liaison arbre – moyeu de sortie vérifiée.	Chapitre 8.3	Accord de clavette de l'arbre et du moyeu est identique. H (half), F (full) ☐ oui ☐ non Réalisé : ☐ Accord de clavette semi-introduite (half) ☐ Accord de clavette entièrement introduite (full)
Arbre et moyeu côté entrée nettoyés et lubrifiés.	Chapitre 8.3	☐
Arbre et moyeu côté sortie nettoyés et lubrifiés.	Chapitre 8.3	☐

Montage – Etape d'essai	Explications	Note d'exécution / dimension
Accouplements de liaison GPK01 resp. GPK01-XP Vis sans tête (rep. 1931, rep. 1971) serrée au couple de serrage.	Chapitre 7.1	☐
Dimension de montage « G » mesurée.	Chapitre 8.5.1	Cons : [mm] Eff. : [mm]
Dimension de référence « X » mesurée (type GPK01 uniquement).	Chapitre 8.5.1	Cons : [mm] Eff. : [mm]
Accouplement de liaison GPK01 resp. GPK01-XP vérifié quant à la concentricité et au parallélisme.	Chapitre 8.5	☐
Vis de fondation serrées.	Chapitre 8.5	☐
Vis à tête cylindrique (rep. 1942) et douille d'écartement (rep. 1943) enlevées.	Chapitre 8.6 et Chapitre 8.7	☐
Montage de coupleur Vis (rep. 1830, rep. 1955) serrées.	Chapitre 8.6 et Chapitre 8.7,	☐
<u>Uniquement pour type GPK01-XP (avec moyeu de serrage) :</u> Alésage de moyeu et arbre dégraissés au point W, vis de serrage (rep. 1946) du moyeu de serrage serrée au couple indiqué.	Chapitre 8.7	☐
Dimensions de référence de la distance A / B / C / D vérifiées.	Chapitres 8.6.2 et 8.7.3	☐ A ☐ C ☐ B ☐ D ☐ ΔAC
MTS / BTS / BTM (si demandé) Position de montage vérifiée selon les instructions de service.	Chapitre 2 Chapitre 19	☐
MTS / BTS / BTM (si demandé) Essai de fonctionnement électrique effectué.	Chapitre 2 Chapitre 19	☐
Dispositif de protection monté selon les recommandations.	Chapitre 11	☐
Compensation de potentiel réalisée entre entrée et sortie.	Chapitre 11	☐
Fluide de service du coupleur rempli.	Chapitre 10	☐
Niveau de remplissage contrôlé / nombre de vis « z » déterminé pour le remplissage.	Chapitres 10.1 et 10.2	Z= vis
Alignement du coupleur hydrodynamique vérifié.	Noter les valeurs d'alignement	☐
Concentricité de l'arbre du moteur OK.		☐
Entrée des valeurs de déplacement → Chapitre 8.5 :		
Direction de visée du moteur vers la machine entraînée	RADIAL (concentricité)	AXIAL (parallélisme)
Cocher la mention correcte - Les données sont des valeurs de comparateur à cadran ☐ - Les données sont un désaxage des arbres ☐ - AXIAL – valeurs mesurées sur Ø mm		

Montage – Etape d'essai	Explications	Note d'exécution / dimension
Contrôle d'alignement (→ Chapitres 8.6.2 et 8.7.3) de l'entrée	Valeur dans le champ de mesure	Valeurs
A	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
B	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
C	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
D	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
ΔAC	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
Contrôle d'alignement (→ Chapitres 8.6.2 et 8.7.3) de la sortie	Valeur dans le champ de mesure	Valeurs
A	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
B	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
C	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
D	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
ΔAC	☐ oui ☐ non	Eff. : [mm]
Déplacements de service (doivent être indiqués par le fabricant de l'installation) : Attention aux déplacements résultant d'une augmentation de température et de mouvements mécaniques. Indiquer seulement des valeurs modifiant les valeurs d'alignement déterminées ci-dessus.		
- Radial (p. ex. dilatation thermique différente entrée / sortie)		 mm
- Axial (p. ex. par des déplacements angulaires)		 mm
- Augmentation de longueur (pour la tolérance de montage dimension "G", p. ex. extension des arbres		 mm

14.2 Rapport de mise en service

Confirmer l'essai ou l'exécution du travail par un « X » ou inscrire les valeurs requises.

Coupleur hydrodynamique Voith

Taille / Type (→ Chapitre 18) :

N° de série (→ Chapitre 18) :

Coupleur hydrodynamique

Admis pour zone à risque
d'explosion

oui ☐ / non ☐

La mise en service a été effectuée

après

Heures de service

Nom :

Date :

Signature :

Mise en service – Étape d'essai	Explications	Note d'exécution
Contrôles avant la mise en marche du moteur d'entraînement :		
Montage - étapes de contrôles effectuées. Rapport d'essai de montage rempli.	Chapitre 14.1	☐
Vis à tête cylindrique (rep. 1942) et douilles d'écartement (rep. 1943) enlevées.	Chapitre 8.6 et Chapitre 8.7	☐
Seulement en cas de coupleur hydrodynamique utilisé dans des locaux à risque d'explosions : Vérifié si la marque distinctive admet le coupleur pour des locaux à risque d'explosions.	Chapitre 5.2	☐
Niveau de remplissage contrôlé / nombre de vis « z » déterminé pour le remplissage.	Chapitres 10.1 et 10.2	☐ / z= vis
Un dispositif de protection est fixé autour du coupleur hydrodynamique (qualité → Chapitre 11).	Chapitre 11	☐
Vérification que l'installation est mise à la terre par un câble de terre (16 mm ²).		☐
Seulement en cas d'installations où des survitesses sont possibles : Munir l'installation d'un dispositif qui empêche sûrement la survitesse (par ex. frein ou antidévireur).	Chapitre 8.1	☐
Prochain arrêt du coupleur hydrodynamique pour travaux d'entretien déterminé.	Chapitre 13	☐
Seulement en cas d'utilisation d'un BTS-Ex comme surveillance de température : vérifié lors de la mise en marche du moteur que la température maximale admissible du coupleur hydrodynamique n'est pas dépassée !	Chapitre 2	☐
Déformation des lamelles, ruptures et fissures, planéité, absence de distorsions, homogénéité du bloc vérifiées.	Chapitre 8.4.1, Chapitre 13.2	☐
Dimensions de référence de la distance A / B / C / D vérifiées.	Chapitre 8.6.2 et Chapitre 8.7.3	☐ A ☐ C ☐ B ☐ D ☐ ΔAC
Vis de fondation vérifiées.		☐

Mise en service – Étape d'essai	Explications	Note d'exécution
Contrôles pendant la marche d'essai :		
Montée en régime du moteur normale.		☐
Coupleur hydrodynamique étanche. Flaques d'huile vérifiées sur le sol et dans l'environnement, pas d'échappement d'huile.		☐
Fonctionnement normal de la machine.		☐
Bruits normaux.		☐
Contrôles après la mise hors service du moteur d'entraînement :		
Coupleur hydrodynamique étanche. Flaques d'huile vérifiées sur le sol et dans l'environnement, pas d'échappement d'huile.		☐
Déformation des lamelles, ruptures et fissures, planéité, absence de distorsions, homogénéité du bloc vérifiées.	Chapitre 8.4.1, Chapitre 13.2	☐
Dispositifs de déclenchement pour le contrôle de température 1) vérifiés, si disponibles :		
Contrôle visuel effectué.	1)	☐
Dépôts de poussières enlevés.	1)	☐
Installation électrique vérifiée.	1)	☐

1) Voir instructions de service séparées / → Chapitre 19

14.3 Rapport d'entretien pour l'entretien général

Confirmer l'essai ou l'exécution du travail par un « X » ou inscrire les valeurs requises.

Coupleur hydrodynamique Voith

Taille / Type (→ Chapitre 18) :

N° de série (→ Chapitre 18) :

Coupleur hydrodynamique

Admis pour zone à risque
d'explosion

oui ☐ / non ☐

Les travaux d'entretien ont été exécutés

après

Heures de service

Nom :

Date :

Signature :

Entretien – Etape d'essai	Explications	Note d'exécution
Vérifier les éventuelles irrégularités (après respectivement 500 heures , tous les 3 mois au plus tard)		
Coupleur hydrodynamique étanche. Flaques d'huile vérifiées sur le sol et dans l'environnement, pas d'échappement d'huile.		☐
Fonctionnement normal de la machine.		☐
Bruits normaux.		☐
Recouvrement vérifié.	Chapitre 11	☐
Vis de fondation vérifiées.		☐
Vérifier les éventuelles irrégularités (après respectivement 12 / 6 / 4 mois sur 1 / 2 / 3 équipes de travail)		
Déformation des lamelles, ruptures et fissures, planéité, absence de distorsions, homogénéité du bloc vérifiées.	Chapitre 8.4.1, Chapitre 13.2	☐
Dimensions de référence de la distance A / B / C / D vérifiées.	Chapitre 8.6.2 et Chapitre 8.7.3	☐ A ☐ C ☐ B ☐ D ☐ ΔAC
Uniquement pour type GPK01-XP (avec moyeu de serrage) : (après respectivement 12 / 6 / 4 mois sur 1 / 2 / 3 équipes de travail)		
Couple de serrage des vis de serrage (rep. 1946) vérifié.	Chapitre 7.3	☐
Dispositifs de déclenchement pour le contrôle de température 1) vérifiés, si disponibles (après 3 mois respectivement)		
Contrôle visuel effectué.	1)	☐
Dépôts de poussières enlevés.	1)	☐
Installation électrique vérifiée (après 3 mois , puis 1 fois par an).	1)	☐
Fluide de service (après respectivement 15000 h)		
Fluide de service vérifié.		☐
Durée de fonctionnement restante déterminée.		☐ / heures
Fluide de service remplacé.	Chapitre 10	☐
Roulements (suivant intervalle respectif → Chapitre 2)		
Roulements remplacés.	Chapitre 13.3.3	☐
Coupleur hydrodynamique nettoyé (selon encrassement, respectivement)		
Nettoyage effectué.	Chapitre 13.1	☐

1) Voir instructions de service / → Chapitre 19

15 Démontage du coupleur hydrodynamique



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !

- Avant d'entreprendre des travaux sur le coupleur hydrodynamique, désactivez l'interrupteur principal du moteur d'entraînement et verrouillez-le contre la remise en marche !
- Avant toute intervention sur le coupleur hydrodynamique, s'assurer que le moteur de commande ainsi que la machine entraînée seront arrêtés et que leur démarrage pourra être exclu en tout cas !

NOTE

Dommages matériels

Un élingage incorrect du coupleur hydrodynamique peut endommager le bloc de lamelles.

- Quand un ou les deux moyeux sont démontés, le poids du coupleur hydrodynamique doit être supporté par des dispositifs d'élingage appropriés.

15.1 Préparation

Poids du coupleur hydrodynamique
→ Feuille de couverture
Les poids supérieurs à 100 kg sont gravés sur le coupleur hydrodynamique.

- Préparer les outils et les dispositifs de levage appropriés.
Respecter le poids du coupleur hydrodynamique !



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Des installations de suspension de la charge endommagées ou insuffisamment solides peuvent se rompre en charge. Risque de blessures sérieuses, sinon mortelles.

- Contrôler les dispositifs de levage et les installations de suspension de la charge pour s'assurer de
 - leur capacité de charge suffisante (Poids → feuille de couverture),
 - leur parfait état.

**AVERTISSEMENT****Risque de blessure**

Des pièces qui tombent pourraient vous tuer ou vous blesser sérieusement.

- Ne pas séjourner sous des charges en suspension.

- Attacher le coupleur hydrodynamique à un dispositif de levage approprié.

Dispositifs de levage
→ Chapitre 6.4

15.2 Démontage du type GPK01

Procéder au démontage dans l'ordre inverse → Chapitre 8.6. Les dispositifs d'extraction sont inutiles, étant donné que le coupleur hydrodynamique peut être monté et démonté en sens radial.

15.3 Remontage du type GPK01

Le remontage se fait comme décrit au → Chapitre 8.6.

15.4 Démontage du type GPK01-XP

Desserrer uniformément les vis de serrage (rep. 1942) du moyeu de serrage l'une après l'autre. Chaque vis ne doit être desserrée que d'un demi-tour par rotation. Dévisser toutes les vis de serrage de 3 à 4 pas de filet.

Retirer les vis se trouvant à côté des filets à chasser et les visser dans les filets à chasser prévus jusqu'à la butée.

Le serrage croisé progressif et régulier des vis dans les filets à chasser permet de desserrer la bague de serrage.

Procéder au démontage dans l'ordre inverse → Chapitre 8.7. Les dispositifs d'extraction sont inutiles, étant donné que le coupleur hydrodynamique peut être monté et démonté en sens radial.

15.5 Remontage du type GPK01-XP

Le remontage se fait comme décrit au → Chapitre 8.7.

16 Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage

Mettez l'emballage au rebut conformément aux prescriptions locales.

Mise au rebut des fluides de service

Lors du recyclage, respecter les lois en vigueur ainsi que les instructions du fabricant et du fournisseur.

Mise au rebut du coupleur hydrodynamique

Nettoyer soigneusement le coupleur hydrodynamique afin de garantir le tri des matières.

Si nécessaire, démonter le coupleur hydrodynamique.

Mettre le coupleur hydrodynamique au rebut conformément aux prescriptions locales.

Voir le tableau ci-dessous pour des indications spéciales relatives à la mise au rebut des substances et matériels utilisés :

Matériel / substance	Mode de mise au rebut		
	Recyclage	Déchets résiduels	Déchets spéciaux
Métaux	x	-	-
Câbles	x	-	-
Joints	-	x	-
Matières plastiques	x ¹⁾	(x)	-
Fluides de service	-	-	x ^{1), 2)}
Emballage	x	-	-

Tableau 19

¹⁾ si possible

²⁾ mise au rebut selon fiche technique de sécurité ou indications du fabricant

17 Défauts – Remèdes



AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Pour les travaux sur le coupleur hydrodynamique, lire en particulier le Chapitre 5 (Sécurité) !

Le tableau suivant doit vous aider à déterminer rapidement la cause d'un défaut et d'y remédier, le cas échéant.

Défaut de fonctionnement	Cause(s) possible(s)	Remède(s)	Voir
Le comportement au démarrage de la machine entraînée ne correspond pas aux exigences.	Le coupleur hydrodynamique ne contient pas la quantité de fluide de service correcte.	Contrôler et corriger la quantité de remplissage.	Chapitre 10.1
	Les conditions de service ont changé.	Veillez consulter Voith.	Chapitre 18
La machine entraînée n'atteint pas la vitesse prévue.	La machine entraînée est bloquée ou en surcharge.	Éliminer le blocage ou la cause de la surcharge.	
	Le coupleur hydrodynamique ne contient pas la quantité de fluide de service correcte.	Contrôler et corriger la quantité de remplissage.	Chapitre 10.1
Le moteur d'entraînement n'atteint pas en temps la vitesse nominale	La commutation d'étoile à triangle s'effectue trop tard.	La commutation d'étoile à triangle doit s'effectuer après 2 - 5 s au plus tard.	
	Défaut électrique ou mécanique du moteur d'entraînement.	Faire examiner le moteur d'entraînement par un personnel autorisé.	
Du fluide de service s'échappe du coupleur hydrodynamique.	Réponse d'un bouchon fusible due à une surcharge thermique (température excessive).	Déterminer la cause de la surcharge. Remplacer tous les bouchons fusibles et renouveler le fluide de service.	Chapitre 13.4

Défaut de fonctionnement	Cause(s) possible(s)	Remède(s)	Voir
Du fluide de service s'échappe du coupleur hydrodynamique.	Le coupleur hydrodynamique n'est pas étanche.	Éliminer la fuite, contrôler en particulier les couples de serrage et les bagues d'étanchéité des bouchons fusibles, bouchons de remplissage, vis-bouchons et vis visuelles, ainsi que de l'élément de déclenchement du dispositif thermique de surveillance. Si la fuite ne peut pas être éliminée, s.v.p. consulter Voith.	Chapitre 7 Chapitre 18
Réponse d'un dispositif de surveillance thermique existant (MTS, BTS ou BTM).	Surcharge du coupleur hydrodynamique.	Déterminer la cause de la surcharge du coupleur et éviter toute autre surcharge. Contrôler et corriger la quantité de remplissage.	Chapitre 19 Chapitre 10.2
	Le dispositif de surveillance thermique (MTS, BTS ou BTM) est défectueux.	Vérifier le dispositif de surveillance.	Chapitre 19
L'installation ne fonctionne pas de manière stable (vibrations excessives).	La fixation sur la fondation est desserrée.	Resserrer la fixation. Aligner l'installation.	
	L'installation n'est pas alignée.	Aligner l'installation.	Chapitre 8.5
	Défaut d'équilibrage.	Déterminer la cause du défaut d'équilibrage, éliminer le défaut d'équilibrage.	
	Les blocs de lamelles de l'accouplement de liaison sont défectueux.	Remplacer les blocs de lamelles, s.v.p. consulter Voith.	Chapitre 13.2 Chapitre 18
	Les paliers sont défectueux.	Éliminer les défauts des paliers ; en cas de dommage au niveau des paliers sur le coupleur hydrodynamique, s.v.p. consulter Voith.	Chapitre 18
	Raccords à vis desserrés.	Vérifier les dommages éventuels d'éléments du coupleur, les remplacer le cas échéant. Vérifier l'alignement de l'installation. Resserrer les vis au couple de serrage prescrit.	Chapitre 7

Veuillez consulter Voith, s.v.p. (→ Chapitre 18) si un défaut qui n'est pas indiqué dans ce tableau apparaissait.


Tableau 20

18 Questions, commande d'un technicien et de pièces de rechange

En cas de

- questions
- commande d'un technicien
- commande de pièces de rechange
- mise en service

nous devons connaître :

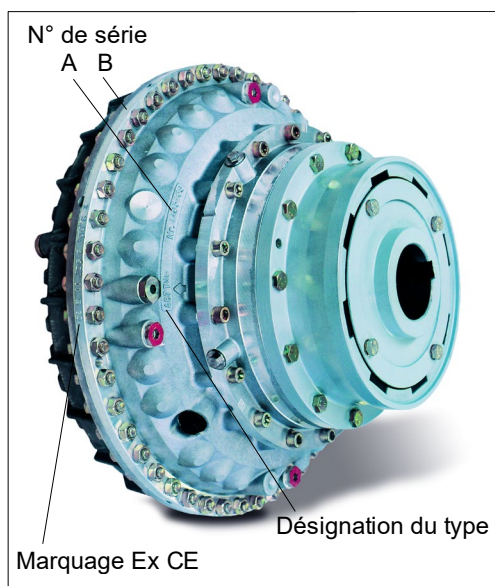

le numéro de série et la désignation du type du coupleur hydrodynamique.

- Le numéro de série et la désignation de type sont indiqués sur la roue extérieure / enveloppe (A) ou sur la périphérie (B) du coupleur hydrodynamique.
- Les numéros de série sont gravés.
- Avec les coupleurs prévus pour l'utilisation dans des atmosphères explosives, le marquage Ex CE est indiqué sur la **périphérie** du coupleur hydrodynamique.

Fig. 50

Dans le cas d'une **commande de technicien**, d'une **mise en service** ou d'une **maintenance**, nous avons besoin des informations supplémentaires suivantes :

- le lieu d'implantation du coupleur hydrodynamique,
- un interlocuteur et son adresse,
- une description du défaut apparu.

Dans le cas d'une **commande de pièces de rechange**, nous avons besoin des informations supplémentaires suivantes :

- l'adresse à laquelle les pièces de rechange doivent être livrées.

Veuillez vous adresser à l'agence Voith locale.

19 Surveillance de température



CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les dispositifs de déclenchement thermiques MTS et BTS peuvent être utilisés dans des atmosphères à risque d'explosions pour la surveillance de température. Les signaux servent de préavertissement. La température superficielle maximale n'est ce faisant pas limitée par le MTS ou le BTS.

Le BTS-Ex est disponible comme un dispositif de sécurité pour la limitation de la température superficielle maximale. Il peut être utilisé comme un dispositif de coupure thermique.

Même dans ce cas, les bouchons fusibles ne doivent pas être remplacés par des vis-bouchons ou par des bouchons fusibles pour températures de réponse nominales différentes !

Ne jamais ponter les dispositifs de sécurité !



DANGER

Choc électrique

Les tensions électriques peuvent entraîner la mort ou de graves blessures.

- La connexion au réseau d'alimentation électrique doit être effectuée dans les règles de l'art par un électricien spécialisé en respectant la tension de réseau et l'intensité de courant maximale.
- La tension de réseau doit correspondre à la tension de réseau indiquée sur la plaque signalétique électrique.
- Une protection électrique correspondante doit être disponible côté réseau.

La température dans le coupleur hydrodynamique peut être surveillée avec un interrupteur de valeur limite ou un dispositif de mesure de la température.

Des interrupteurs de valeur limite de type

- système mécanique MTS
- système électronique BTS

sont disponibles. Ces interrupteurs de valeur limite permettent de surveiller la température de pointe brièvement autorisée et d'empêcher la réponse des bouchons fusibles dès que la surcharge est éliminée (par ex. mise hors circuit de l'entraînement). Le BTM peut être utilisé comme dispositif de mesure de la température. Ceci permet de surveiller non seulement une température de pointe brièvement autorisée, mais aussi le service nominal.

19.1 Dispositif de déclenchement mécanique et thermique MTS pour le préavertissement

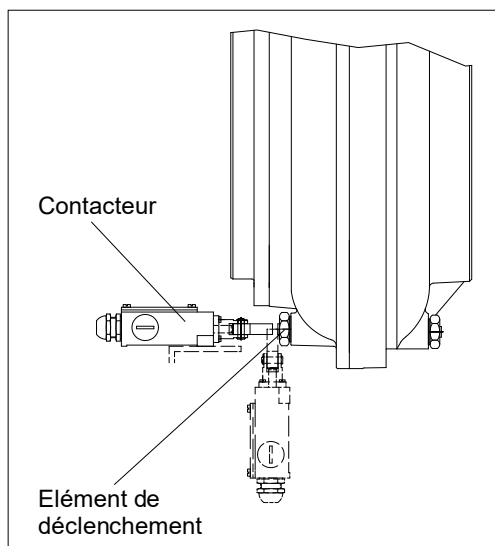


Fig. 51

Mode de fonctionnement :

Quand la température est supérieure à la normale, l'élément de déclenchement libère un axe. En circulant, le boulon actionne un contacteur. Ce signal peut, par exemple, déclencher une alarme ou mettre le moteur d'entraînement hors circuit. L'élément de déclenchement doit être remplacé.

En cas d'entraînement par la roue intérieure et d'un blocage de la machine entraînée, le fonctionnement n'est plus garanti !

L'instruction de service 3626-011800 est disponible chez Voith pour le MTS. Elle peut être également téléchargée à l'adresse <https://voith.com/fluid-couplings>.

Le dispositif MTS est disponible pour toutes les tailles de coupleurs hydrodynamiques.

Pour la disposition, voir le tableau → Chapitre 21.

Le contacteur est disponible pour deux exécutions différentes :

- exécution en boîtier [protection IP 65],
- appropriés à être utilisés dans les locaux à risque d'explosions

L'instruction de service 3626-011500 est disponible chez Voith pour le BTS. Elle peut être également téléchargée à l'adresse <https://voith.com/fluid-couplings>.

19.2 Dispositif de déclenchement thermique sans contact BTS

19.2.1 Dispositif de déclenchement thermique sans contact BTS pour le préavertissement

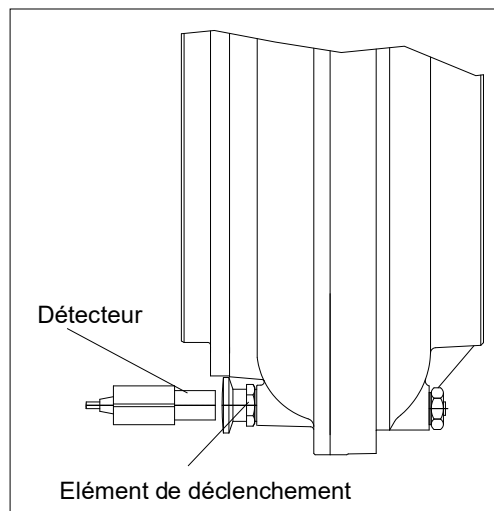


Fig. 52

Mode de fonctionnement :

En cas d'une température excessive, l'élément de déclenchement transmet un signal déterminé au commutateur. Ce signal est évalué et peut, par exemple, être utilisé pour

- déclencher une alarme
- ou mettre le moteur d'entraînement hors circuit.

Après le refroidissement du coupleur hydrodynamique, l'élément de déclenchement est de nouveau prêt à être utilisé ; il n'est pas nécessaire de le remplacer.

Le BTS est prévu pour toutes les tailles de coupleur hydrodynamique.

Pour la disposition, voir le tableau → Chapitre 21.

L'élément de déclenchement et le détecteur sont

- coulés dans une résine synthétique,
- insensibles aux impuretés,
- appropriés à être utilisés dans les locaux à risque d'explosions

19.2.2 Dispositif de déclenchement thermique sans contact BTS-Ex pour la limitation de la température superficielle maximale

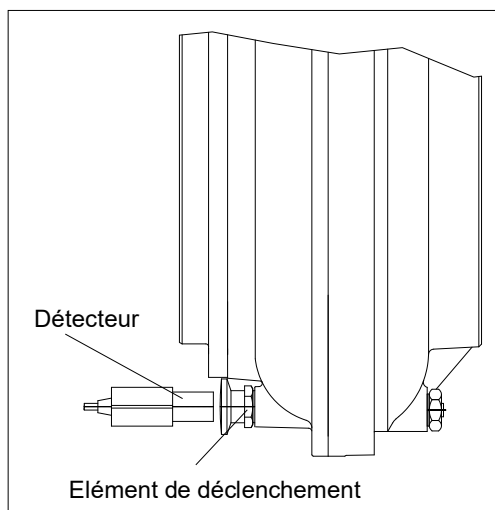


Fig. 53

Mode de fonctionnement :

En cas d'une température excessive, l'élément de déclenchement transmet un signal déterminé au commutateur. Ce signal est envoyé à un amplificateur sectionneur et doit occasionner au moins une coupure forcée du moteur d'entraînement.

Pour ce faire, utiliser un BTS-Ex de Voith homologué pour cette opération. Après le refroidissement du coupleur hydrodynamique, l'élément de déclenchement est de nouveau prêt à être utilisé ; il n'est pas nécessaire de le remplacer.



L'instruction de service 3626-019600 est disponible chez Voith pour le BTS-Ex. Elle peut être également téléchargée à l'adresse <https://voith.com/fluid-couplings>.

Le BTS-Ex est prévu pour toutes les tailles de coupleur hydrodynamique.

Pour la disposition, voir le tableau → Chapitre 21.

Le BTS-Ex est destiné à l'utilisation dans des locaux à risque d'explosions selon la directive ATEX, groupe d'appareils II, catégorie d'appareils 2G et 2D.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Le dispositif BTS-Ex pour la limitation de la température superficielle maximale est seulement admissible avec les éléments livrés par Voith selon les instructions de service BTS-Ex.

En cas de besoin de remplacement, l'utilisation de pièces Voith d'origine est de rigueur.

Le dispositif d'évaluation sert à transmettre des instructions de commande de l'atmosphère à risque d'explosion vers l'atmosphère sans risque d'explosions ainsi qu'à séparer galvaniquement et sûrement les circuits électriques intrinsèques et non-intrinsèques.

- S'assurer que la température maximale admissible du coupleur hydrodynamique n'est pas dépassée lors de la mise en service du moteur.



Données techniques
→ Chapitre 2

L'instruction de service 3626-019800 est disponible chez Voith pour le BTM. Elle peut être également téléchargée à l'adresse <https://voith.com/fluid-couplings>.

19.3 Dispositif de mesure thermique sans contact BTM pour le préavertissement

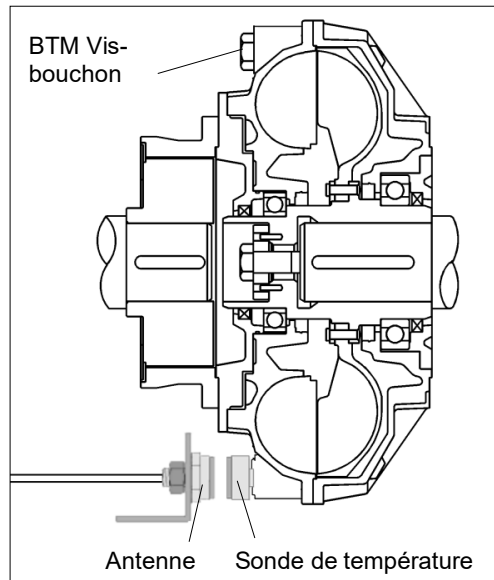


Fig. 54

Mode de fonctionnement :

La sonde de température fournit en continu un signal de mesure à l'antenne. Ce signal est envoyé à un dispositif d'évaluation à 4 canaux.

Les températures mesurées de chaque canal sont affichées sur le dispositif d'évaluation.

En plus, les températures mesurées sont sorties comme signaux 4-20 mA.

Deux sorties relais sont d'autre part disponibles par canal de mesure avec des seuils automatiques réglables à l'aide du clavier du dispositif d'évaluation (par ex. préavertissement, mise hors service).

Le BTM est prévu pour toutes les tailles de coupleur hydrodynamique.

Pour la disposition, voir le tableau → Chapitre 21.

20 Information sur les pièces de rechange

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Variantes multiples

En raison des multiples variantes, nous ne présentons ici que les versions de base des coupleurs hydrodynamiques à remplissage constant (type d'accouplement de liaison GPK01 et GPK01-XP).

- Les pièces de rechange doivent correspondre aux spécifications techniques déterminées par Voith, Ceci est garanti pour des pièces de rechange d'origine. L'installation et/ou l'utilisation de pièces de rechange non originales pourraient modifier négativement les caractéristiques de l'installation des **coupleurs hydrodynamiques Voith** et donc nuire à la sécurité. Voith n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation des pièces de rechange non d'origine.
- Le type de votre coupleur hydrodynamique est indiqué sur la feuille de couverture de ces instructions de service.
- Observer le → Chapitre 18 (Questions, commandes de technicien et de pièces de rechange).
- Seuls les travaux suivants peuvent être exécutés par le client :
 - Remplacement des bouchons fusibles (→ Chapitre 13.4).
 - Travaux selon rapport d'entretien (→ Chapitre 14.3).
 - Remplacement du fluide de service (→ Chapitre 10).
 - Montage des pièces pour lesquelles des couples de serrage sont indiqués (→ Chapitre 7).

Tous les autres travaux ne peuvent être exécutés que par le personnel de Voith.

NOTE

Veuillez ne pas effectuer de changements arbitraires, ni de montages ultérieurs !

Veuillez ne pas effectuer de montages ultérieurs en utilisant des composants d'équipement ou des matériels d'autres fabricants !

Toute modification ou transformation sans le consentement préalable écrit de la société Voith a pour conséquence une perte de la garantie et de tous droits !

- Seul le fabricant peut garantir une remise en état ou une réparation en bonne et due forme !

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Si le coupleur hydrodynamique est utilisé dans des locaux à risque d'explosions (selon la directive ATEX), seules des pièces d'origine également approuvées pour l'utilisation dans des locaux à risque d'explosions doivent être utilisées.



20.1 Vue d'ensemble des composants du coupleur hydrodynamique Voith 366 – 1150

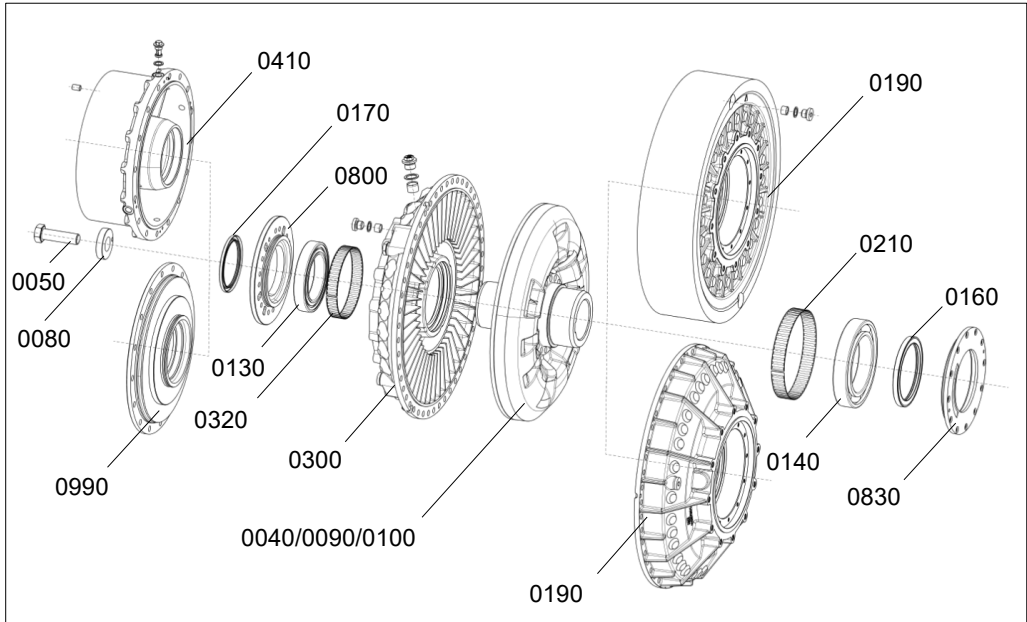


Fig. 55

N° rep.	Désignation	N° rep.	Désignation
0040	Moyeu de coupleur	0190	Enveloppe
0050	Vis d'arrêt	0210	Bague de tolérance
0080	Rondelle d'arrêt	0300	Roue extérieure
0090	Roue intérieure	0320	Bague de tolérance
0100	Anneau à river/anneau fileté/bague de serrage	0410	Couvercle V
0130	Roulement à billes	0800	Couvercle de palier
0140	Roulement à billes	0830	Couvercle de bague d'étanchéité
0160	Garniture d'étanchéité d'arbre radiale	0990	Couvercle de raccordement
0170	Garniture d'étanchéité d'arbre radiale		

Tableau 21

Pièces de rechange pour coupleur hydrodynamique Voith → Chapitre 20.2.

20.2 Pièces de rechange pour coupleur hydrodynamique Voith 366 – 1150

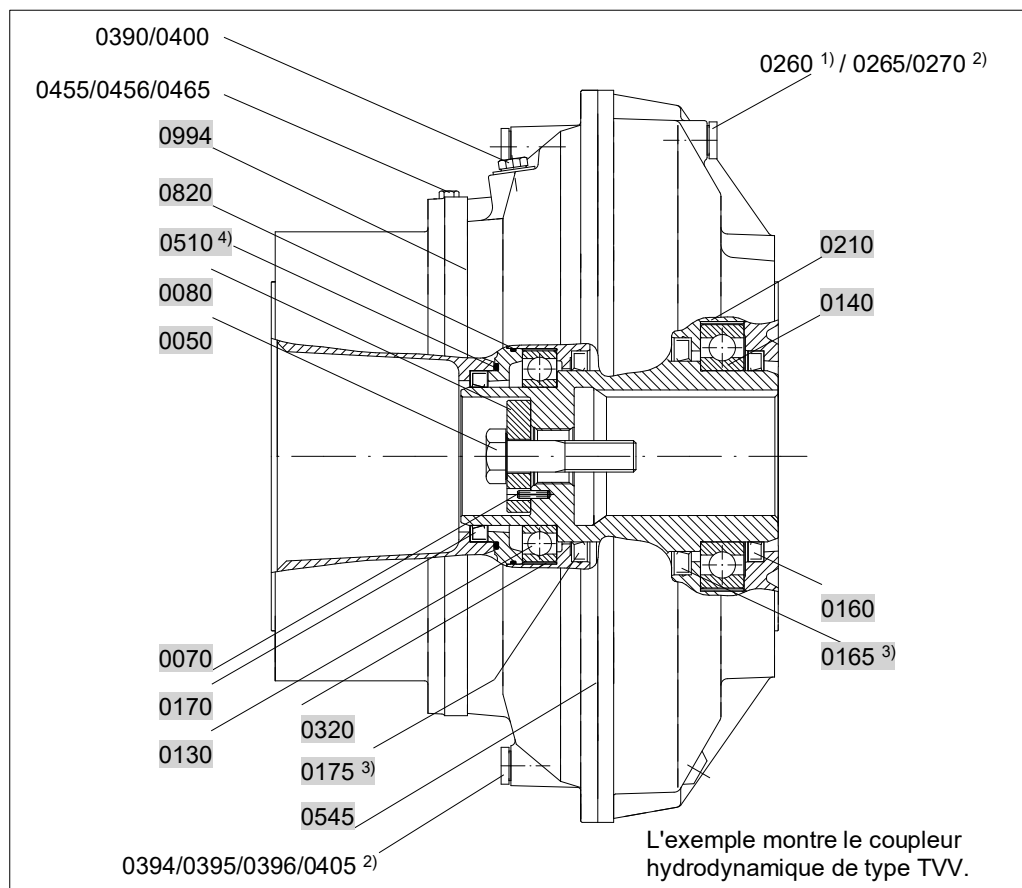


Fig. 56

- 1) Exécution spéciale
- 2) Disposition et nombre, voir tableau → Chapitre 21
- 3) Seulement en service continu ou si le fluide de service est de l'eau (TW...).
- 4) Pour les tailles 366 et 422, installation dans la rainure de la chambre de retardement.

xxxx Pièces de consommation (→ tableau suivant)

xxxxx Pièces de réparation / pièces d'usure (V) (→ tableau suivant)

N° rep.	Pièces de consommation	N° rep.	Pièces de réparation / pièces d'usure (V)
0260 ¹⁾	Bouchon fusible	0050	Vis d'arrêt
0265	Vis-bouchon	0070	Goupille de serrage
0270	Bague d'étanchéité	0080	Rondelle d'arrêt
0390	Bouchon de remplissage	0130	Roulement à billes (V)
0394	Vis-bouchon	0140	Roulement à billes (V)
0395	Bouchon fusible	0160	Garniture d'étanchéité d'arbre radiale (V)
0396	Vis visuelle	0165	Garniture d'étanchéité d'arbre radiale (V)
0400	Bague d'étanchéité	0170	Garniture d'étanchéité d'arbre radiale (V)
0405	Bague d'étanchéité	0175	Garniture d'étanchéité d'arbre radiale (V)
0455	Gicleur	0210	Bague de tolérance (V)
0456	Vis de fermeture	0320	Bague de tolérance (V)
0465	Bague d'étanchéité	0510	Joint torique (V)
		0545	Bande d'étanchéité (V)
		0820	Joint torique (V)
		0994	Bande d'étanchéité (V)

Tableau 22

¹⁾ Exécution spéciale

20.3 Pièces de rechange pour accouplement de liaison type GPK01

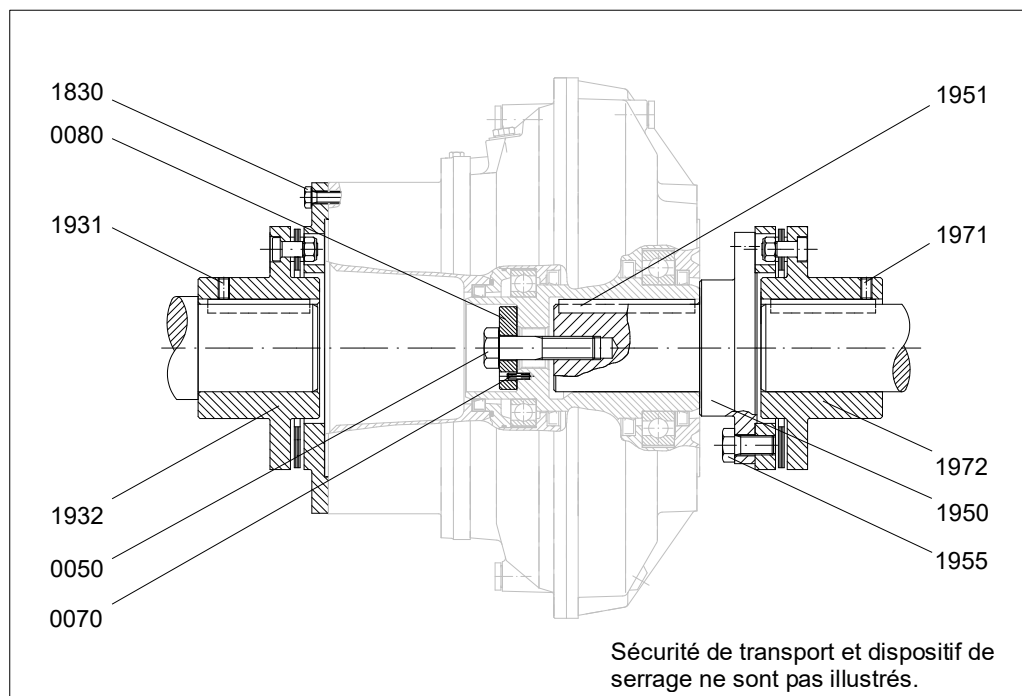


Fig. 57

N° rep.	Vis et pièces normalisées	N° rep.	Pièces d'accouplement de liaison
0050	Vis d'arrêt	0080	Rondelle d'arrêt
0070	Goupille de serrage	1932	Entrée, sous-groupe
1830	Vis à tête hexagonale	1950	Broche de connexion GPK01
1931	Vis sans tête	1972	Sortie, sous-groupe
1951	Clavette		
1955	Jeu de vis		
1971	Vis sans tête		

Tableau 23

N° rep.	Dispositif de protection de transport
1942	Vis à tête cylindrique pour la sécurité de transport
1943	Douille d'écartement pour sécurité de transport

Tableau 24

Sécurité de transport
→ Chapitre 8.6

Dispositif de serrage
→ Chapitre 8.6

20.4 Pièces de rechange pour accouplement de liaison type GPK01-XP

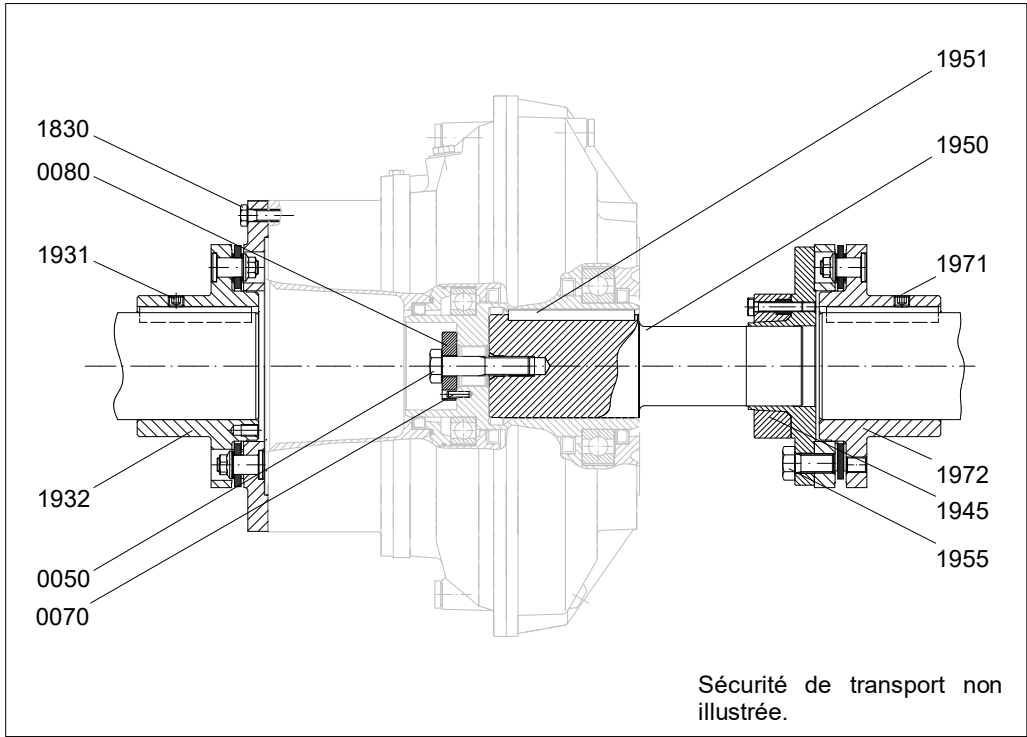


Fig. 58

N° rep.	Vis et pièces normalisées	N° rep.	Pièces d'accouplement de liaison
0050	Vis d'arrêt	0080	Rondelle d'arrêt
0070	Goupille de serrage	1932	Entrée, sous-groupe
1830	Vis à tête hexagonale	1945	GPK01-moyeu de serrage
1931	Vis sans tête	1950	Arbre enfichable
1951	Clavette	1972	Sortie, sous-groupe
1955	Jeu de vis		
1971	Vis sans tête		

Tableau 25

Sécurité de transport
→ Chapitre 8.7

N° rep.	Dispositif de protection de transport
1942	Vis à tête cylindrique pour la sécurité de transport
1943	Douille d'écartement pour sécurité de transport

Tableau 26

21 Annexe

Déclaration de conformité UE suivant Directive 2014/34/UE, Annexe VIII

2014-03-29 | FR | Journal Officiel de l'Union Européenne | L 96/309

Par la présente, nous,

J.M. Voith SE & Co. KG

Voithstraße 1

D-74564 Crailsheim

déclarons que la machine

Désignation :

Coupleur hydrodynamique à remplissage constant

Type :

T avec accouplement de liaison GPK01/GPK01-XP

(accouplement à paquets entièrement en métal)

N° de série :

selon les documents de livraison

satisfait bien à toutes les exigences de l'Annexe I de la Directive 2014/34/UE jusqu'aux interfaces décrites dans les instructions de service. Il est nécessaire de tenir compte des données techniques dans les instructions de service.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable de l'Union.

Les normes (harmonisées) suivantes (ou des parties de celles-ci) ont été utilisées :

- EN 1127-1:2011
- EN 1127-2:2014
- EN 13463-1:2009
- EN 13463-5:2011
- EN 13463-8:2003
- EN 1710:2005 + A1:2008

D'autres spécifications techniques appliquées :

- EN ISO 12100:2010
- TRGS 727

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Les documents techniques particuliers peuvent être demandés au mandataire des documents techniques :

J.M. Voith SE & Co. KG

M. Bernhard Ludas

Voithstraße 1

D -74564 Crailsheim

Signé pour et au nom de J.M. Voith SE & Co. KG :

Crailsheim

2022-04-06

Lieu

Date

**Bregler,
Haymo**

Digital signiert von
Bregler, Haymo
Datum: 2022.04.06
08:41:37+02'00'

Haymo Bregler (Manager T-Couplings / Explosion Protection Officer)

Nom, Fonction, Signature

Fiche de travail amd499.5

Prescription de conservation et d'emballage

T...

Etat à la livraison :

L'état à la livraison des coupleurs hydrodynamiques Voith s'oriente sur le transport et la durée de stockage : L'état N° 1 est l'état à la livraison, pour des déviations voir les documents de la commande.

N°	Transport et durée de stockage admissible	Emballage / Mesures	Conservation	
			extérieure	intérieure
1	- Transport terrestre / aérien - Stockage à l'intérieur (locaux couverts) jusqu'à 6 mois	- Dispositif approprié pour le transport - Emballage en feuille PE - Protection contre les intempéries par le moyen de transport	oui	non
2	- Transport maritime - Stockage à l'intérieur (locaux couverts) jusqu'à 6 mois	- Dispositif approprié pour le transport - Arêtes vives protégées - Produit dessiccateur selon DIN 55473/55474 - Enrobage en feuille PE - Carton ou caisse en bois étanche à l'eau - Couvercle de la caisse couvert de plaque alvéolaire fermée (Akylux) à l'intérieur. En cas de plaques alvéolaire jointées, en plus doublure avec feuille PVC.	oui	non
3	- Transport maritime - Stockage jusqu'à 12 mois à l'intérieur (locaux couverts)	- Comme 2	oui	oui
4	- Transport maritime - Stockage à l'intérieur (locaux couverts) jusqu'à 24 mois	- Comme 2, au lieu d'un emballage sous vide dans un film plastique PE, emballage sous vide dans une feuille composite en aluminium.	oui	oui

Ouverture de l'emballage :

Des feuilles qui ont été ouvertes pour un contrôle lors de la livraison doivent être de nouveau imperméabilisées à l'air pour un stockage ultérieur. Renouveler le produit dessiccateur.

Prolongation de stockage :

La durée de stockage admissible peut être prolongée 3 fois au maximum, conformément aux descriptions suivantes. Pour cela, vérifier l'emballage et le renouveler le cas échéant. Renouveler les produits dessiccateur et imperméabiliser à l'air les emballages en feuille.

Conservation / Ré-conservation extérieure :

Renouveler la conservation extérieure conformément à la durée de stockage admissible. Vaporiser les pièces en métal nu (alésages du moyeu, disques de frein, etc.) avec du Houghton Ensis DWG2462.

Conservation / Ré-conservation intérieure :

Renouveler la conservation intérieure chaque année (avec l'emballage 4 : tous les 2 ans). Vaporiser le coupleur hydrodynamique à l'intérieur avec de l'huile conforme aux propositions de qualités.

- Coupleur hydrodynamique stocké ou monté (tournant) :
En cas de ré-conservation, remplir le coupleur hydrodynamique plus haut que le niveau de l'axe de rotation avec de l'huile et tourner l'entrée et la sortie du coupleur hydrodynamique au moins une fois.
- Coupleur hydrodynamique monté (ne peut pas être tourné) :
Remplir le coupleur hydrodynamique jusqu'au plus haut bouchon fusible.

Vidanger ensuite à nouveau l'huile et fermer le coupleur hydrodynamique conformément aux instructions.

Classe de protection 0:

PUBLIC

Date : 2017-01-31
Rédigé par : tidht - Breg
Vérifié par : tidht - Pi
Autorisation :

Remplace : ait499.4
Créé à partir de : c076.8

Liste de distribution : documents commerciaux; documents de conception

9173644-007495 **FRX**
Rev. 05 / 220130
Page 1 / 2 / Z01

Fiche de travail amd499.5

Prescription de conservation et d'emballage

T...

Propositions de qualités pour des produits de conservation intérieure:

Fabricant	Désignation
Castrol	Rustilo 846
Mobil	Mobilarma 524 (SAE 30)
Houghton	Ensis Huile de moteur Oil 20
Wintershall	Wintershall Antikorrol 20W-20
Les fluides de service recommandés sont également admis pour la conservation.	

Si le coupleur hydrodynamique est installé dans une machine qui ne sera pas mise en service, protéger le coupleur contre des intempéries et des influences de l'environnement. Il faut renouveler la conservation extérieure tous les 6 mois, la conservation intérieure une fois par an. Si nécessaire, nettoyer le coupleur hydrodynamique à l'extérieur avant la re-conservation. Renouveler la conservation extérieure et intérieure comme décrit ci-dessus.

Classe de protection 0:
PUBLIC

 Date : 2017-01-31
 Rédigé par : tidht - Breg
 Vérifié par : tidht - Pi
 Autorisation :

 Remplace : ait499.4
 Créé à partir de : c076.8

Liste de distribution : documents commerciaux; documents de conception

 9173644-007495 **FRX**
 Rev. 05 / 220130
 Page 2 / 2 / Z01

Directive D-0503.0

Fluides de service pour coupleurs hydrodynamiques Voith

Version 0, 2017-09-25

91601312610 fr, Classe de protection : 0: Offen (public)

Copie non-contrôlée

Rédigé par :	Pilz, Thorsten	Date :	2017-09-25
Vérifié par :	Pilz, Thorsten	N° ID	91601312610
Approuvé par :	Schust, Bernhard		
Produits :	T... / TP... / S...		
Plages :	Industrie		
Domaines :	Fluides de service		
Confidentialité :	Approuvé pour la dissémination (clients et fournisseurs)		

Contenu

1	Domaine d'application	3
2	Exigences au fluide de service	4
3	Liquides de service utilisables	5
3.1	Spécifications / Autorisations	5
3.2	Température de service souvent supérieure à 100°C	5
3.3	Qualités préconisées VG 32 (T... / TP...)	5
3.4	Qualités préconisées VG 32 (S...)	6
3.5	Qualités préconisées - utilisation à des températures basses PAO VG 32 (S...)	9
3.6	Qualités préconisées VG 46 (S...)	10
3.7	Qualités préconisées - utilisation à des températures basses PAO VG 46 (S...)	11
3.8	Qualités préconisées VG 100 (S...)	12
4	Fluides compatibles avec un usage alimentaire (T... / TP...)	13
5	Fluides difficilement inflammables - HFD-U (T...)	14
6	Fluides rapidement biodégradables - HEES (T...)	15
7	Critères exigés de l'eau comme fluide de service	16
8	Critères et notes pour l'appréciation des huiles usées	17
8.1	Généralités	17
8.2	Prélèvement d'échantillons	17
8.3	Étendue d'analyse	18
8.4	Critères / notes pour l'appréciation des huiles usées	18
8.4.1	Additifs	18
8.4.2	État d'huile	19
8.4.3	Indices de neutralisation (DIN 51558)	19
8.4.4	Teneur en eau (DIN ISO 3733) :	20
8.4.5	Aptitude au dégagement d'air (DIN ISO 9120)	20

1 Domaine d'application

La liste contient les exigences aux fluides de services et une sélection des qualités pour les coupleurs hydrodynamiques.

Coupleur hydrodynamique à remplissage constant	(T...)
Coupleur hydrodynamique à remplissage contrôlé	(TP...)
Coupleur hydrodynamique réglable	(S...)

Les autres fluides doivent être approuvés par Voith.

Pour tous les matériaux qui peuvent entrer en contact avec le fluide de service, il faut obtenir l'autorisation du fabricant.

Dans des cas particuliers, des exigences spéciales peuvent exclure le choix selon cette liste. Les instructions divergentes seront convenues puis lors du règlement de la commande ou elles sont indiquées dans les instructions de service.

Lors de la conception du coupleur, il faut tenir compte de la densité / du remplissage et de la capacité calorifique qui sont éventuellement différents pour des fluides par rapport à l'huile minérale.

Il faut observer les directives d'application des fabricants indiqués d'habitude dans les fiches de la sécurité et les fiches du produit.

2 Exigences au fluide de service

Les paramètres selon Directive D-0502 sont exigés, pour autant que le produit soit concerné. Il faut souligner particulièrement :

- Viscosité : ISO VG 32 selon DIN ISO 3448 *)
- Viscosité de démarrage :
 - inférieure à 15000mm²/s (T...)
 - inférieure à 1000mm²/s (S... - pompe volumétrique)
 - inférieure à 500mm²/s (TP...)
 - inférieure à 250mm²/s (S... - pompe centrifuge)
- Point d'écoulement : 4°C au-dessous de la température ambiante minimale ou moins
- Point éclair : > supérieur à 180°C et au min. 40°C au-dessus de la température de réponse nominale des bouchons fusibles
- Tenue au vieillissement : produit raffiné inaltérable par vieillissement
- Degré de pureté :
 - 21/18/15 selon ISO 4406
 - 9 selon NAS 1638
 - 10 selon SAE AS 4059
- Compatibilité avec les joints : NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
FPM/FKM (caoutchouc fluoré)
- Point d'inflammation  au minimum 50°C au-dessus de la température de surface max.

Aptitude au dégagement d'air : ≤ 5 min. à 50°C selon DIN ISO 9120
(TP... / S...)

Caractéristiques additionnelles avantageuses :

- Test selon FE8:D7,5/80-80 : Usure des roulements <30mg
- Résistance au vieillissement : résistance au vieillissement élevée

*) Dans des cas particuliers, ISO VG 10 – 46 (T...), ISO VG 22 – 68 (TP...), ISO VG 100 (S...) peuvent être utilisés.

3 Liquides de service utilisables

3.1 Spécifications / Autorisations

- Huiles hydrauliques HLP 32 selon DIN 51524, section 2 *)
- Huiles lubrifiantes CLP 32 selon DIN 51517, section 3
- Huiles pour turbine à vapeur LTD 32 selon DIN 51515, section 1 *)
- Huiles de moteur HD SAE 10 W (T... / TP...)
- ATF type A Suffix A (TASA) et type Dexron II, IID, IIE, III, MERCON (T... / TP...)
- M-891205 et M-921253 (T... / TP...)

*) Dans des cas particuliers, ISO VG 10 – 46 (T...), ISO VG 22 – 68 (TP...), ISO VG 100 (S...) peuvent être utilisés.

3.2 Température de service souvent supérieure à 100°C

FPM/FKM est recommandé comme matériaux d'étanchéité; en choisissant une huile minérale, il faut observer une stabilité à l'oxydation excellente.

3.3 Qualités préconisées VG 32 (T... / TP...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Addinol Lube Oil GmbH	Hydraulik-Öl HLP 32	-21	195		
Avia	Avia Fluid RSL 32	-27	214	X	
	Gear RSX 32 S	-33	210	X	
Castrol	Alpha EP 32	-27	218	X	X
	Alpha VT 32	-42	234	X	X
	Hyspin ZZ 32	-30	216		X
	Hyspin AWS 32	-27	200		
Cepsa	HIDROSIC HLP 32	-24	204		
	EP 125	-30	206		
Chevron-Texaco	Texaco Rando HD 32	-30	196		
ENI	Agip Oso 32	-30	204		
	Agip Blasias 32	-29	215		
ExxonMobil	DTE 24	-27	220	X	
	Mobilfluid 125	-30	225		
	Mobil SHC 524	-54	234		
Fuchs Europe	Renolin MR10	-30	210		
	Renolin B10	-24	205		

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Klüber	Lamora HLP 32 (Next Generation)	-18	210		
	Klübersynth GEM 4-32 N ¹⁾	-50	200		X
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Q8 Haydn 32	-30	208		
	Q8 Holst 32	-30	208		
Ravenol	Hydr.- Öl TS32	-24	220		
Shell	Tegula V32 ²⁾	-33	211	X	X
	Tellus Oil S4 ME 32 ¹⁾	-54	240		
	Tellus Oil S3 M 32	-39	236		
SRS	Wiolan HS 32	-24	220	X	
	Wiolan HF 32 synth ¹⁾	-60	245		X
Total	Azolla ZS 32	-27	210		
	Azolla VTR 32	-36	230	X	X
	Preslia GT	-15	225		X

- 1) Le fluide de service possède une densité plus faible, il faut consulter Voith avant de l'utiliser.
2) Ne pas approuvée pour une utilisation dans TP... / DTP... .

Note

Les valeurs indiquées au-dessus sont des valeurs indicatives données par les fournisseurs d'huile. Voith Turbo n'en prend pas de responsabilité ! Une fabrication de l'huile de base spécifique au pays de fabrication peut mener à des valeurs différentes pour le point d'écoulement, le point feu et le point éclair.

Pour les applications critiques, veuillez consulter les fournisseurs d'huile respectifs !

3.4 Qualités préconisées VG 32 (S...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
ABC Maziva	INA Fluid V 32	-36	230	X	
Addinol Lube Oil GmbH	Huile hydraulique HLP 32	-33	235	X	
	Huile pour transmission hydrodynamique SGL 18	-39	225	X	
	Huile pour turbines TP 32	-15	220	X	
AP Oil International	AP Torque Oil 32	-25	210	X	
Autol	Huile hydraulique HYS 32	-28	208	X	
Avia	Gear RSX 32-S	-33	211	X	X

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	MAK Hydrol HLP 32	-9	190	X	
Caltex	Torque Fluid 32	-27	210	X	
Castrol	Alpha EP 32	-27	218	X	X
	Alpha VT 32	-42	234	X	X
	Hyspin AWS 32	-27	200	X	
	Hyspin HL-XP 32	-36	230	X	
	Hyspin ZZ 32	-30	216		X
Cepsa	EP 125	-30	206	X	
	Hidraulico HM 32	-24	204	X	
	Mistral 32	-24	204	X	
	Turbinas EP 32	-12	218	X	
Chevron-Exxon	Chevron Clarity Hydraulic Oil AW 32	-33	222		
	Chevron GST Oil 32	-36	222		
	Chevron Hydraulic Oil AW 32	-25	220		
	Exxon Rando HD 32	-30	196	X	
	Exxon Textran V 32	-39	220		
ENI	Agip Blasina 32	-29	215	X	
	Agip OSO 32	-27	210	X	
	Agip OTE 32 GT	-15	220		
ExxonMobil	Mobil DTE 10 Excel 32	-54	250	X	
	Mobil DTE 24	-27	220	X	
	Mobil DTE Oil Light	-18	218	X	
	Mobilfluid 125	-30	225	X	
Fabrika Maziva (FAM)	Hidrofluid 125	-27	207	X	X
Fuchs Europe	Renofluid TF 1500	-24	224	X	
	Renolin Eterna 32	-18	220	X	
	Renolin ZAF 32 B	-30	215	X	
Fuchs Lubricants PTE Limited	Titan RR TF	-25	210	X	
Gulf Oil Corp. Ltd.	Crest EP 32	-24	212	X	
	Harmony AW 32	-24	202	X	
Hindustan Petroleum Corp.	Enklo HLP 32	-18	180	X	
Idemitsu Oil	Daphne Super Hydraulic Fluid 32	-35	216		
INA Maziva	INA Fluid V 32	-27	230		
Indian Oil Corp. Ltd.	Servo Torque 10	-34	213	X	
	Servosystem 32	-6	190		
	Servosystem HLP 32	-21	200	X	
Klüber	Lamora HLP 32 (New Generation)	-18	210	X	
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Hydraulic Oil 32	-30	210	X	
	Q8 Haydn 32	-30	208	X	
	Q8 Holst 32	-18	208	X	X
	Q8 van Gogh EP 32	-12	208	X	

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Lotos Oil	Corvus 32	-30	225		
Lukoil LLK International	Geyser ST 32	-30	218	X	
Maziva Zagreb d.o.o.	INA Fluid V 32	-36	230	X	
MOL Hungarian Oil	Hydro HM 32 hydraulic oil	-18	190		
Morris Lubricants	Liquimatic No. 4	-35	220	X	
OEST	Huile hydraulique H-LP 32	-27	210	X	
	Turbo Hyd 32 S	-30	210	X	X
OMV	fluid VWG 32	-36	225	X	
	hyd HLP 32	-30	220	X	
	power turb 32	-15	218	X	
Orlen Oil	Hydrol L-HM / HLP 32	-34	215	X	
	Transol V 32	-36	218	X	X
Paramo / Mogul	HM 32	-40	195	X	
	OT-HP 3	-30	205	X	
Petrobras	Lubrax Hydra XP 32	-21	232		
	Lubrax Industial EGF 32 PS	-12	222		
	Lubrax Turbina EP 32	-21	234		
Petro-Canada	Environ AW 32	-42	233	X	
	Hydrex AW 32	-39	217	X	
	Turboflo EP 32	-33	220	X	
Petrol Ofisi	Hydro Oil HD 32	-27	238	X	
Petronas	Hidraulik EP 32	-9	222	X	
	Jenteram HC 32	-12	214	X	
	Jenteram HC Extra 32	-12	218	X	
Phillips 66	Diamond Class AW Turbine Oil 32	-40	227	X	X
	Powerflow AW Hydraulic Oil 32	-37	216	X	X
Prista Oil	Prista MHP 32	-30	218	X	
PTT Public Company Limited	Votera 32	-25	210	X	
Repsol	Telex E 32	-24	218	X	
Shell	Tellus Oil S2 MX 32 (vieille désignation : Tellus Oil S2 M 32)	-30	220	X	
	Tellus Oil S3 M 32	-30	207	X	
	Turbo Oil CC 32	-12	222	X	
	Turbo Oil S4 GX 32	-33	230	X	X
Sinopec	Greatwall L-HM 32	-21	222	X	
	Greatwall L-TSA 32	-13	226	X	
SK Lubricants	ZIC Supervis AW 32	-40	230		
SRS	Wiolan HF 32	-27	200	X	
	Wiolan HF 32 DB	-27	200	X	
	Wiolan HX 32	-27	210	X	

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Statoil	HydraWay HMA 32	-27	218	X	
	TurbWay GT 32	-30	239		
Tide Water Oil Co. (India) Limited	Veedol Avalon HLP 32	-21	212		
TNK Oil	Turbo 32	-17	207		
Total	Azolla AF 32	-27	227	X	
	Azolla ZS 32	-27	210	X	
Valvoline Cummins Ltd.	Valvoline HLP 32	-18	220		
Wisura	Kineta 32 V	-24	224	X	

3.5 Qualités préconisées - utilisation à des températures basses PAO VG 32 (S...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
BASF SE	ProEco HE 801-32	-48	200	X	
Castrol	Aircol SR 32	-50	238	X	
	Alphasyn T 32	-54	210	X	
	Perfecto SN 32	-54	264	X	
ENI	Agip Dicrea SX 32	-60	248		
ExxonMobil	Mobil SHC 524	-54	234	X	
	Mobil SHC 824	-54	248	X	
Fuchs Europe	Renolin Unisyn OL 32	-60	240		X
Klüber	Summit HySyn FG 32	-50	230	X	
Kuwait Petroleum International Lubricants (Q8 Oils)	Q8 Schumann 32	-54	224	X	
Lubrication Engineers Inc	LE 9032 Monolec	-54	240		
Phillips 66	Syncon AW Hydraulic Fluid 32	-60	240		X
Royal Purple	Synfilm GT 32	-62	249	X	
Shell	Tellus Oil S4 ME 32	-54	230	X	X
Statoil	Mereta 32	-60	235		X
Total	Dacnis SH 32	-57	250	X	
Wunsch	Syntholube huile de compresseur 32	-54	224	X	

3.6 Qualités préconisées VG 46 (S...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Addinol Lube Oil GmbH	Huile hydraulique HLP 46 AF	-27	240	X	X
	Huile pour turbines TP 46	-15	230	X	
Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company)	Hydraulic Oil H 46	-34	228		
Caltex	Regal EP 46	-21	234		
Castrol	Hyspin XP 46	-27	215	X	X
	Hyspin ZZ 46	-30	225	X	X
	Perfecto XEP 46	-15	234	X	
Cepsa	HD Turbinas 46	-12	220	X	
	Transmisiones EP 225	-30	232	X	
Chevron-Texaco	Texaco Rando HD 46	-30	204		
	Texaco Regal Premium EP 46	-15	235	X	
ExxonMobil	Mobil DTE 10 Excel 46	-45	232	X	
	Mobil DTE 846	-30	244	X	
	Mobil DTE Excel 46	-33	226	X	
Fuchs Europe	Renolin Eterna 46	-15	220	X	
Gulf Oil Corp. Ltd.	Crest EP 46	-21	220	X	
	Harmony AW 46	-24	210	X	
Idemitsu Oil	Daphne Super Hydraulic Fluid 46	-32	230		
JOMO	Hydlux A 46	-35	224		
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Hydraulic Oil 46	-30	215	X	
	Q8 Haydn 46	-30	222	X	
	Q8 Holst 46	-18	222	X	X
	Q8 Hydraulic S-46	-30	222	X	
	Q8 van Gogh EP 46	-12	222	X	
Lotos Oil	Corvus 46	-27	30		
	Remiz TG 46	-18	228		
Lukoil LLK International	Geyser ST 46	-27	232	X	
Neste Oil	Neste Paine 46 ZFX	-27	220	X	
OMV	hyd HLP-AL 46	-27	232	X	
	turb HTU 46	-15	216	X	
	power turb 46	-15	254	X	
Paramo / Mogul	HM 46	-15	185	X	
Petrobras	Lubrax Turbina EP 46	-21	238	X	
Petro-Canada	Environ AW 46	-33	239	X	
	Hydrex AW 46	-33	227	X	
	Turboflo EP 46	-30	237	X	
Petrinas	Jenteram HC 46	-9	218	X	
	Jenteram HC Extra 46	-9	218	X	

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Phillips 66	Diamond Class AW Turbine Oil 46	-36	231	X	X
	Powerflow AW Hydraulic Oil 46	-34	221	X	X
PTT Public Company Limited	Terbin EP 46	-15	224	X	
Repsol	Hidróleo 46	-40	200	X	
Shell	Tellus Oil S3 M 46	-30	222	X	X
	Turbo Oil CC 46	-12	238	X	
	Turbo Oil S4 GX 46	-21	245	X	X
Sinopec	Greatwall Ashless L-HM 46	-12	224	X	
	Greatwall L-HM 46	-12	224	X	
	Greatwall L-TSA 46	-13	221	X	
	Greatwall L-TSE EP 46	-15	230	X	
TNK Oil	Turbo 46	-18	215		
Total	Azolla AF 46	-27	238	X	
	Preslia 46	-9	230	X	

3.7 Qualités préconisées - utilisation à des températures basses PAO VG 46 (S...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
BASF SE	ProEco HE 801-46	-45	280	X	
Castrol	Alphasyn T 46	-57	220	X	
Chevron-Exaco	Cetus PAO 46	-57	250	X	
Fuchs Europe	Renolin Unisyn OL 46	-60	260	X	X
Klüber	Summit HySyn FG 46	-45	240	X	
Kuwait Petroleum International Lubricants (Q8 Oils)	Q8 Schumann 46	-54	238	X	
Lubrication Engineers Inc	LE 9046 Monolec	-51	248	X	
Royal Purple	Synfilm GT 46	-60	262	X	
Shell	Tellus Oil S4 ME 46	-51	250	X	X
Statoil	Mereta 46	-60	252	X	X

3.8 Qualités préconisées VG 100 (S...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Caltex	Regal EP 100	-18	255	X	
Castrol	Perfecto T 100	-12	215		
Chevron-Texaco	Texaco Ragal EP 100	-18	255	X	
ENI	Agip OTE 100	-8	250	X	
ExxonMobil	Mobil DTE Oil Heavy	-15	237		
	Teresstic T 100	27	242		
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Q8 van Gogh 100	-12	254	X	
Petro-Canada	Hydrex AW 100	-30	250	X	
Shell	Turbo Oil T 100	-9	250	X	
Total	Azolla AF 100	-21	263	X	
	Preslia 100	-9	250	X	
Wunsch	Hydrauliköl HLP 100	-27	254	X	

4 Fluides compatibles avec un usage alimentaire (T... / TP...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Klüber	Summit HySyn FG 32	-45	>230		

Note

Registration USDA H1, remplissage des exigences selon FDA



5 Fluides difficilement inflammables - HFD-U (T...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
VOITH	HI-Fluid	-33	305	X	
Fuchs	Renosafe DU 46	-33	305	X	
	Renosafe FireProtect 46	-42	270	X	X

Note

Ces fluides difficilement inflammables de la classe de viscosité ISO VG 46 ne contiennent pas d'hydrocarbures chlorurés ni d'ester phosphorique. La densité des fluides est inférieure à celle-ci d'eau.



6 Fluides rapidement biodégradables - HEES (T...)

Fabricant	Désignation	Point d'écoulement en °C	Point éclair en °C	Point d'inflammation > 250°C	FE8 satisfait
Fuchs	Plantosyn 3268	-36	230		

Note



Le fluide Fuchs Plantosyn 3268 est un fluide rapidement biodégradable de la classe de viscosité ISO VG 46 et correspond à la norme VDMA 24568.

La catégorie de pollution des eaux est 1 et la densité de ce fluide est inférieure à celle de l'eau.

7 Critères exigés de l'eau comme fluide de service

On ne peut utiliser de l'eau qu'en coupleurs qui sont appropriés pour ce milieu de service grâce à des mesures préventives adéquates pour l'étanchéité et contre la corrosion (p. ex. TW... / TPW... / SVTW...).

8 Critères et notes pour l'appréciation des huiles usées

8.1 Généralités

Le temps de service progressant, les huiles minérales changent sous l'influence d'oxygène atmosphérique, de la température et des matières étrangères opérant catalytiquement. Les additifs utilisés seront épuisés. Finalement, ce a pour résultat que l'huile minérale ne satisfait plus les exigences. Les informations permettant une telle estimation résultent surtout de la comparaison des résultats d'analyse de l'huile usée avec les données correspondantes de l'huile fraîche. En vertu de la diversité des huiles, il n'est pas utile de définir des valeurs limites fixes pour des caractéristiques individuelles. Seulement l'interprétation de tous les paramètres en combinaison peut fournir un énoncé en ce qui concerne la réutilisation du fluide de service.

Note

La décision sur l'utilisation continue d'une huile appartient alors en tout cas au fabricant / fournisseur respectif.



8.2 Prélèvement d'échantillons

Les huiles usées doivent être examinées dans des intervalles réguliers (voir instruction de service) concernant leur réutilisation. Le prélèvement d'échantillons correct et soigneux est très important pour la pertinence des résultats d'analyse. Effectuer de prélèvement d'échantillons de préférence pendant le fonctionnement de l'installation ou immédiatement après l'arrêt de l'installation dans une plage d'huile en mouvement. Ici, il faut faire attention qu'il fasse couler une certaine quantité de débit avant de remplir le récipient d'échantillons.

Note

La quantité d'échantillons dépend de l'étendue de l'analyse.
Pour une étendue standard selon Chapitre 8.3, une quantité d'échantillons de 0,5 litres est requise.



8.3 Étendue d'analyse

L'étendue d'analyse s'aligne sur l'état de l'installation et sur des problèmes éventuels. Pour apprécier l'état de l'huile et de l'installation, on peut choisir l'étendue suivante comme analyse standard :

- Additifs :
Calcium, magnésium, zinc, phosphore, baryum, bore
- Impuretés :
Silicium, potassium, sodium, eau selon Karl Fischer en ppm (ou %)
- État d'huile :
Viscosité à 40° et 100°C, index de viscosité, oxydation,
Apparence, indice de neutralisation
- Métaux d'usure :
Fer, chrome, étain, aluminium, nickel, cuivre, plomb, molybdène, index PQ
- Compte de particules selon ISO 4406 / SAE 4059
- Aptitude au dégagement d'air selon DIN ISO 9120 I ASTM D 3427

8.4 Critères / notes pour l'appréciation des huiles usées

La liste au-dessous contient des seuils approximatifs et différents aspects de l'évaluation permettant de s'assurer que l'huile de service convient à l'utilisation prévue du point de vue de Voith Turbo. Ces indications représentent seulement des valeurs à titre indicatif, étant donné qu'elles dépendent non seulement des différentes conditions d'utilisation, mais aussi de la composition et du type de l'huile.

8.4.1 Additifs

Avec l'âge de l'huile, le degré de force de détérioration peut diminuer.

À côté des contrôles visuels des composants (voir instruction de service), le fabricant d'huile/fournisseur d'huile, moyennant le spectre d'absorption infrarouge, doit fournir une déclaration sur la teneur résiduelle en additif. Une teneur résiduelle en additif pour substances actives EP de plus de 30% généralement garantit que la chute du niveau de charge FZG ne dépasse plus qu'un niveau. Une teneur résiduelle en additif inférieure pour substances actives EP constitue un indice qu'il faut renouveler l'huile.

8.4.2 État d'huile

Un contrôle visuel / sensoriel (noircissement intense, sédimentation de résidus (dépôt de boues) et précipitations et/ou odeur piquant ou de brûle) ainsi que les résultats d'analyse sont des indices qu'il faut renouveler l'huile.

Un changement de viscosité de $> \pm 10 \%$ par rapport à l'huile fraîche constitue aussi un indice qu'il faut renouveler l'huile.

Note

Il est nécessaire de déterminer la cause de l'intense changement de viscosité°!



8.4.3 Indices de neutralisation (DIN 51558)

La montée de l'indice de neutralisation ne constitue pas un critère établi pour le vieillissement de l'huile.

Pourtant, nous recommandons de renouveler l'huile en cas d'une montée de l'indice de neutralisation par rapport à l'huile fraîche :

- pour les huiles pour turbines : 0,5 - 1,0 mg KOH / g
- pour les huiles HLP : 1,0 - 1,5 mg KOH / g
- pour les huiles CLP : 1,5 - 2,0 mg KOH / g

8.4.4 Teneur en eau (DIN ISO 3733) :

Si la teneur en eau est supérieure à un pourcentage en poids de 0,05 (500 ppm), il faut enlever l'eau.

Procédé : centrifuger, filtrer en utilisant un coalesceur, traitement sous vide, déposer (laisser reposer pour 1 à 2 jours) et vidanger moyennant un robinet de décharge ou échauffer.

Lors d'une teneur en eau de $\geq$ à un pourcentage en poids de 0,2 (déjà visible comme turbidité de l'huile) il faut renouveler l'huile.

Des huiles avec un pouvoir de séparation d'eau contrôlé peuvent émulsionner sans dommage pour la fonction jusqu'à env. 0,2 % d'eau.

Note

Il est nécessaire de déterminer la cause de la teneur en eau !



8.4.5 Aptitude au dégagement d'air (DIN ISO 9120)

Aptitude au dégagement d'air de l'huile fraîche $\leq$ 5 minutes (0,2 % à 50°C).

Lors d'une apparition de variations de pression et de vitesse il faut renouveler l'huile si d'autres causes, p. ex. un niveau d'huile insuffisant, sont exclues.

Nous recommandons de déterminer la valeur de l'aptitude au dégagement d'air.

Fiche de travail - amd 682.1

T... / DT...

Disposition des bouchons fusibles (FP)

Les VTK du type T, TW et DT et avec protection antidéflagrante selon Directive 2014/34/EU

Nombre et disposition des bouchons fusibles (BF), des vis-bouchon et des éléments de déclenchement en cas d'entraînement par roue extérieure (entraînement par roue intérieure) pour la version standard.

Généralités :


- À partir de la taille VTK 366, une vis visuelle est montée.
- Pour la taille VTK 650, il faut utiliser la roue extérieure pour M24, s'il s'agit de la version avec protection antidéflagrante.
- Le BTM ne possède pas d'homologation Ex.
- Une disposition divergente, en considération du comportement thermique, est seulement permise après consultation de Voith (voir le repère suivant) Abweichende Anordnung sind mit Berücksichtigung des thermischen Verhaltens nur nach Rücksprache mit Voith zulässig (ausser siehe nächster Punkt)
- Une disposition divergente n'est pas permis
 - pour des machines entraînées avec entraînement par roue intérieure
 - pour une position dans laquelle le fluide de service gicle dans la direction du tambour de frein.

Taille du VTK	Roue extérieure - pas d'Ex			Roue extérieure - EX			Optional	Remarque
	BF	Vis-bouchon	Vis visuelle	BF	Vis-bouchon	Vis visuelle	MTS- / BTS-BTM- ²⁾ Dispositif de déclenchement ¹⁾	
154	1 (2)	- (1)	-	1 (2)	- (1)	-	-	Si la machine entraînée bloque et s'il s'agit d'un entraînement par roue intérieure, la disposition radiale du BF est requise.
154 DT ⁴⁾	2	- (2)	-	2	- (2)	-	-	
206	1 (2)	- (1)	-	1 (2)	- (1)	-	1 ³⁾	
206 DT ⁴⁾	2	- (2)	-	2	- (2)	-	1 ³⁾	
274	1 (2)	- (1)	-	1 (2)	- (1)	-	1 ³⁾	*En cas d'une disposition radiale des BF : il y a deux alésages additionnels dans la RI
274 DT ⁴⁾	2	- (2)	-	2	- (2)	-	1 ³⁾	
366	1	4	1	2	3	1	1	
366 TW	2	3	1	4	1	1	1	
422	2	5	1	4	3	1	1	
487	2	5	1	4	3	1	1	
562	2	5	1	4	3	1	1	
650	3	2	1	3**	2	1	1	**RE-M24
750	2	3	1	4	1	1	1	
866	3	2	1	4	1	1	1	
866 DT ⁴⁾	6	5	1	10	1	1	1	
1000	3	2	1	4	1	1	1	
1000 DT ⁴⁾	6	5	1	10	1	1	1	
1150	3	2	1	4	1	1	1	
1150 DT ⁴⁾	6	5	1	10	1	1	1	

- 1) Optional : L'élément de déclenchement MTS, BTS ou BTM est installé à la place d'une vis-bouchon. L'élément de déclenchement BTM doit être installé seulement dans la roue extérieure.
- 2) Dans le cas de BTM, il faut remplacer la vis-bouchon opposée par le contrepoids.
- 3) Seulement possible avec des retouches pour la disposition du BF dans la roue extérieure.
- 4) Pour les VTK avec deux roues extérieures (DT), le nombre des BF se distribue régulièrement sur toutes les deux REs.

Classe de protection 0 : PUBLIC

Date :	2021-01-20	Remplace :	amd 682.0 (version 2017-09-25)	91500966010	FRX
Rédigé par :	tidht – Pi	Créé à partir de :		Rév. 01	/ 000000
Vérifié par :	tidht – MPRe	Destinataires :	Documents de vente	Page 1 / 1	/ Z01

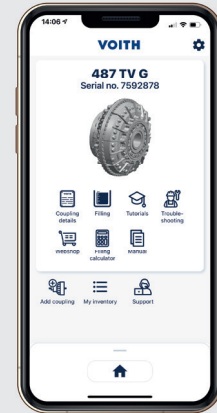

Your easy on-the-go coupling guide

TurboGuide Mobile

Experience a smart and intuitive fluid coupling filling method with 24/7 access to all coupling information, directly from your smartphone.



VOITH

Voith Group
St. Pöltener Str. 43
89522 Heidenheim, ALLEMAGNE

Téléphone : + 49 7951 32 1666
E-Mail : Industry.Service@voith.com
Internet: www.voith.com

VOITH